


2) YCJ80-C

●各種スイッチの位置

室外ユニット基板には下表に示すディップスイッチがありますので、施工時、メンテナンス時に御使用ください。

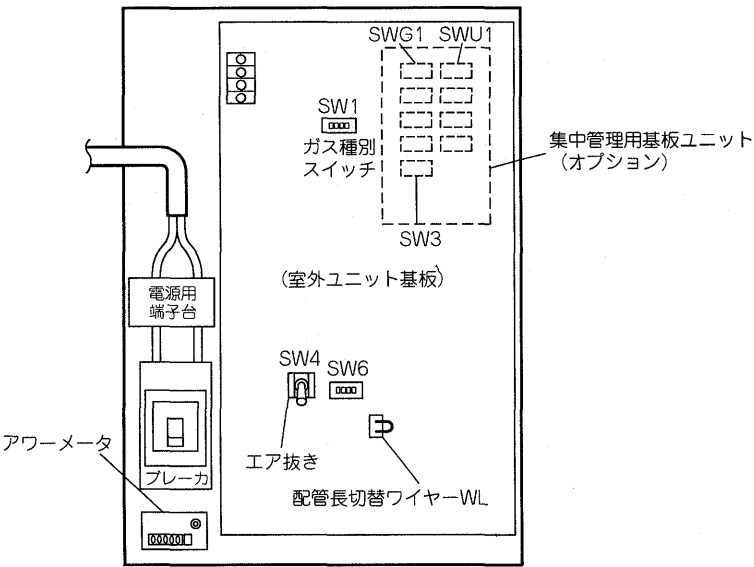

●各種スイッチの内容

スイッチ		機 能	スイッチ操作による動き		スイッチ設定タイミング
			ON	OFF	
SW1	1～4	ガス種別スイッチ	下表参照		通電前
SW4	—	冷却水エア抜き	エア抜き	通 常	通電後60分以内
SW6	1	除霜	有	無(通常)	通電前
	2	室内配管温による制御	無	有(通常)	
	3、4	未使用	共にOFF		操作不可
SWU1 ※	1～6	ユニットアドレス設定用	1～50号機迄設定可		通電前
SWG1 ※	1～6	グループアドレス設定用	1～50号機迄設定可		通電前
SW3 ※	4	グループアドレス	無 効	有 効	通電前
	5	集中管理リモコン有無	有	無(通常)	

※SWU1, SWG1, SW3はグループ運転、あるいは、集中管理する場合に使用します。尚、この場合、集中管理用基板ユニットが必要です。

SW1

ON

↑

OFF

↓

1

2

3

4

ガス種別
スイッチ

13A

LPG

6C

•使用するガス種に合っていることを確認してください。

•4は使用しません。(常時OFF)

ガス種別スイッチの設定

ガス種	SW部			
	1	2	3	4
12A・13A	ON	OFF	OFF	OFF
LPG	OFF	ON	OFF	OFF
6B・6C	OFF	OFF	ON	OFF