


5) YCJ180M-C

●各種スイッチの位置

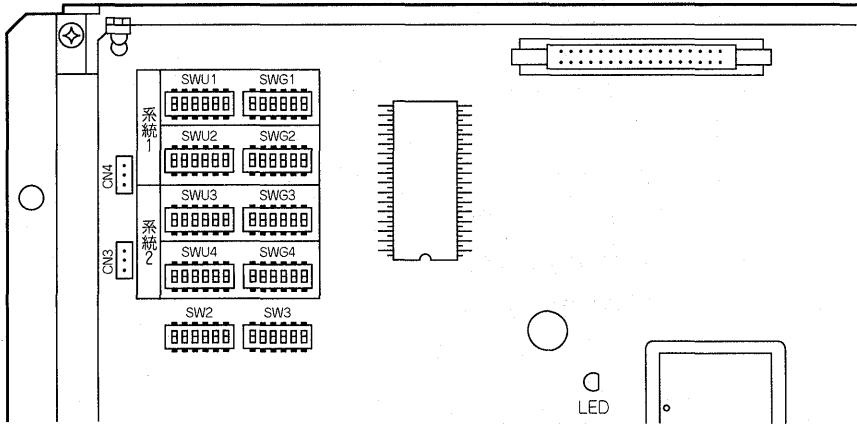

注意
冷媒系統が2系統あるので
SWU1,2 SWG1,2は系統1専用
SWU3,4 SWG3,4は系統2専用
となっています。
ディップスイッチの設定は冷媒系統
に注意して設定してください。
系統を誤まって設定しますと正しい
動作が出来ないばかりでなく故障の
原因となります。

3

●各種スイッチの内容

スイッチ		機 能	スイッチ操作による動き		SW設定タイミング	工場出荷時の アドレス設定※
			ON	OFF		
SWU1	1～6	系統1ユニットアドレス設定用	1～50号機迄設定可		通電前	1
SWU2	1～6	系統1ユニットアドレス設定用	1～50号機迄設定可			2
SWU3	1～6	系統2ユニットアドレス設定用	1～50号機迄設定可			3
SWU4	1～6	系統2ユニットアドレス設定用	1～50号機迄設定可			4
SWG1	1～6	系統1グループアドレス設定用	1～50号機迄設定可			1
SWG2	1～6	系統1グループアドレス設定用	1～50号機迄設定可			2
SWG3	1～6	系統2グループアドレス設定用	1～50号機迄設定可			3
SWG4	1～6	系統2グループアドレス設定用	1～50号機迄設定可			4
SW1		冷却水エア抜き用	エア抜き	通 常	通電後60分以内	OFF
SW2	1～4	未使用	常にOFFに設定してください。		通電前	
	5	除霜制御有無	有	無(通常)		
	6	未使用	常にOFFに設定してください。			
SW3	1～3	未使用	常にOFFに設定してください。			
	4	グループアドレス	無効	有効(通常)		
	5	集中管理リモコン有無	有	無(通常)		

※アドレス番号のスイッチ組合せは、P252 ディップスイッチ早見表を参考としてください。