


電気配線図(室外ユニット) YACSJ140-A

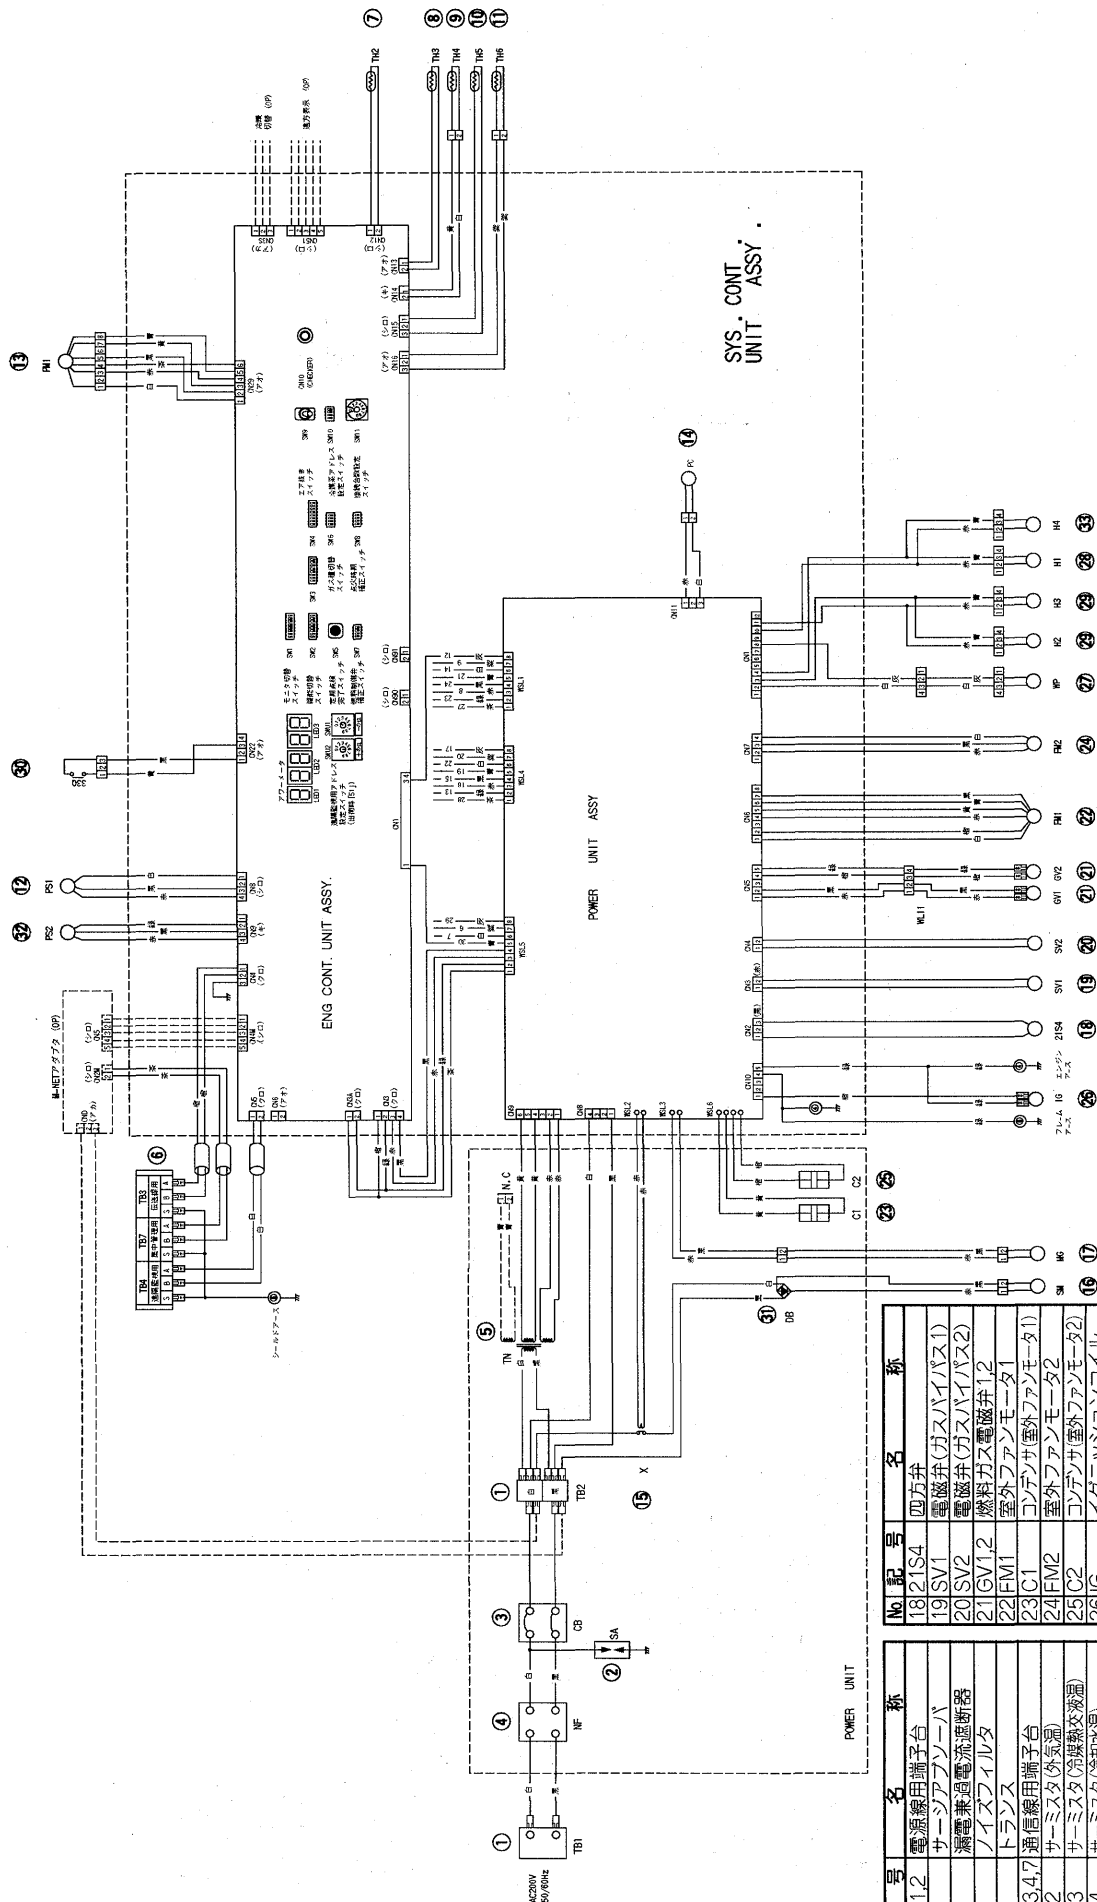

No	記号	名称	No	記号	名称
1	TB1.2	電源線用端子台	18	21S4	四方井
2	SA	サーモスタット	19	SV1	電磁弁(ガスバイパス1)
3	CB	漏電兼過電流遮断器	20	SV2	電磁弁(ガスバイパス2)
4	NF	ノイズフィルタ	21	GV1.2	燃料ガス電磁弁1.2
5	TN	トランス	22	FM1	室外ファンモータ1
6	TB3.4.7	通信線用端子台	23	C1	コンデンサ(室外ファンモータ1)
7	TH2	サーミスタ(外気温)	24	FM2	室外ファンモータ2
8	TH3	サーミスタ(冷媒吸込温度)	25	C2	コンデンサ(室外ファンモータ2)
9	TH4	サーミスタ(冷媒吐出温度)	26	IG	イグニッションコイル
10	TH5	サーミスタ(エンジンルーム)	27	WP	冷媒ポンプ
11	TH6	サーミスタ(コンプレッサ)	28	H1	ヒータ(コンプレッサ)
12	PS1	冷媒圧力センサ(冷媒吐出)	29	H2.3	ヒータ(エンジンオイルバルブ)
13	PM1	パルスモータ(スロットル)	30	33Q	エンジンオイルレベルスイッチ
14	PC	デストリビュータ	31	DB	整流用ダイオード
15	X	リレー(スタータモータ)	32	PS2	冷媒圧力センサ(冷媒吸入)
16	SM	スタータモータ	33	H4	ヒータ(アキュムレータ)
17	MG	スタータ用モーター			

(*)印は、標準冷地仕様のみ
(OP)は、オプション(別売品)