


6. 製品データ


1. 冷房・暖房使用温度範囲

以下の条件以外で運転しますと不具合が生じたり、保護装置が働き運転ができなくなる場合があります。

冷房

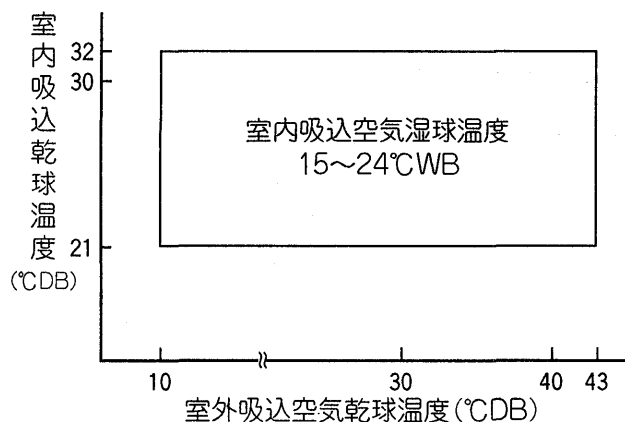

暖房

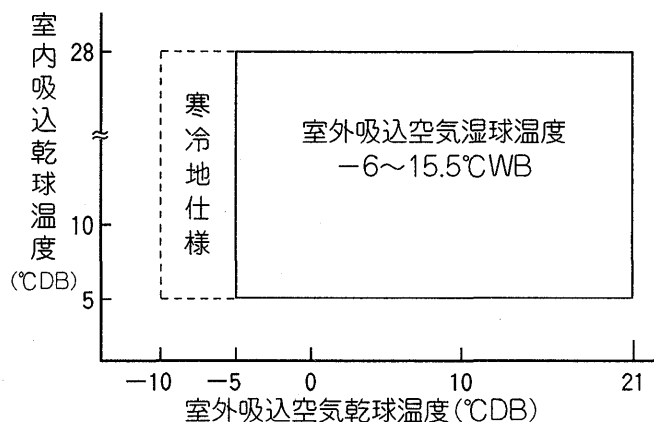


2. 冷房・暖房能力補正

1) 空気条件変化による能力補正

冷房、暖房能力特性はJIS B 8616の条件における値を示しています。したがって、運転条件が異なる場合は以下の補正を行なってください。

冷房

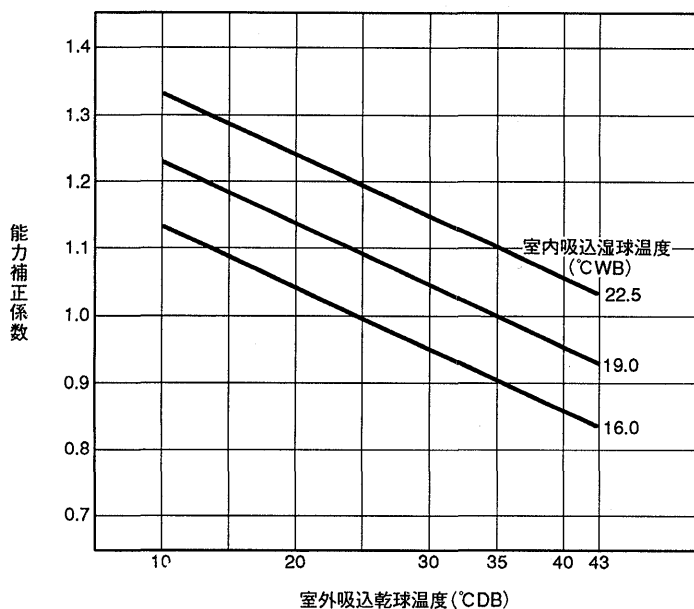

JIS B 8616条件
室内 27°CDB 19°CWB
室外 35°CDB

(運転条件
・室内ユニットJ36形 4台
・エンジン回転数 2,500rpm)

