


5.製品データ


1 冷房・暖房使用温度範囲

以下の条件以外で運転しますと不具合が生じたり、保護装置が働き運転できなくなる場合があります。

冷房

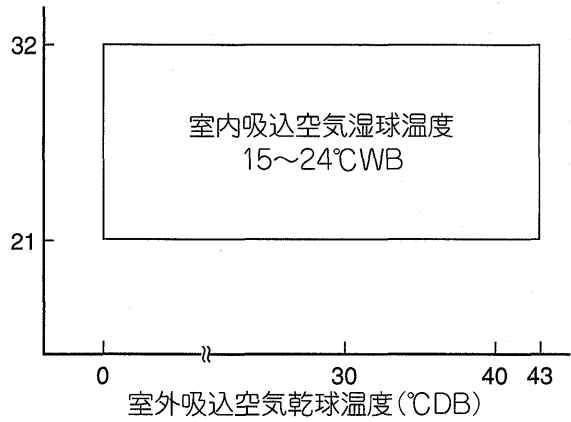

暖房

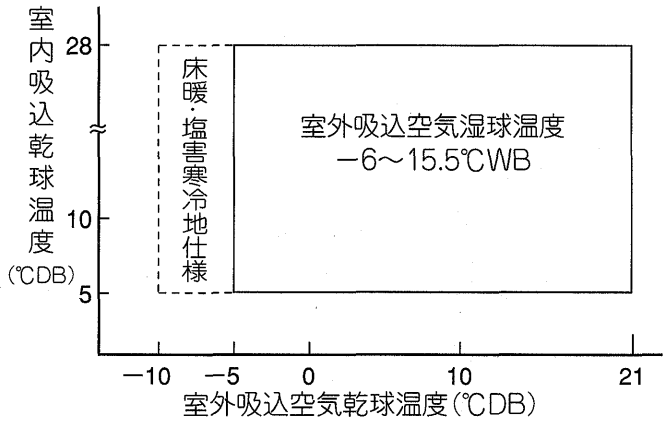


5

2 冷房・暖房能力

1) 空気条件変化による能力補正


冷房、暖房能力特性はJIS B 8616の条件における値を示しています。
したがって、運転条件が異なる場合は以下の補正を行なってください。

冷房

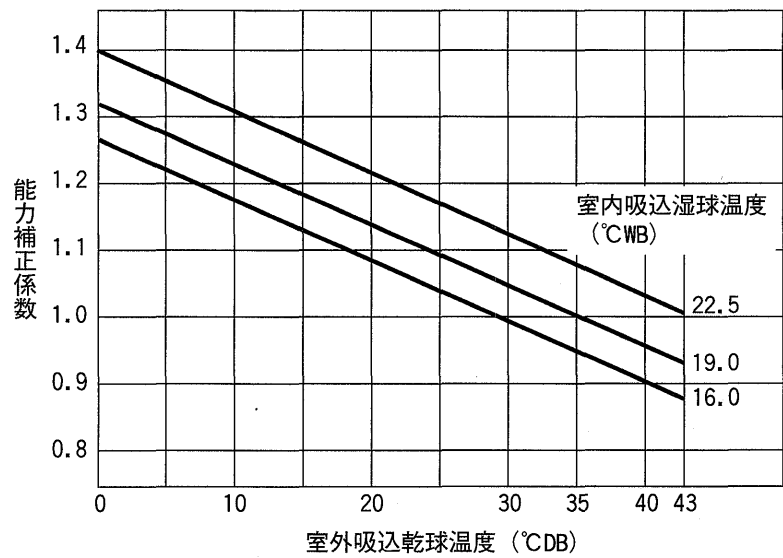

(JIS B 8616条件
室内 27°CDB 19°CWB
室外 35°CDB)


• 運転室内ユニット
J28形2台, J32形2台

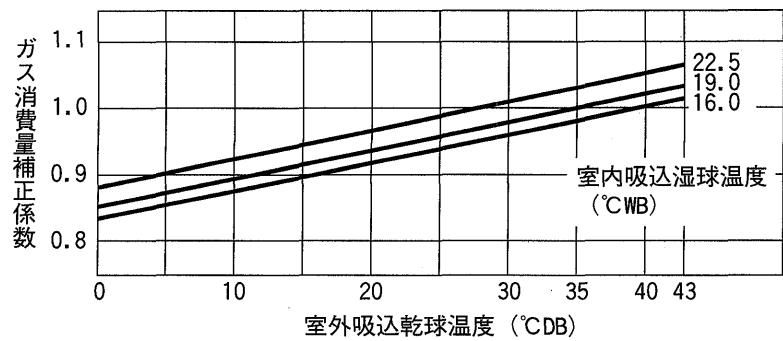

2 冷房・暖房能力

暖房

• 破線部分は床暖・塩害寒冷地仕様です。

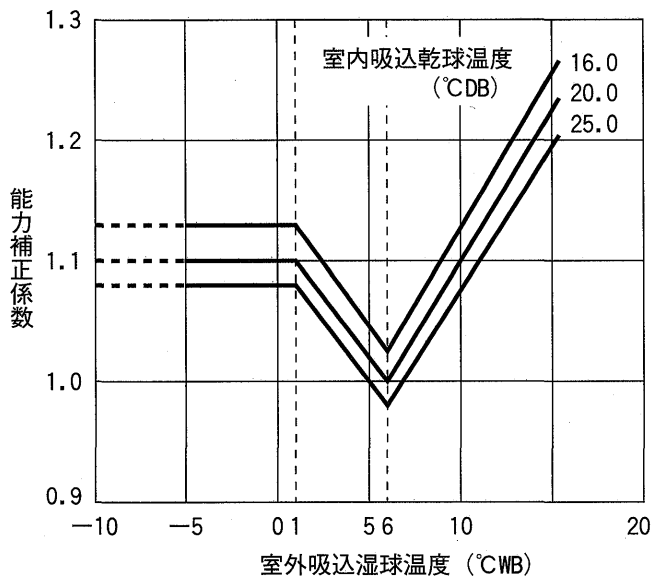

(JIS B 8616条件
室内 20°CDB
室外 7°CDB 6°CWB)

• 運転室内ユニット
J28形2台, J32形2台

