


5. 製品データ

2 冷房・暖房能力


2) 各室内ユニットの配管長、高低差変化による能力補正

冷房、暖房能力はJIS B 8616の条件で冷媒配管長5m室内外ユニットの高低差0mにおける値を示しております。
したがって、設置条件が異なる場合は以下の補正を行なってください。

冷房

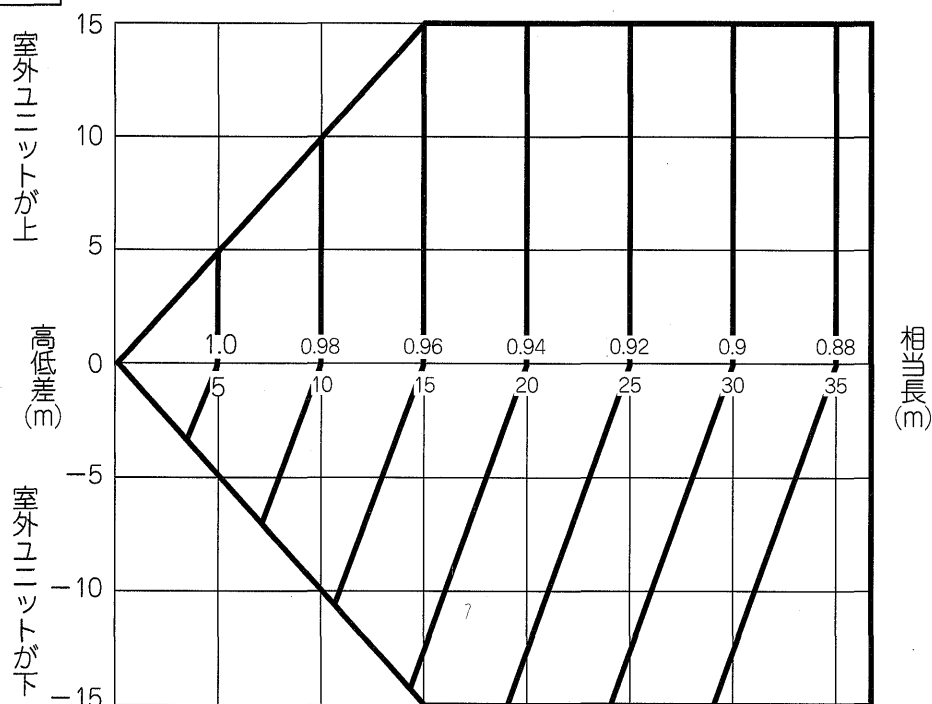

暖房

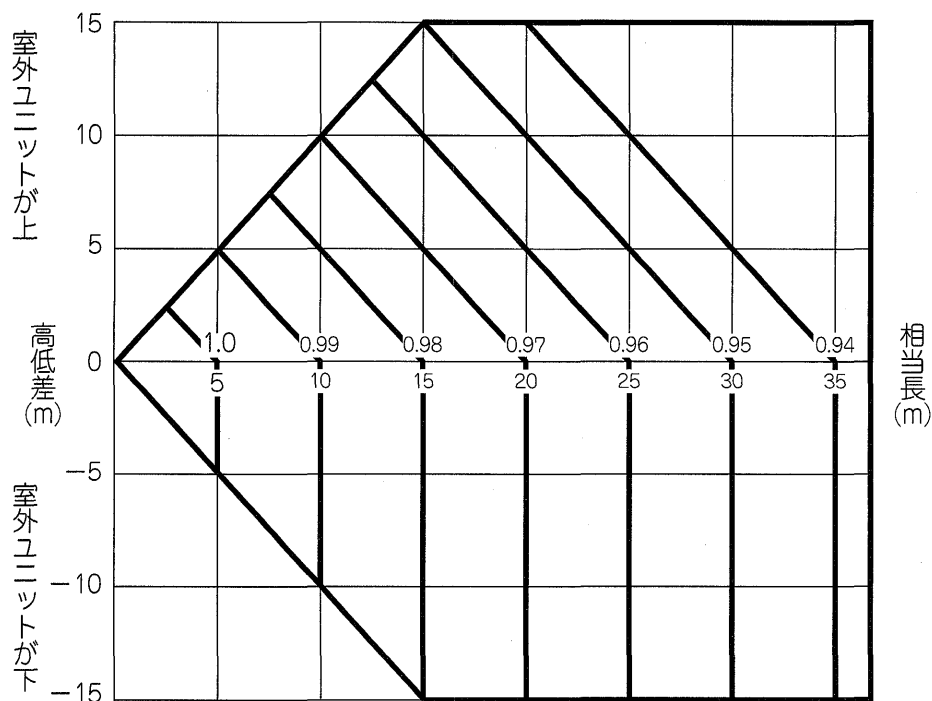

高低差とは、室内ユニットを基準として
 室外ユニットが上の場合が プラス表示
 室外ユニットが下の場合が マイナス表示