

7 冷房、暖房能力補正


1

空気条件変化
による能力補正




- 冷房暖房能力特性はJIS B 8616の条件における値を示しています。したがって、運転条件が異なる場合は以下の補正を行ってください。
- 破線部分は寒冷地仕様モデルです。

製品仕様

冷 房

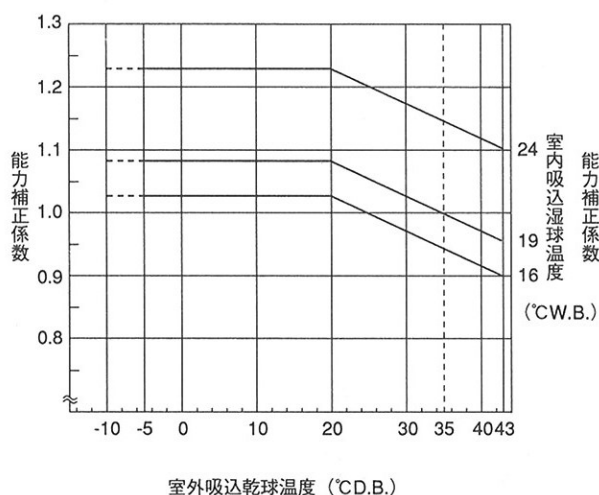

暖 房

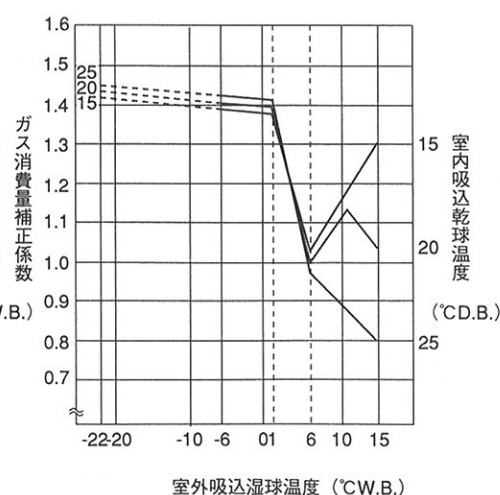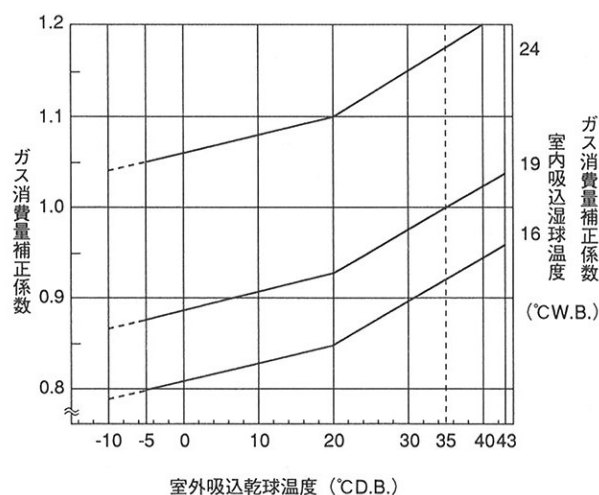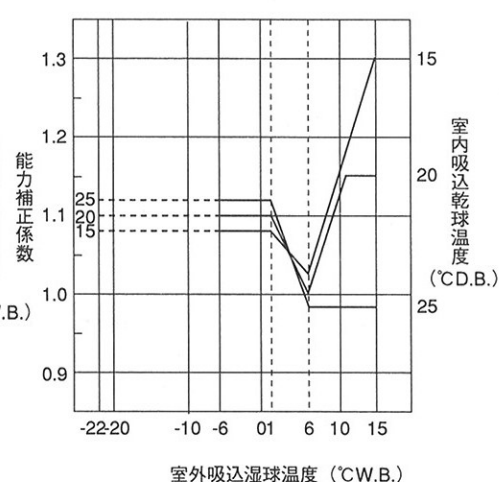

(JIS条件
冷房 室内 27°CDB 19°CWB
室外 35°CDB)

(JIS条件
暖房 室内 20°CDB
室外 7°CDB 6°CWB)