


1 M-NETの制約

1 システムコント ローラとGHPの 組み合わせ構成図

システムコントローラ類

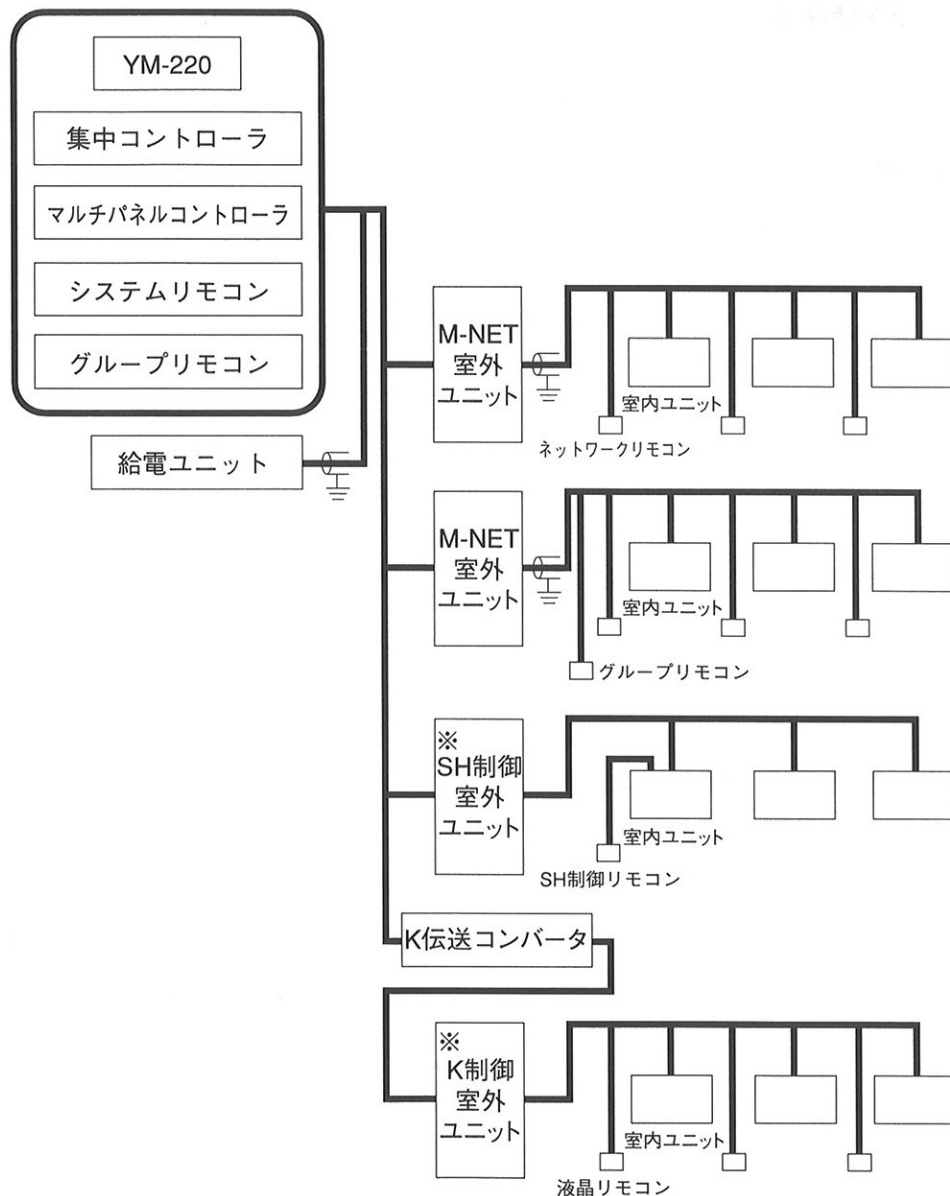

要 点

システムコントローラ～室外ユニット間を集中系、室外ユニット～室内ユニット間をユニット系と呼びます。

※上記のようなシステムの場合、SH制御室外ユニットにはMネットアダプタ(YAP-SF50MA)、K制御室外ユニットには集中管理用基板ユニット(YPU-202)の取付けが必要です。