

6 集中コントローラ、空調管理システムとの組み合わせ

集中コントローラ空調管理システム	Mシリーズ (M-NET機種)	SHシリーズ (SH制御機種)	ストアシリーズ (K制御機種)
YM-220	○	○(MNA併用) ^{注1}	○(KA併用) ^{注1}
グループリモコン(YR-SC30GR)	○	○(MNA併用)	×
システムリモコン(YR-SF41SC)	○	○(MNA併用)	×
集中コントローラ(YM-103MTR-B)	○	○(MNA併用)	○(KA併用)
マルチパネルコントローラ(YM-111AN-C)	○	○(MNA併用)	○(KA併用)
集中管理リモコン(YR-SA70NR)	○(MA併用)	×	○
YK-50	○(MA併用)	×	○
YK-12	○(MA併用)	×	○

★MA=K制御用M伝送コンバータ


(ストアシリーズK制御系コントローラでMシリーズを管理する通信変換器)

KA=K伝送コンバータ(M-NET系コントローラでストアシリーズを管理する通信変換器)


MNA=M-NETアダプタ(M-NET系コントローラでSHシリーズを管理する通信変換器)

注1：YM-220にてSH、K制御機種の料金課金は、室外ユニット毎の課金となります。

■システム例(KA使用時)

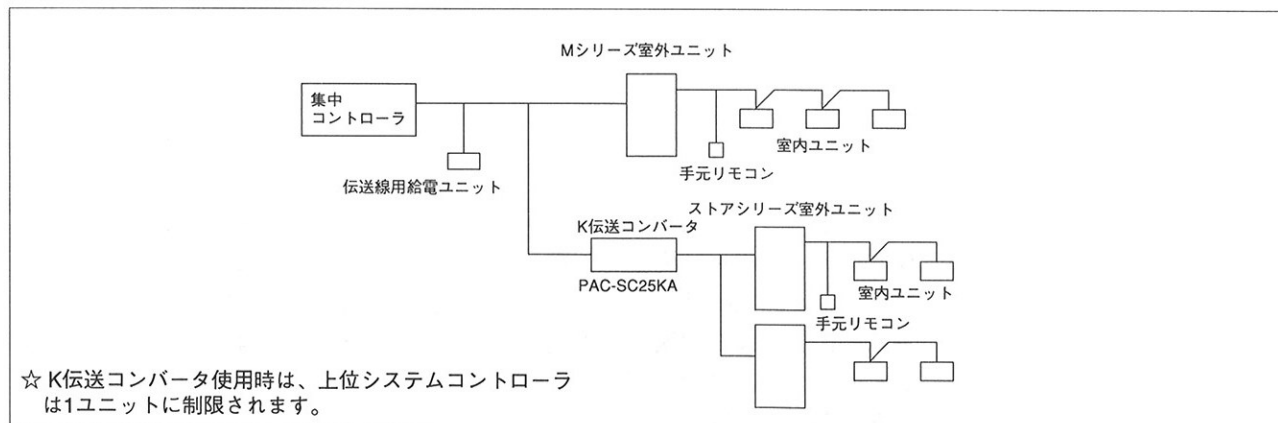

■システム例(MA使用時)

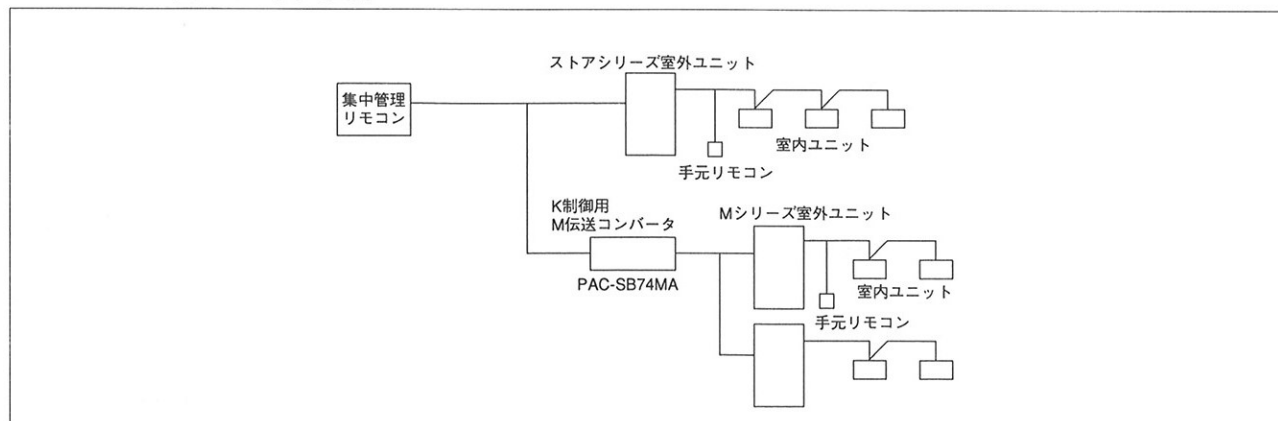

※集中コントローラ、空調管理システムについて、詳しくは「空調管理システム設計ガイド」をご覧ください。