


## 7 単一冷媒システム運転をする場合

異なる冷媒系統にまたがらず、単一冷媒系統内で個別運転、グループ運転をする場合は、リモコンはユニットリモコン(UR)かネットワークリモコン(NR)のどちらかの使用が可能です。但し、両方のリモコンの併用はできません。

### 1 基本運転システム

#### (1) ユニットリモコン(UR)を使用した個別・グループ運転システム

例図は単一冷媒系統内での個別、グループで運転、及び上位の集中コントローラなどの制御をしない場合の制御システム配線図を示しています。

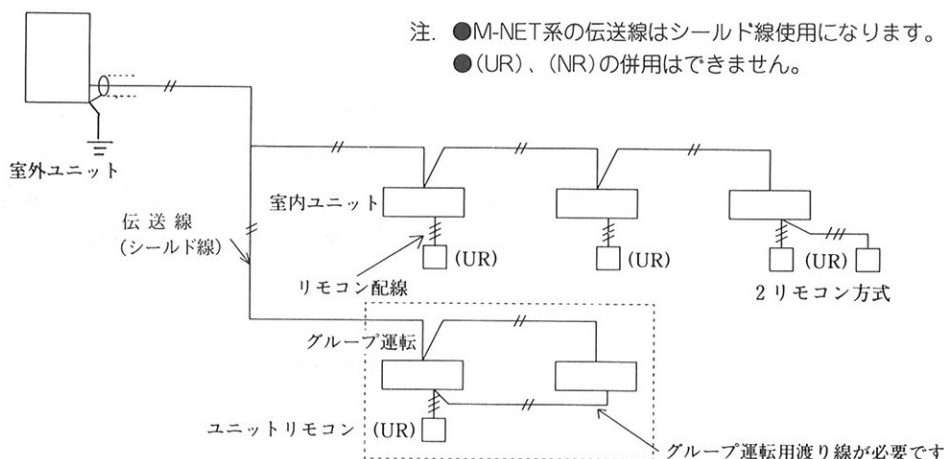

#### (2) ネットワークリモコン(NR)を使用した個別・グループ運転システム

例図は単一冷媒系統内での個別、及びグループで運転の場合でネットワークリモコン(NR)を使用した制御システム配線図を示しています。

将来的に異なる冷媒系統との組み合わせとか、上位に集中コントローラなどの制御との組み合わせが予測される場合は予めネットワークリモコンでの選定をお願いします。

