


8

グループリモコン(GR)を使用し異なる冷媒系統とのグループ運転をする場合

1

基本
運転システム

(1) 例図はMシリーズとK制御機種(ストアシリーズ3~7.5HP)の各々に上位集中コントローラ(SC)を設置し、さらにMシリーズにグループリモコン(GR)を使用する制御システム配線図を示しています。

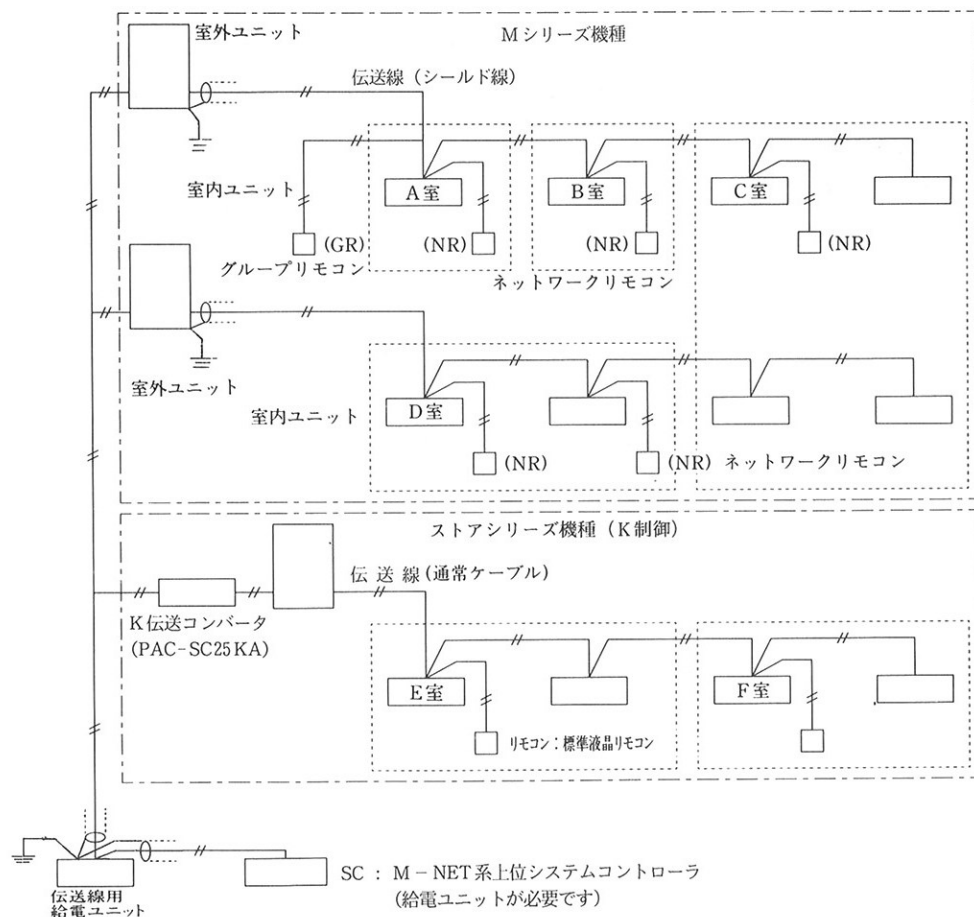

ご注意

- ・グループリモコンで管理できるのはMシリーズのみです。
- ・MシリーズとK制御機種にまたがったグループ設定はできません。
- ・グループリモコン系統には各室外ユニット、室内ユニット、グループリモコン、ネットワークリモコンのそれぞれにアドレス設定が必要です。(自動アドレスはできません。)
- ・グループリモコンを選定した場合、Mシリーズのリモコンは必ずネットワークリモコンをご使用ください。
- ・また、K制御機種には制御系にあわせて専用のリモコンを選定してください。