

10


MシリーズとK制御機種(ストアシリーズ3~7.5HP)とのシステム制御及び上位システムコントローラ(SC)で制御運転する場合

上記のようなシステム設計をする場合にはリモコンは必ず各機種シリーズ専用のリモコンを選定してください。

1 基本 運転システム

- (1) MシリーズとK制御機種とのグループ運転システム、システム制御配線例図は集中コントローラなど上位SCを使用し、異なる制御系、冷媒系統とのシステム運転をした場合の制御システム配線図を示しています。

注: ●M-NET系の制御配線はすべてシールド線使用になります。

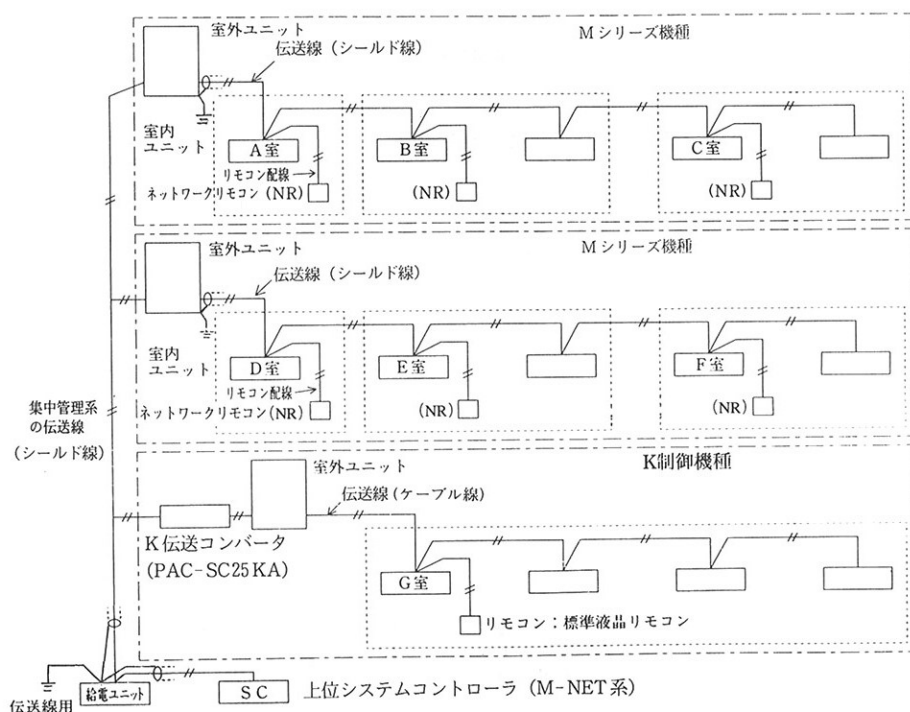

ご注意

- ・各室外ユニット、室内ユニット、ネットワークリモコンにはそれぞれアドレスの設定が必要です。(自動アドレスはできません。)
- ・各上位システムコントローラ(SC)と接続できる室内ユニットは最大50台です。
- ・異なる冷媒系統を集中管理する場合は、各室外ユニットを接続する集中管理系の伝送線が必ず必要です。
- ・それぞれの制御系にあわせて専用のリモコンを選定してください。
- ・グループ設定は同一空調機シリーズの中でのみ可能であり、異なる制御系とグループ設定はできません。
- ・K制御機種との組み合わせには必ずK伝送コンバータが必要です。SCにK制御系の上位SCを選定する場合にはK制御用M伝送コンバータが必要です。(P6-21を参照)