

4 フィルタケースメント・高性能フィルタエレメント

2


YAES・T-B形用
形名：PAC-SE91・
92KF

1. 適用機種

形 名	適用機種
PAC-SE91KF	J71形
PAC-SE92KF	J140形


*高性能フィルタエレメントを取り付ける場合は、別売品のフィルタケースメントが必要です。

2. 付属部品

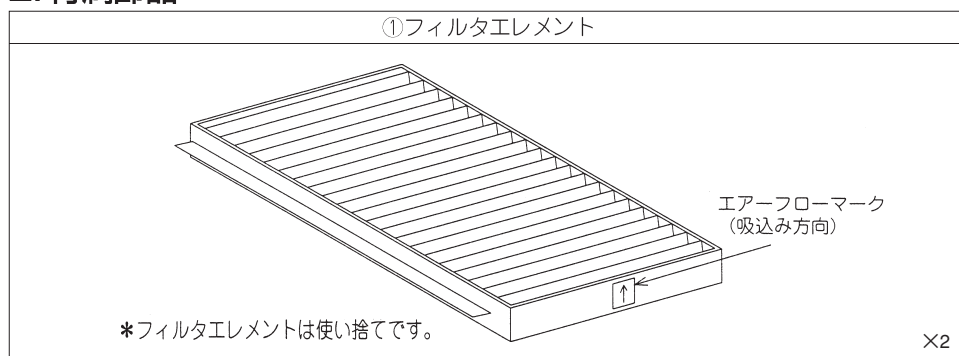

3. フィルタエレメント取付け状態図

(単位mm)

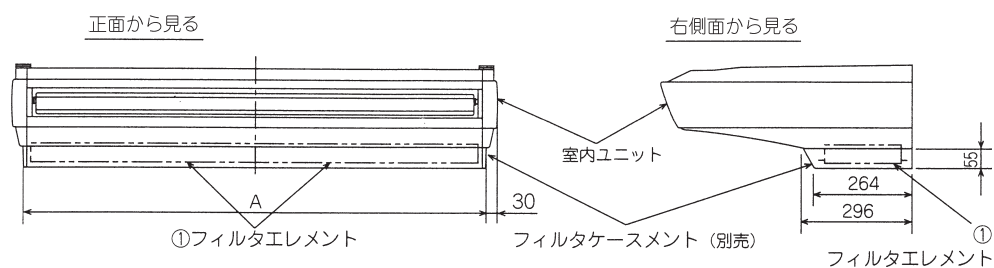


	A
J71形	1250
J140形	1557

4. フィルタエレメント取付け要領

下図に従いフィルタエレメント①を取付けてください。

＊吸込グリルをフィルタケースメントから取外すと作業が容易にできます。

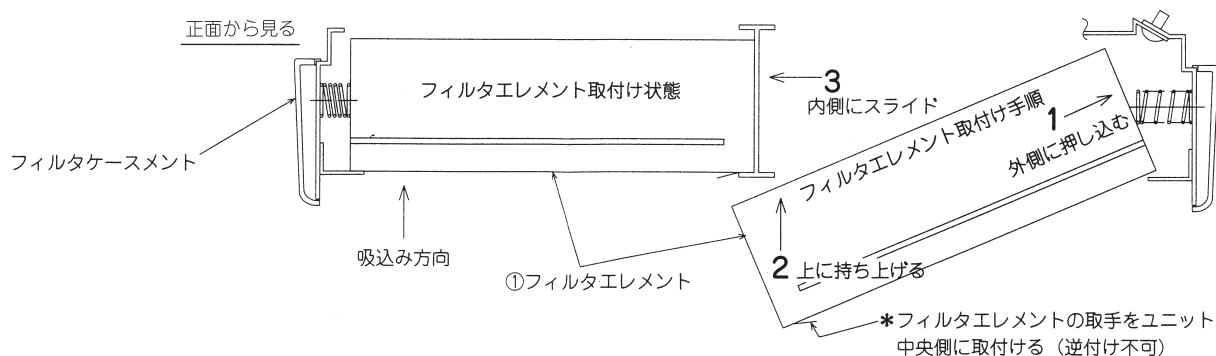

5. 風量アップの設定(高性能フィルタエレメント取付の場合)

高性能フィルタエレメントを取付けた場合、風量アップの設定を行なう必要があります。風量の設定をしない場合、風量が低下し、能力の低下、及び露タレなどが発生するおそれがありますので必ず行なってください。

●P6-14『6.システム制御・4.リモコンによる機能選択』を参照し設定してください。

6. フィルタエレメントについて

＊フィルタエレメントは使い捨てです。

据付け環境により若干異なりますが、1年に1回の目安で交換くださるよう、お客様に説明してください。