


2 リモコンシステム制御

SHシリーズは、1冷媒系統に接続された室内ユニットは全て同時発停となります。また、異冷媒系統でのグループを組んだ場合も全ての室内ユニットは同時発停となります。


1
ワイヤード
リモコン
の場合

(1) 単一冷媒系統システム構成

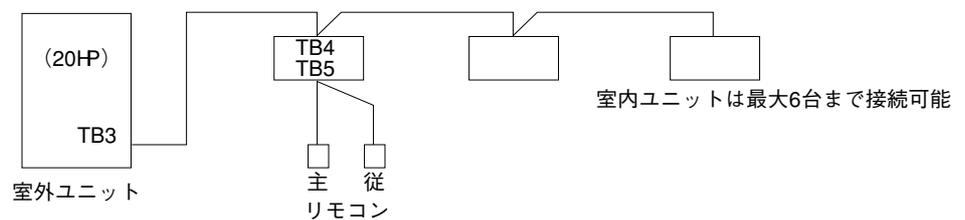

- ・ 室内ユニットへのアドレス設定は不要です。
- ・ 室外ユニットへ室内ユニットの接続台数を設定します。(SW11)
- ・ 室内外での伝送線最大距離は200mです。
- ・ リモコン線は最大500mです。
- ・ 主従リモコン設定可能(主従切換えSW設定必要)
必ず同じ室内ユニットのTB5に、主従リモコンを接続してください。
- ・ スケジュールタイマ(PAC-SE31ST)使用可能


(2) 複数冷媒系統システム構成

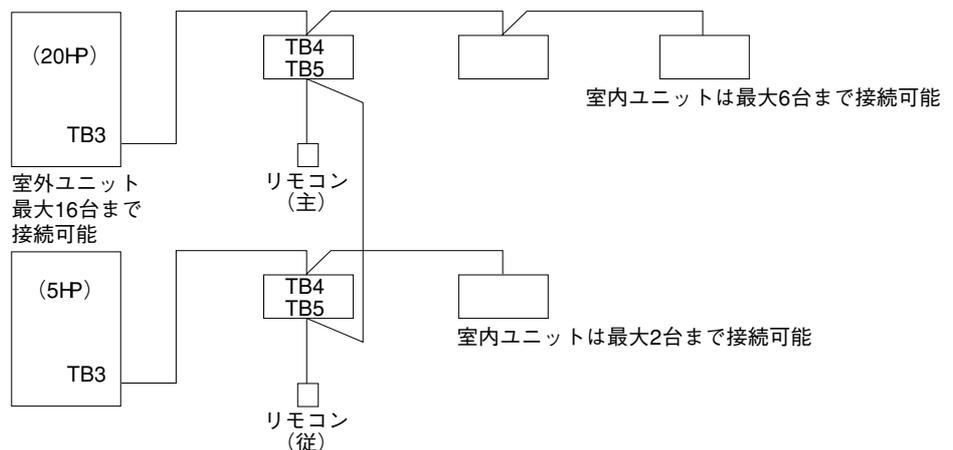

- ・ 異冷媒系統でのグループ運転を行なう場合は、室内ユニットリモコン端子台(TB5)をグループ運転を行なう全ての冷媒系統へ渡り配線してください。この時、各系統でTB5に渡り配線する室内ユニットは各1台となります。
- ・ 室内ユニットへのアドレス設定は不要です。
- ・ 室外ユニットへ、その室外ユニットの冷媒系統内の室内ユニットの接続台数を設定します。(SW11)
- ・ 室外ユニットへ冷媒系アドレスを設定します。(SW10) 00, 01, ..., 15
- ・ 異なったタイプの室内ユニットが混在する場合は機能の多い室内ユニットが接続されている室外ユニットを冷媒系アドレス=00に設定してください。
- ・ 室外ユニット複数設置時、主従リモコン制御可能です。

2 ワイヤレス リモコン の場合


(1) 単一冷媒系統システム構成

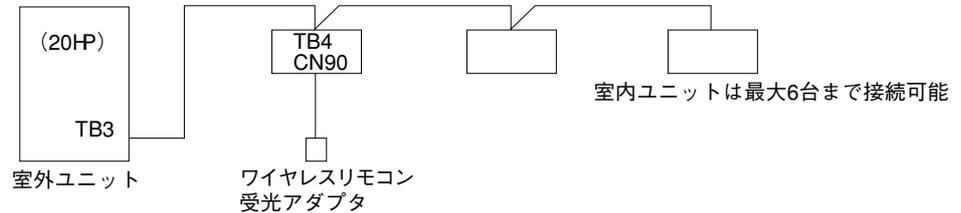

- ・ 室内ユニットへのアドレス設定は不要です。
- ・ 室外ユニットへ室内ユニットの接続台数を設定します。(SW11)
- ・ 室内外での伝送線最大距離は200mです。
- ・ 受光アダプタと室内ユニット(CN90)の接続線は受光アダプタ同梱のケーブルをご使用ください。(5m、延長不可)

*ワイヤレスリモコン2台での主従リモコン設定はできませんのでご注意ください。

(2) 複数冷媒系統システム構成(グループ制御)

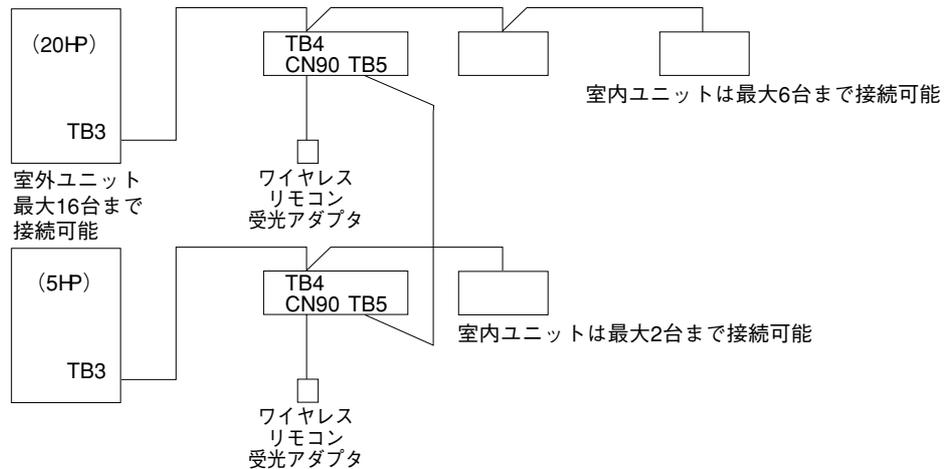


- ・ 各冷媒系統の室内ユニットに受光アダプタを取付けてください。受光アダプタと室内ユニット(CN90)の接続線は受光アダプタ同梱のケーブルを使用してください。(5m、延長不可)

*冷媒系統内に受光アダプタがないと「機能選択」の設定内容の変更ができません。


- ・ 受光アダプタを接続した室内ユニットのリモコン端子台(TB5)を渡り配線してください。
- ・ 室内ユニットへのアドレス設定は不要です。
- ・ 室外ユニットへその室外ユニットの冷媒系統内の室内ユニットの接続台数を設定します。(SW11)
- ・ 室外ユニットへ冷媒系アドレスを設定します。(SW10) 00, 01, ..., 15
- ・ 異なったタイプの室内ユニットが混在する場合は機能の多い室内ユニットに接続されている室外ユニットを冷媒アドレス=00に設定してください。

3 ワイヤードリモコン・ ワイヤレスリモコン 併用の場合

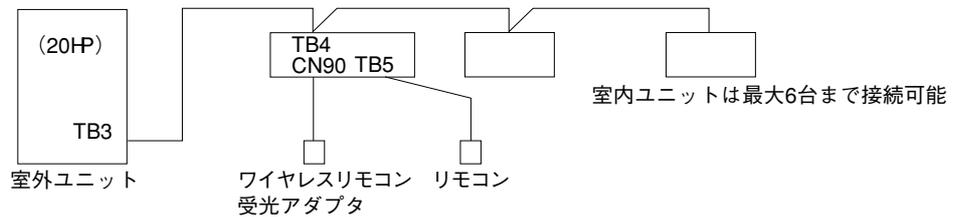

- ・リモコン線は最大500mです。
- ・受光アダプタと室内ユニット(CN90)の接続線は受光アダプタ同梱のケーブルをご使用ください。(5m、延長不可)
- ・リモコン、受光アダプタからの配線は必ず1台の室内ユニットに接続してください。(ワイヤード、ワイヤレスリモコンを別々の室内ユニットに接続しないでください)

4 M-NETシステムコントローラ と接続する場合

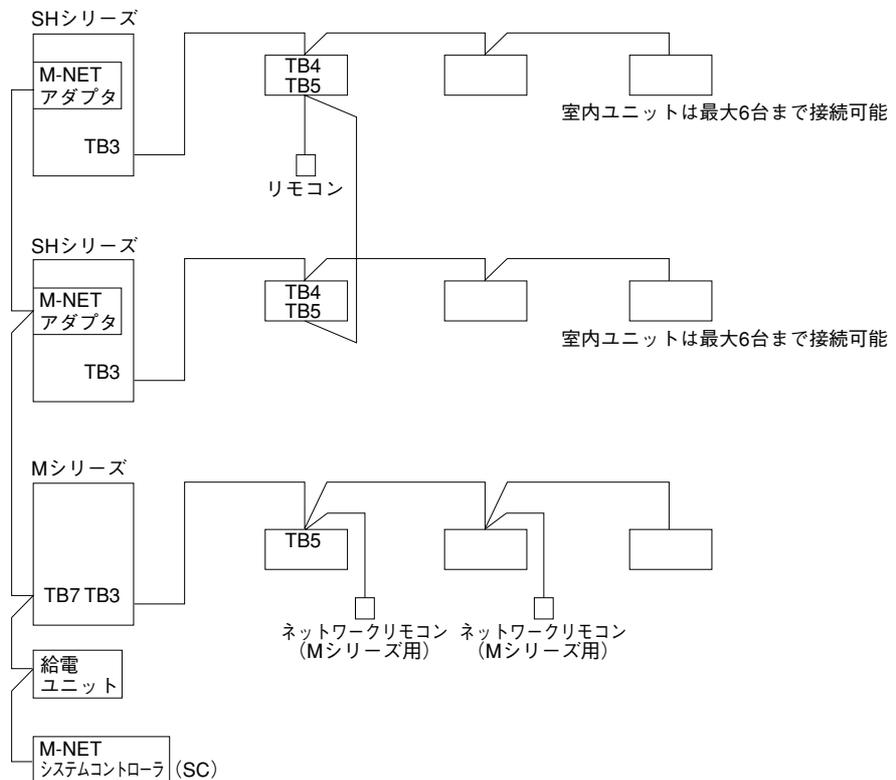


- ・SHシリーズ室外ユニットにM-NETアダプタを取付け、M-NET集中系と渡り配線(2心シールド線)をします。(リモコンは必ず取付けてください。)
- ・M-NETアダプタのアドレス設定をします。(01~50)
- ・上位SCからグループ設定を行ないます。
(この時、SHシリーズが異冷媒でのグルーピングを行なっていればSHシリーズ室外ユニットへ冷媒系アドレスを設定します。また、SCからのグループ設定も必ず一致させてください。)
- ☆SHシリーズとSHシリーズ以外(Mシリーズ、V200シリーズ)を同一グループとして設定はできません。
SHシリーズ室外ユニットはSCから1台の室内ユニットとして認識されます。
SHシリーズだけの集中管理も可能です。

5

10HP床置露出形
2台設置の場合

10h床置露出形室内ユニットには、リモコンが内蔵されています。
単一冷媒系統で20h室外ユニットに10h床置露出形室内ユニットを2台のみ接続
する場合に限り、下記の接続方法が可能です。

*それぞれのリモコンから操作が可能です。(ただし同時発停のみ)

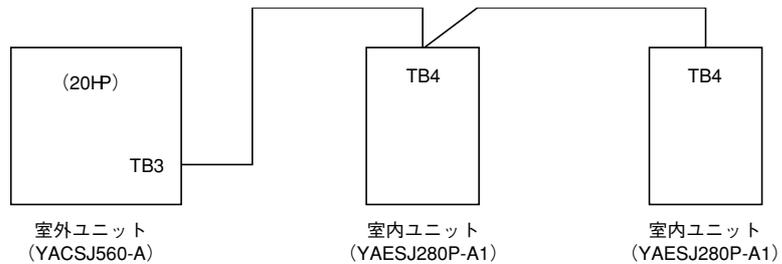

- ・室内ユニットへのアドレス設定は不要です。
- ・室外ユニットへ室内ユニットの接続台数を設定します。(SW11)
- ・室内外での伝送線最大距離は200mです。
- ・リモコン用の配線は不要です。(工場出荷のまま)
- ・主従リモコン設定は不要です。(工場出荷のまま)

ご注意

- ・上記以外のシステム構成とする場合は、リモコンは1台のみとしてください。