

オプション品（室内ユニット）


1-3. 取付方法概要

加湿器仕様
仕様

形 名	適 用 機 種	加 湿 量
PAC-SF10HU	天井カセット 全機種	1,000cc/h
PAC-KA06CH	天井ビルトイン J45形	350cc/h
PAC-KA07CH	天井ビルトイン J71形	700cc/h
PAC-KA61CH	天井ビルトイン J90形	700cc/h
PAC-KA08CH	天井ビルトイン J140形	1,400cc/h
PAC-KA41CH	天井埋込 J45形	350cc/h
PAC-KA09CH	天井埋込 J71形	700cc/h
PAC-KA62CH	天井埋込 J90形	700cc/h
PAC-KA10CH	天井埋込 J140形	1,400cc/h
PAC-KA80CH	床置 J45形	200cc/h
PAC-KA81CH	床置 J71形	400cc/h

■天井カセット形（4方向吹出）GK-A

機 種	A	B
J36～J90形	140	785
J140形	400	1305
P112形	400	1305

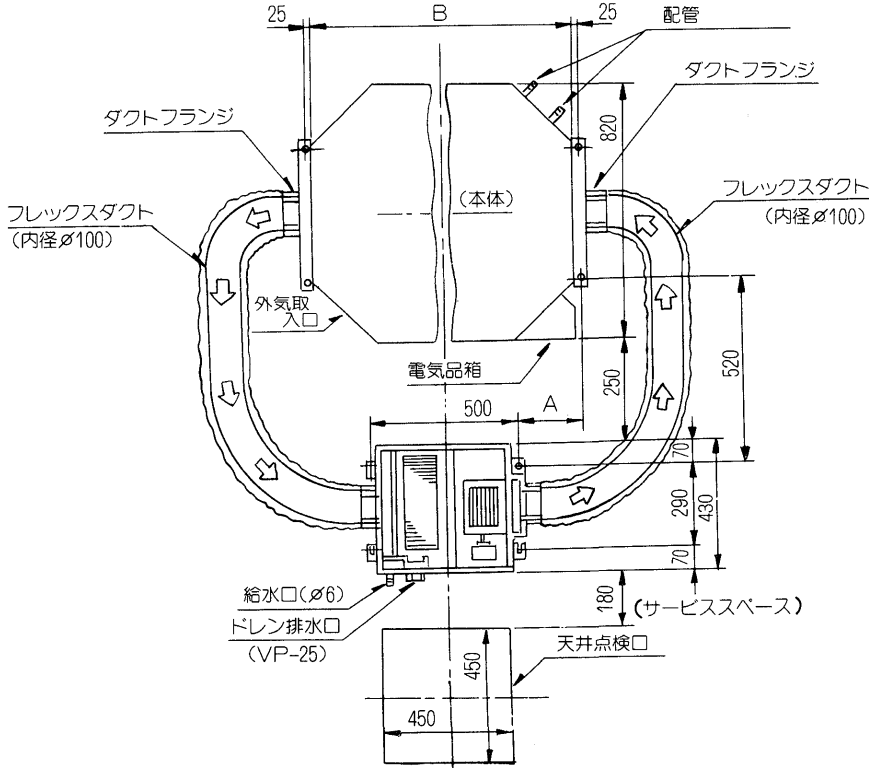


- 加湿ユニットは天井を貼る前に吊り込んでください。
- 加湿ユニットは必ず水平になるように施工してください。
- 必ずドレン配管工事を行なってください。なお、室内ユニットのドレン配管とは別配管としてください。

7




必ずドレン配管工事を行ってください。なお、室内ユニットのドレン配管とは、別配管としてください。

(注)加湿ユニットは必ず水平になるよう施工してください。



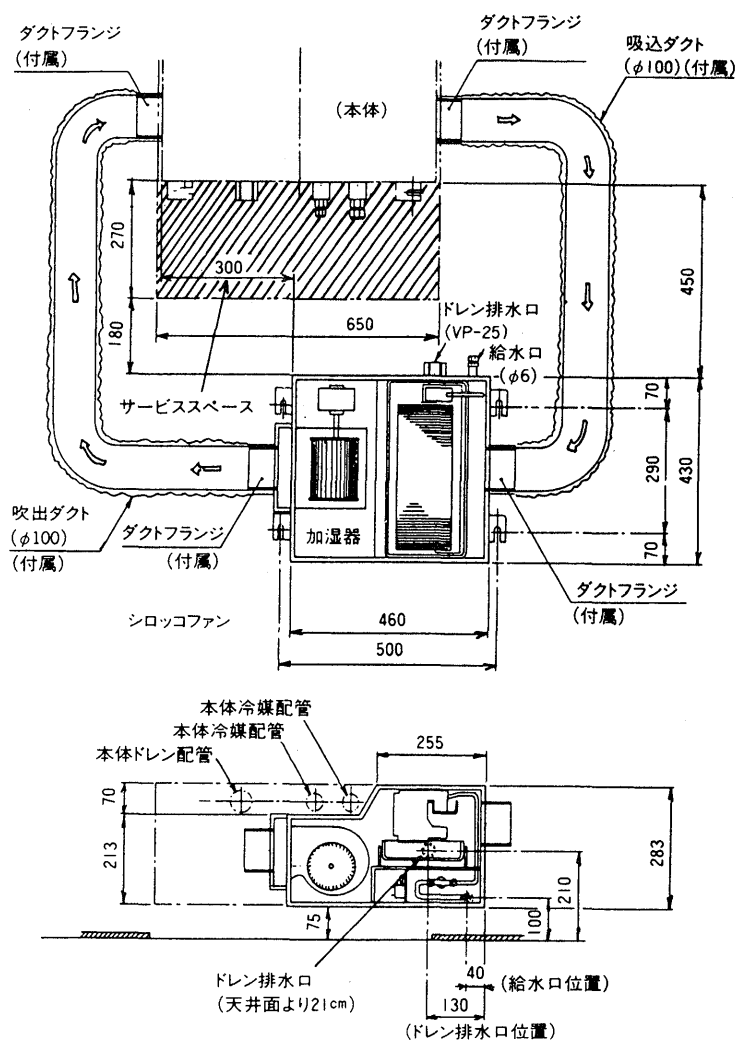


オプション品（室内ユニット）

■天井ビルトイン形 B-A

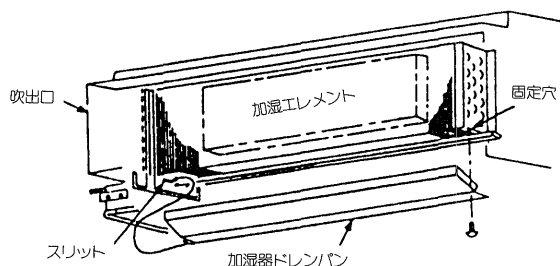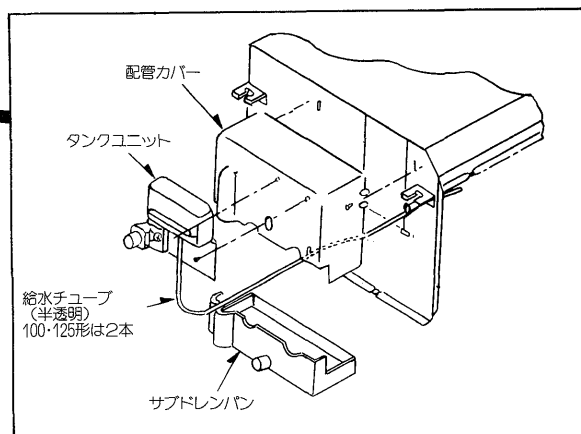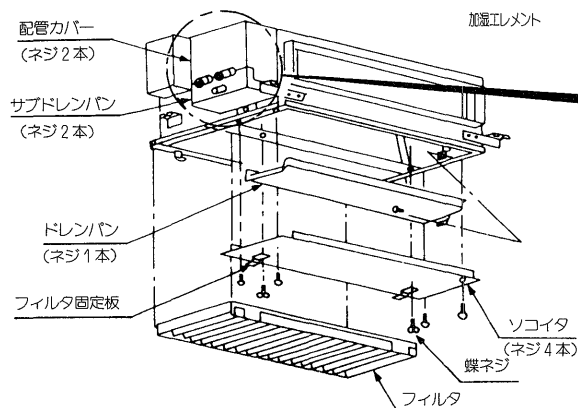


ファンモータを特ハイノッチに
切換えてください。

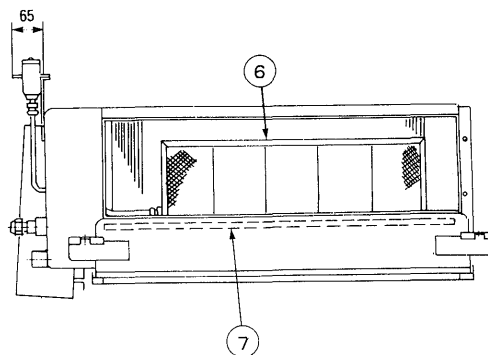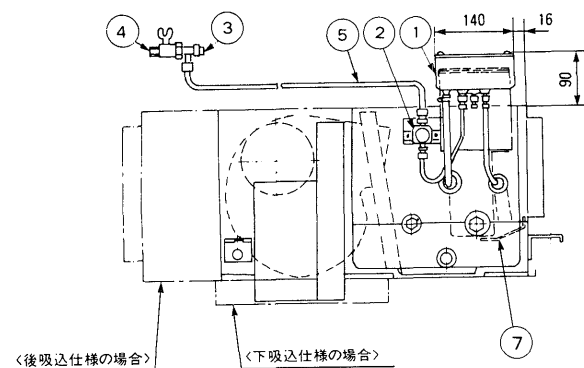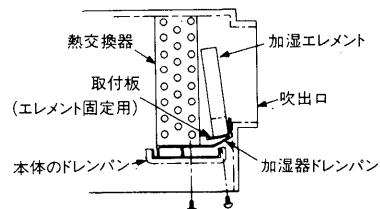


- ①……加湿器給水用タンク
- ②……加湿器用電磁弁
- ③……ストレーナ
- ④……給水用バルブ (給水口PF1 2Bオネジ)
- ⑤……給水用鋼管 (φ6×1m)
- ⑥……加湿エレメント
- ⑦……加湿器ドレンパン



■天井埋込形 D-A

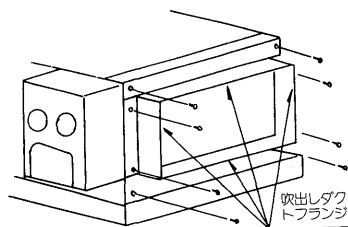

本体のダクトフランジを取りはずしてから加湿ボックスを取り付けてください。

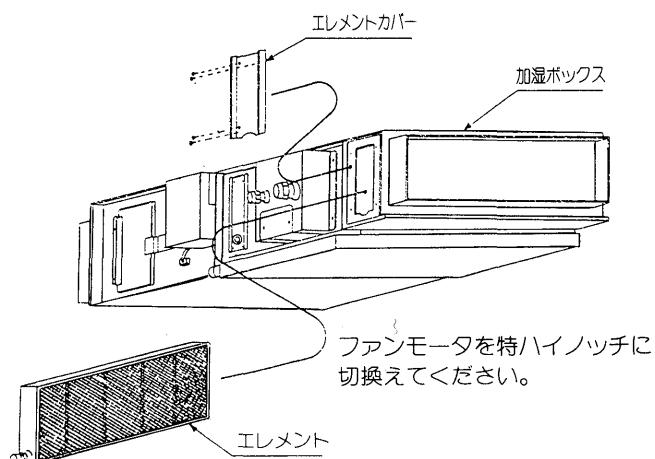


- ①……加湿器給水用タンク
- ②……加湿器用電磁弁
- ③……ストレーナ
- ④……給水用/バルブ(給水口PF1 2Bオネジ)
- ⑤……給水用鋼管(φ6×1m)
- ⑥……加湿ボックス
- ⑦……加湿エレメント

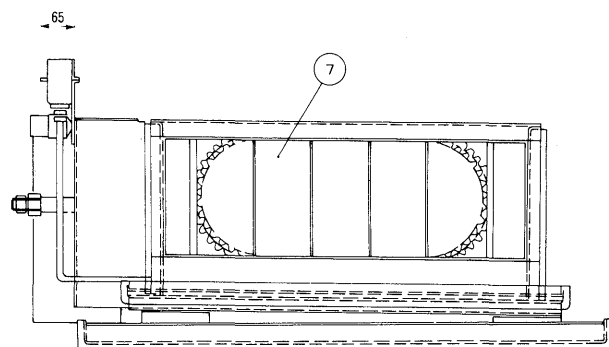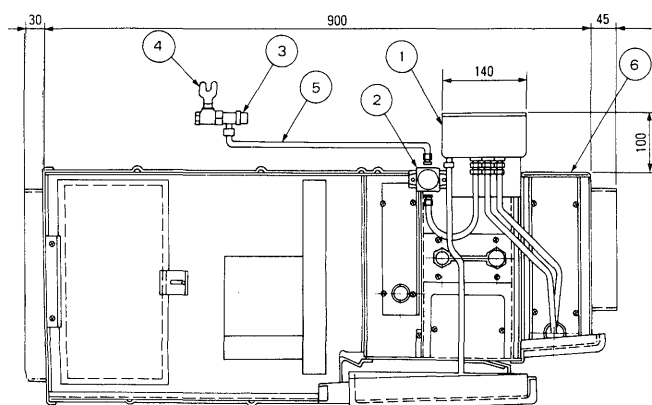

7

1-4. 電気配線

■天井カセット形

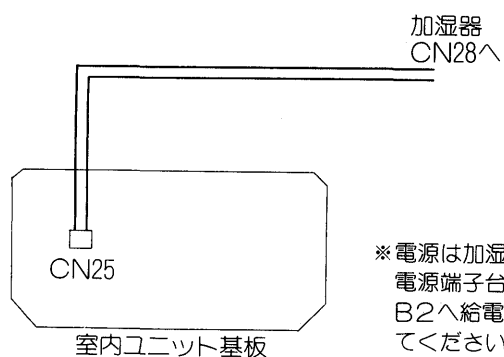

※電源は加湿器電源端子台TB2へ給電してください。

■天井ビルトイン形, 天井埋込形

