

オプション品（室内ユニット）

4. 外気取入用ケースメント



4-1. 適用機種

形 名	適 用 機 種
PAC-SE30AM	YESJ36～J90GK-A形
PAC-SE31AM	YESJ140GK-A形・YESP112GK-A形

4-2. 取付けの前に



- a) 油の飛沫や蒸気の多い所から外気の入入れは避けてください。
- b) 外気取入用ケースメントの取付けは、室内ユニットを吊り下げる前に行なっていただく方が容易にできます。また、室内ユニット据付後、外気取付用ケースメントを取付ける場合は、必ず元電源を切ってから行なってください。
- c) 外気取入用ケースメント取付後の室内ユニットおよび化粧パネルの取付手順は各々の説明書をご参照ください。
- d) この説明書は室内ユニット吊り下げ前の表現になっていますのでご注意ください。

4-3. 構成部品

①外気取入用ケースメント	②座付ネジ	③据付用ゲージ	④ダクトフランジ	⑤断熱材	⑥タッピンネジ	⑦断熱材
 1個	M5×0.7×12  PAC-SE30AM…4個 PAC-SE31AM…6個	 (4分割にして使用) 1枚	 PAC-SE30AM…1個 PAC-SE31AM…2個	 PAC-SE30AM…1枚 PAC-SE31AM…2枚	4×10  PAC-SE31AM…8本 PAC-SE30AM…4本	a)  b)  各2枚

4-4. 取付要領

- a) ダクトフランジ④を外気取入用ケースメント①のどの位置に取付けるか決めてください。
- b) ダクトフランジの標準取付数
〔PAC-SE30AM…1ヶ〕
〔PAC-SE31AM…2ヶ〕
- c) ダクト（φ100）およびエアフィルタ、パイプフードなどは現地手配です。
- d) 外気取入用ケースメントを使用される場合は、高性能フィルタの組み込みに高性能フィルタケースメントが不要です。フィルタエレメントのお求めください。

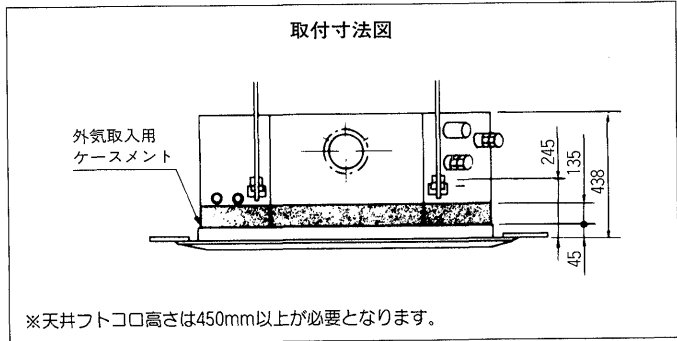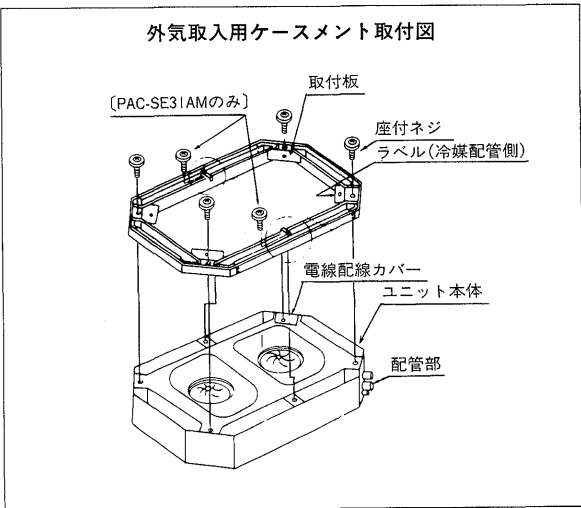

- e) 外気取入れ時の静圧特性は、1. 特長編をご覧ください。
- f) 必要に応じてブーストファンの使用をご検討ください。

