

製品仕様

6. 冷房・暖房能力補正

1) 空気条件変化による能力補正

冷房,暖房能力特性はJISの条件における値を示しています。
したがって、運転条件が異なる場合は以下の補正を行なってくだ
さい。

3HP

YCJ80

JIS B 8616条件


冷房 室内 27°CDB 19°CWB

室外 35°CDB

暖房 室内 20°CDB




室外 7°CDB 6°CWB

冷房補正

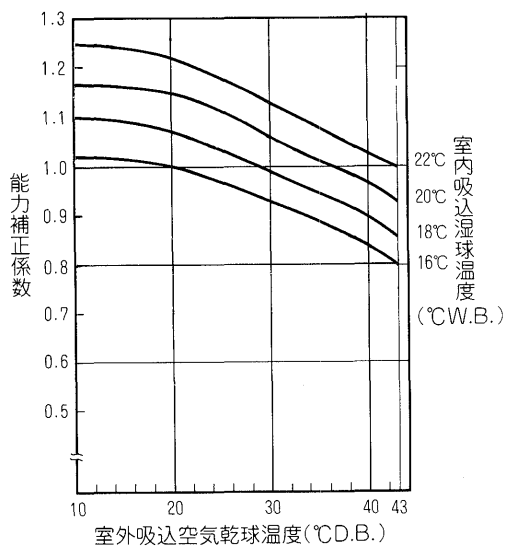


暖房補正

(破線は寒冷地仕様)

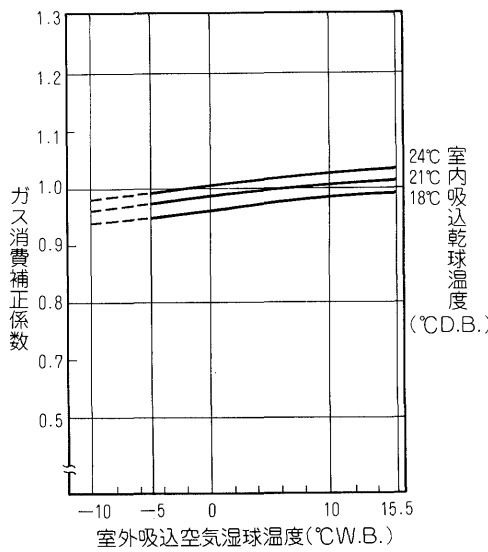
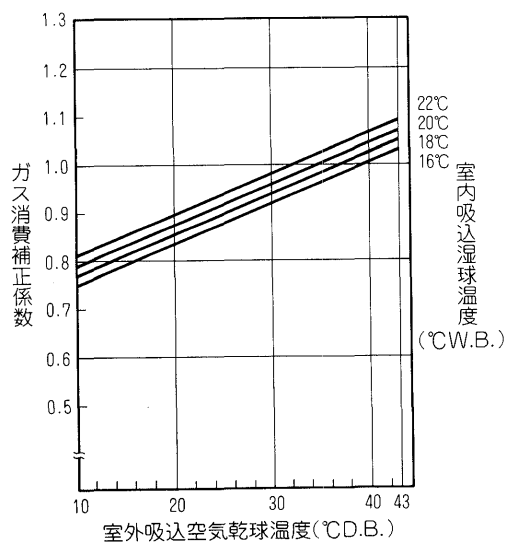
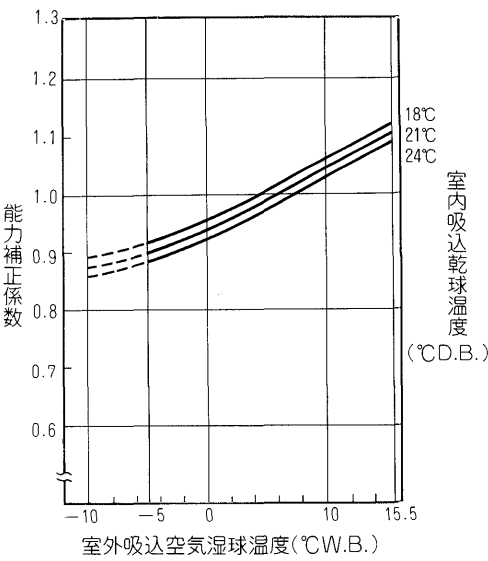


注) 外気温度40℃以上の冷房運転時、能力低下が大きくなります。

冷房補正

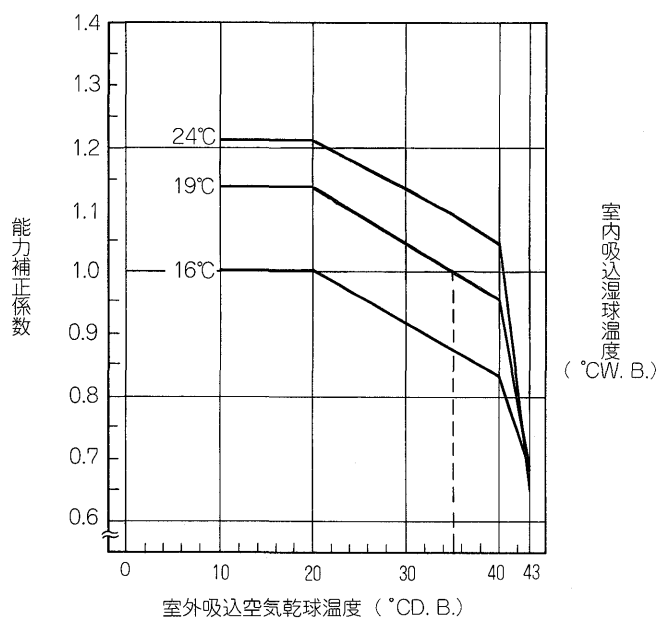

暖房補正

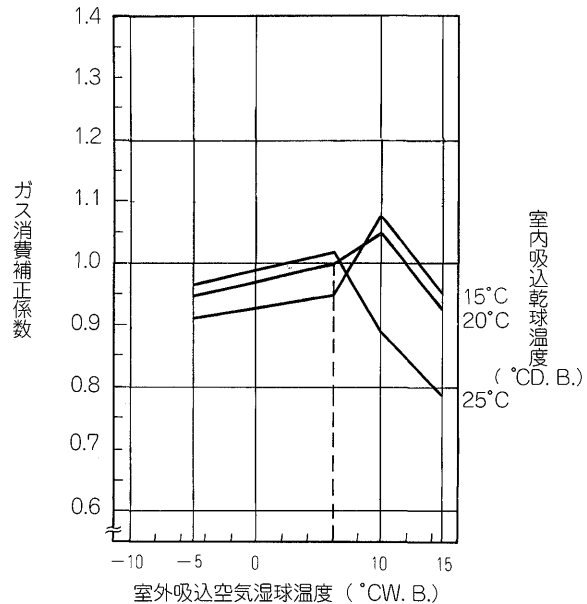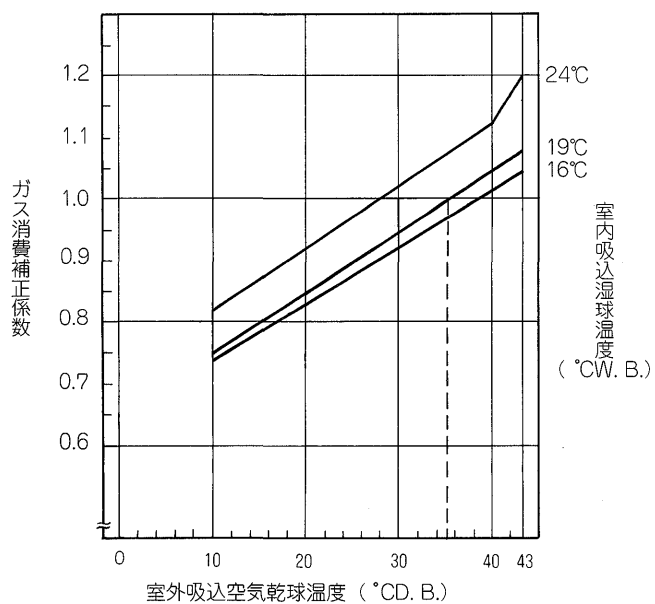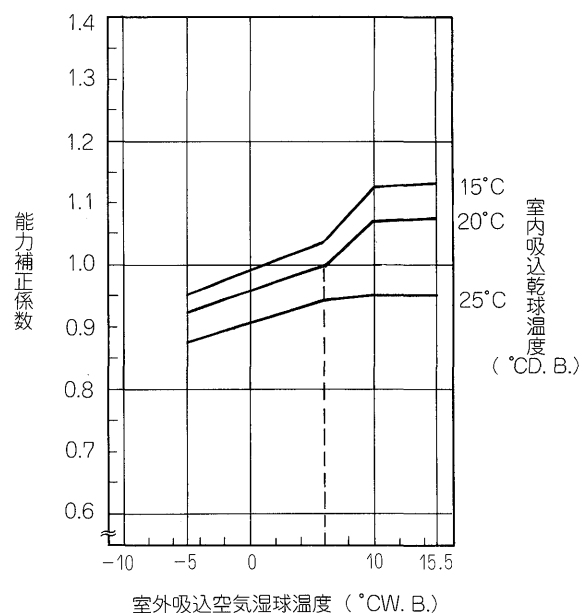

JIS B 8616 条件

冷房時：室内側吸込空気温度27°CDB、19°CWB、室外側吸込空気温度35°CDB。

暖房時：室内側吸込空気温度20°CDB、室外側吸込空気温度7°CDB、6°CWB。


製品仕様

5HPマルチ YCSJ140MX

7.5HPマルチ YCSJ180MX




冷房補正

(破線は低温冷房仕様)

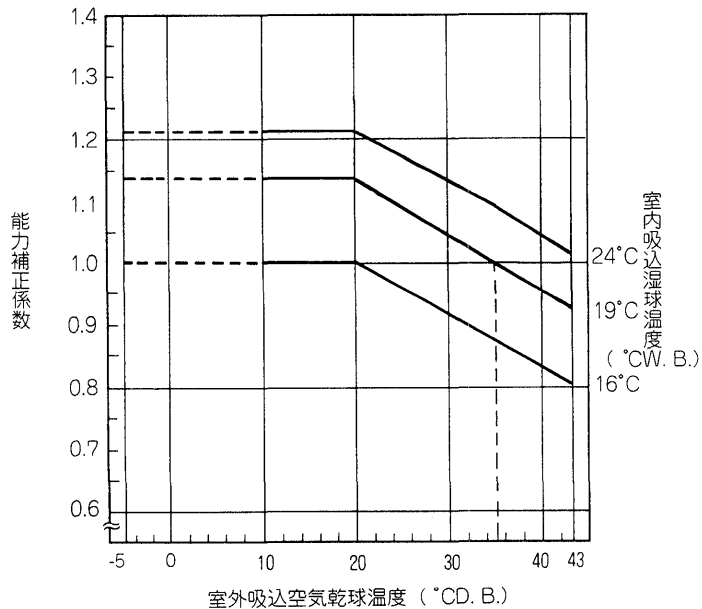

暖房補正

(破線は寒冷地仕様)

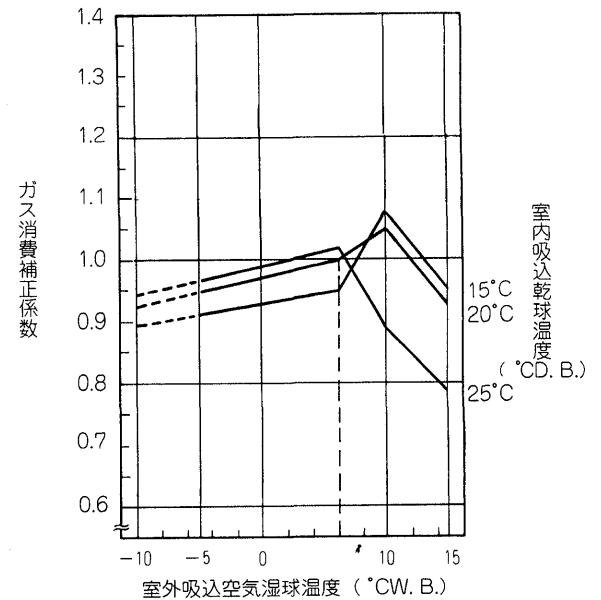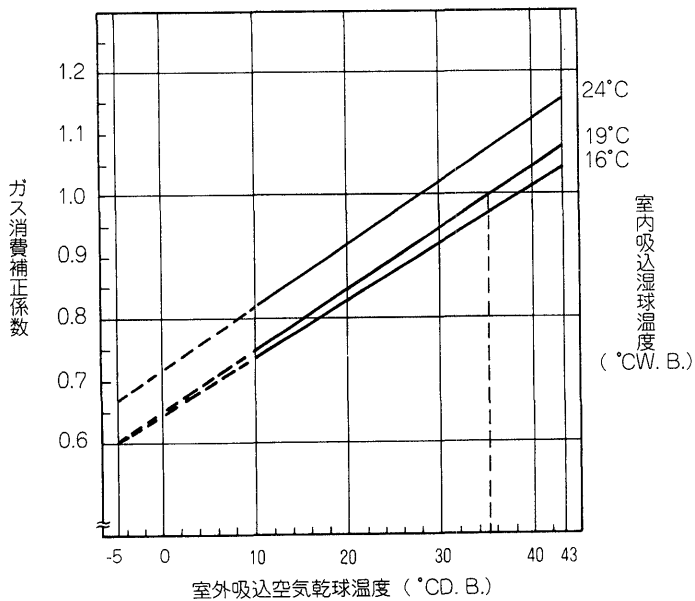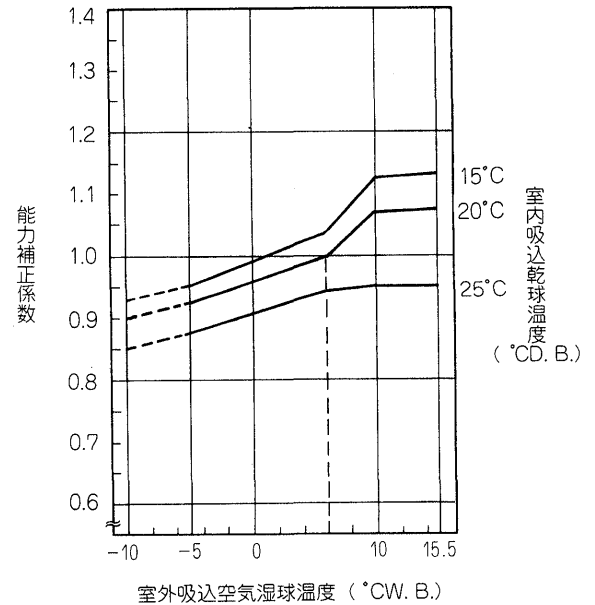

JIS B 8616 条件

冷房時：室内側吸込空気温度27°CDB、19°CWB、室外側吸込空気温度35°CDB。

暖房時：室内側吸込空気温度20°CDB、室外側吸込空気温度7°CDB、6°CWB。