

7. 各室内ユニットの冷媒配管長、高低差変化による能力補正

冷房、暖房能力特性表はJISの条件で冷媒配管長5mにおける値を示しております。

したがって、運転条件が異なる場合は以下の補正を行なってください。


3HP YCJ80

4HP YCSP112

5HP マルチ YCSJ140MX

7.5HP マルチ YCSJ180MX

冷房運転

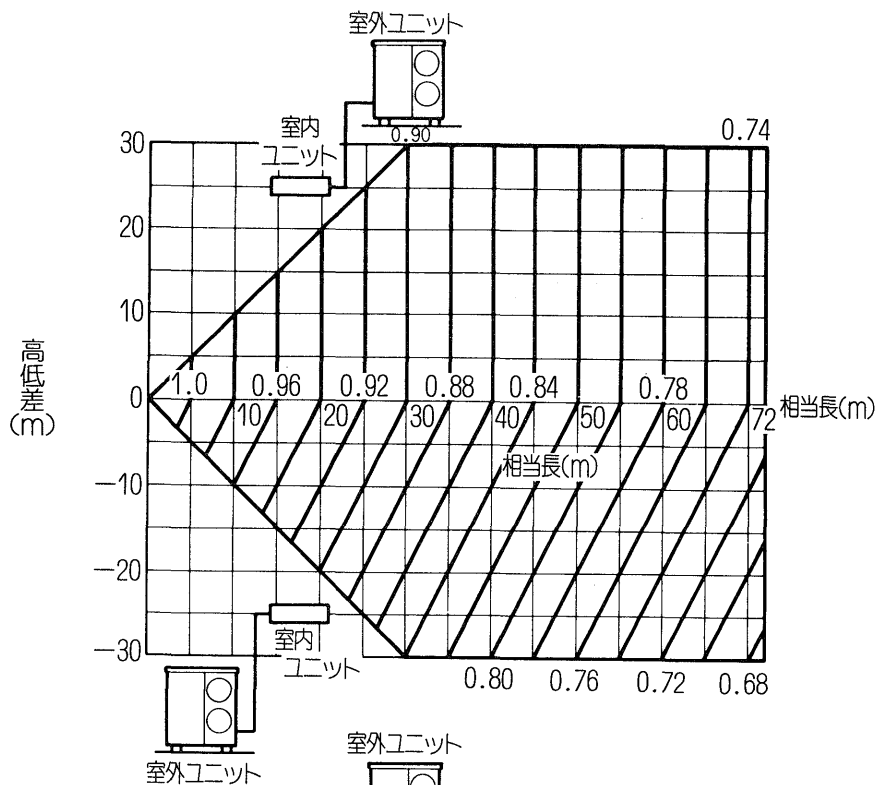

暖房運転

