


Figure 1 is a cross-sectional view of the air conditioning unit. It shows a rectangular main body labeled "エアコン本体" (Air conditioning unit body). To the right of the body is a "化粧パネル" (Decorative panel). Above the panel is a "ダクト (φ100)" (Duct, φ100). Dimensions are indicated: 45 for the panel thickness, 135 for the body width, and 438 for the total width.

冷媒配管 (液) フレア接続
 $\phi 12.70$
 250
 220
 160
 62
 35
 75
 55
 19.05
 冷媒配管 (ガス) フレア接続
 ドレン配管 VP-25接続
 給水口
 ドレン水抜穴
 ドレンアップメカ


1. ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。ドレン管において、室内ユニットと直角取出しの場合、付属のバイパ VP-25、めす形をご利用ください。
2. 吊りボルトはM10またはW3/8ねじを使用してください。

現地手配

3. 本図では天井開口穴を890×1410で図示しておりますが、860×1380～910×1430までを据付可能範囲としております。
4. ドレンアップメカ・ドレンセンサ・ハイカンセンサは室内ユニット内部よりサービスを行います。
5. 別売高性能フィルタ取付時は、天井ふところ高さが378mm以上必要となります。また、別売外気取入ケースメント使用の場合、取付時の天井ふところ高さが448mm以上必要となります。 上図参照
6. 別売加湿器 吊り形取付時は、天井ふところ高さが360mm以上必要となります。
7. 吸込グリルは開閉方向を180°変えることができます。
8. サービス時、電気品箱を取外す事ができます。電源線ならびに制御線の接続時は電源に十分な余裕を持たせてください。
9. ※印(303のところ)室内ユニット天面と天井スラブ等の間は10～15mmあけてください。

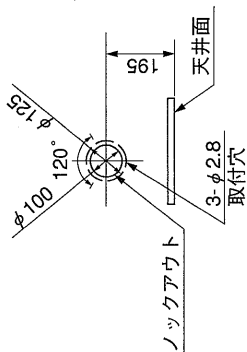

外形寸法：幅460mm×奥行430mm×高さ283mm

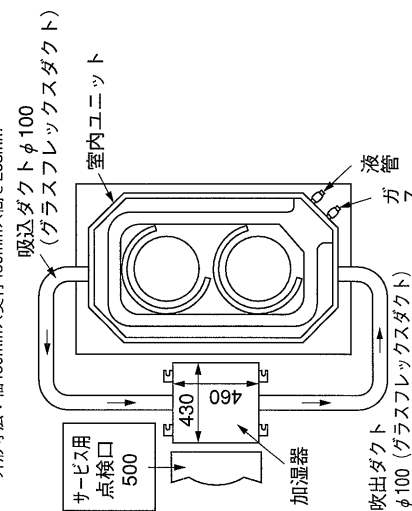

加湿器は上図のように別吊方式で取付けます。

施工時に下記注意ください。

1 天井を貼る前に必ず吊り下げてください。

第3角法	單位	尺 度	作成日付
	mm	NTS	99.9

YESJ140GK-A

天井カセット形室内ユニット外形図

ヤマハ発動機株式会社

D-ESJ140GKA03