



高性能フィルタ組込みの場合

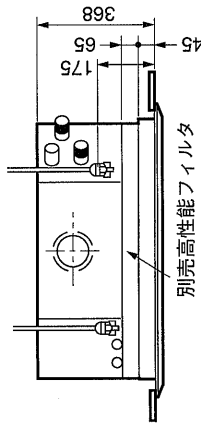


別売高性能フィルタ

外気取入れケースメント組込みの場合

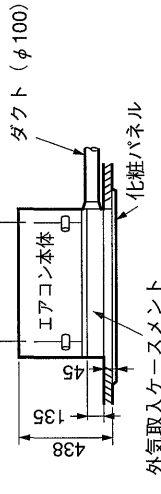


Aから見る

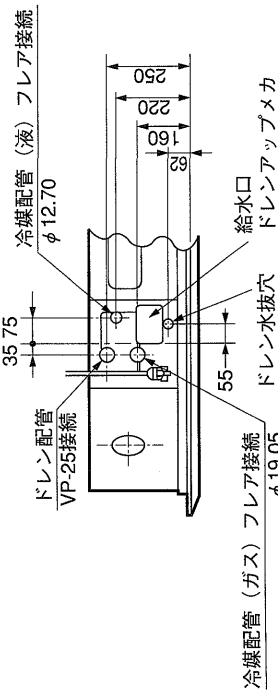

注意事項

- ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。ドレン配管において、室内ユニットと直角取出しの場合、付属のバイブVP-25、めす形をご利用ください。
- 吊りボルトはM10またはW3/8ねじを使用してください。
- 本図では天井開口穴を890×1410で図示しておりますが、860×1380～910×1430までを据付可能範囲としております。
- ドレンアップメカ・ドレンセンサ・ハイカンセンサは室内ユニット内部よりサービスを行いません。
- 別売高性能フィルタ取付時は、天井ふところ高さが378mm以上必要となります。また、別売外気取入れケースメント使用の場合、取付時の天井ふところ高さが448mm以上必要となります。上図参照
- 別売加湿器別吊り形取付時は、天井ふところ高さが360mm以上必要となります。
- 吸込グリルは開閉方向を180°変えることができます。
- サービス時、電気品箱を取外す事があります。電源線ならびに制御線の接続時は電源に十分な余裕を持たせてください。
- ※印(303のところ) 室内ユニット天面と天井スラブ等の間は10～15mmあけてください。

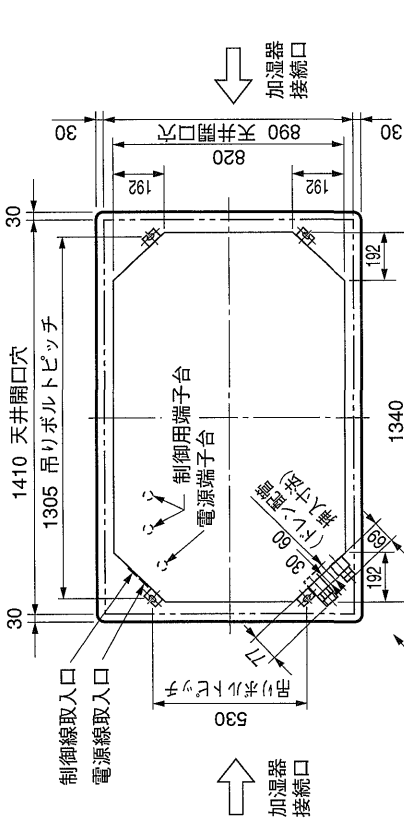

当部分の断熱材ははがさないでください。

吊りボルト M10

分ダクト接続口面側面(ノックアウト穴)

22φ2.8取付穴

吸込グリル開閉側

吸込グリル(空気吸込口)

化粧パネル

4-オートバベン

電線取入れベンモータ

1107 (空気吸込口)

1107 (空気吸込口)

587 (空気吸込口)

587 (空気吸込口)

587 (空気吸込口)

587 (空気吸込口)

587 (空気吸込口)

587 (空気吸込口)

587 (空気吸込口)

587 (空気吸込口)

587 (空気吸込口)

587 (空気吸込口)

587 (空気吸込口)

587 (空気吸込口)

587 (空気吸込口)

587 (空気吸込口)

587 (空気吸込口)


587 (空気吸込口)

587 (空気吸込口)

587 (空気吸込口)

587 (空気吸込口)

加湿器用ダクト接続口 詳細図 (両側面)

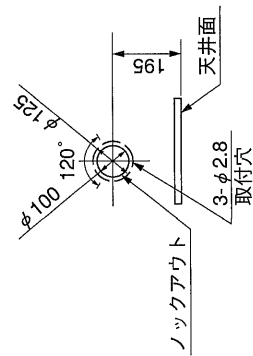

加湿器取付図 (参考図)

外形寸法: 幅460mm×奥行430mm×高さ283mm

吸込ダクトφ100 (グラスフレックスダクト)

室内ユニット

液管

ガス管

加湿器

吹出ダクトφ100 (グラスフレックスダクト)

サービス用点検口500

430

460

加湿器

吹出ダクトφ100 (グラスフレックスダクト)

加湿器

吹出ダクトφ100 (グラスフレックスダクト)

加湿器

吹出ダクトφ100 (グラスフレックスダクト)

加湿器

吹出ダクトφ100 (グラスフレックスダクト)

加湿器

吹出ダクトφ100 (グラスフレックスダクト)

加湿器

吹出ダクトφ100 (グラスフレックスダクト)

加湿器

吹出ダクトφ100 (グラスフレックスダクト)

加湿器

吹出ダクトφ100 (グラスフレックスダクト)

加湿器

第3角法	単位	尺度	作成日付
	mm	NTS	99.9

YESP112GK-A

天井カセット形室内ユニット外形図

ヤマハ発動機株式会社

D-ESP112GKA02