

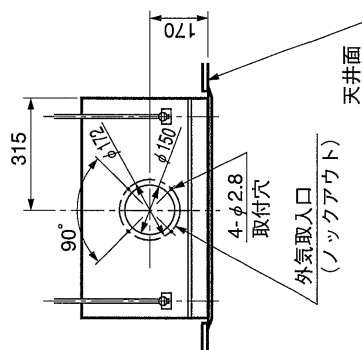
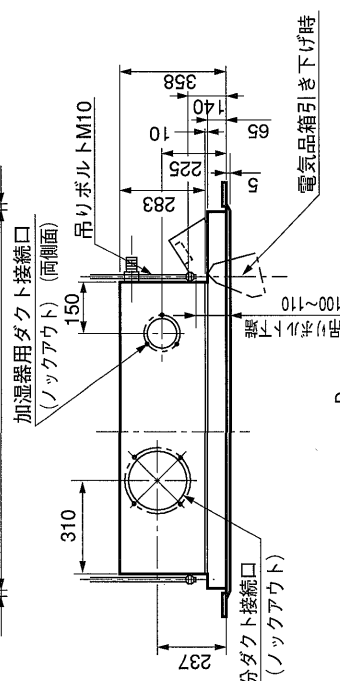
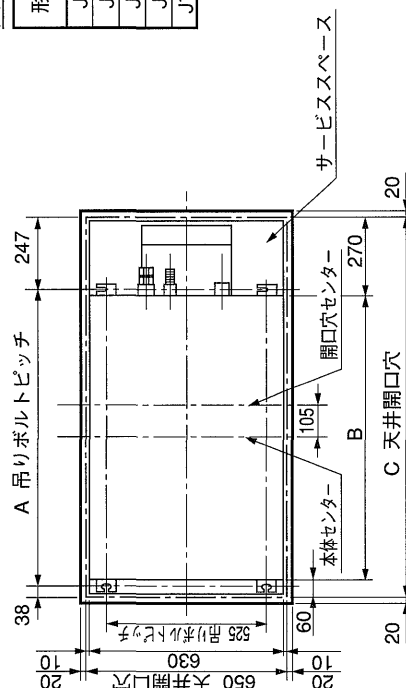
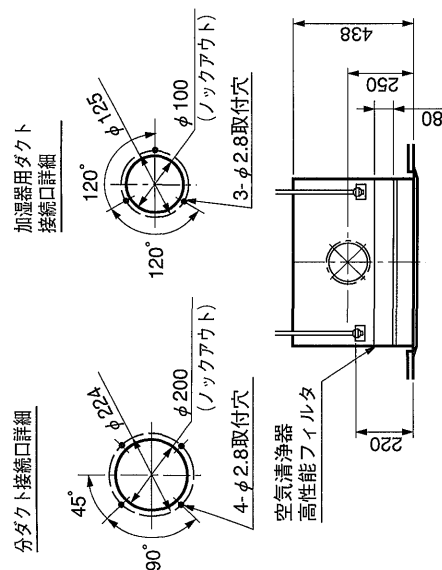
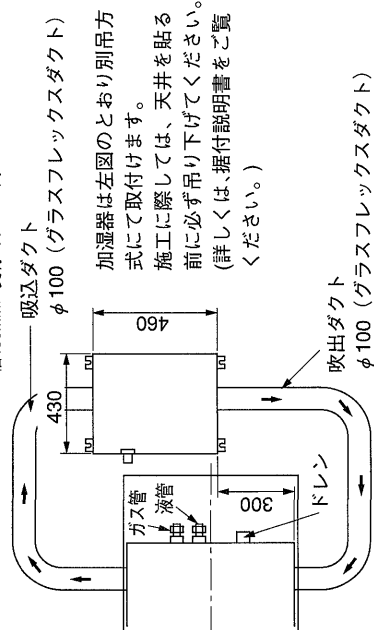


分ダクト接続口詳細



- 注1. ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。
2. 吊りボルトはM10またはW3/8ネジを使用してください。
3. 別売空気清浄器、高性能フィルター取付時は、天井ふところ高さが、440以上必要となります。

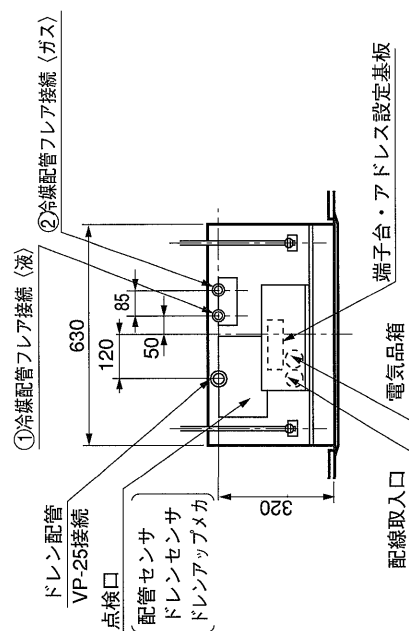

第3角法	單位	尺 度	作成日付
	mm	NTS	98.9

YESJ36~J140EK-A

天井カセット形室内ユニット外形図

ヤマハ発動機株式会社

D-ESJ36EKA05