

※ アド레스基板はプラスチックカバーにて保護されています。設定を行なう時はドライバーにてネジ(1本)をはずしてください。


冷媒配管	断熱材	外径φ35
	液管	フレア接続1/4F
	ガス管	フレア接続1/2F
ドレン配管		断熱材外径φ28
		接続部外径φ16
有効長 660		

事項注意


1. 天井の隅に廻り縁がある場合は、その寸法を考慮して据付けてください。
2. 据付用板の取付ボルトはM10または、W3/8ネジを使用してください。
3. 配線工事を行なう際パネルを取外してください。
4. 延長配管サイズは下記仕様表を参照してください。

第3角法	単位	尺 度	作成日付
	mm	N T S	98.9
ヤマハ発動機株式会社			
壁掛形室内ユニット外形図1/2			
YESJ22・J28K-A			
D-ESJ22KA02			

配管取り入れボルトタッピングネジ取付詳細

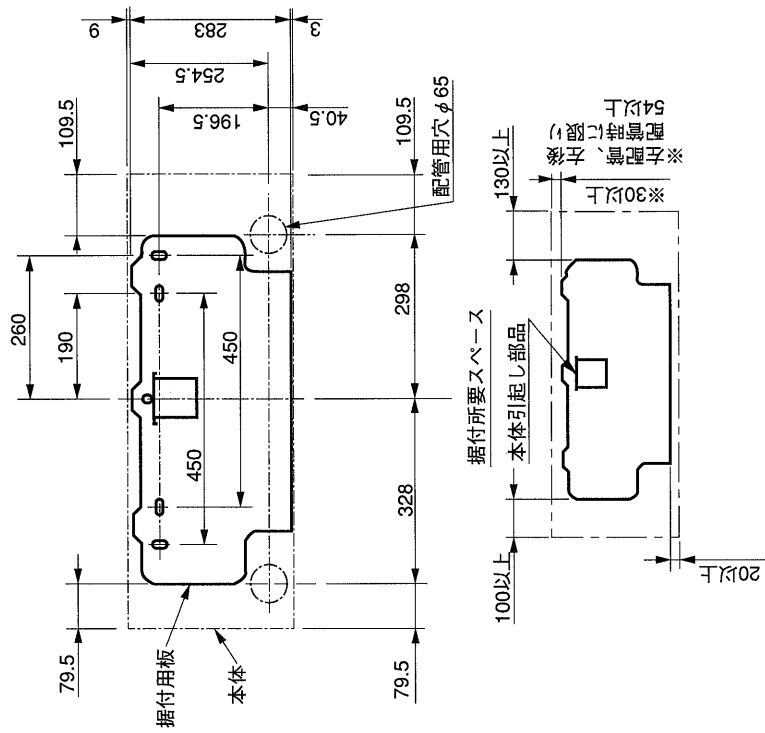

室内ユニット周囲必要空間

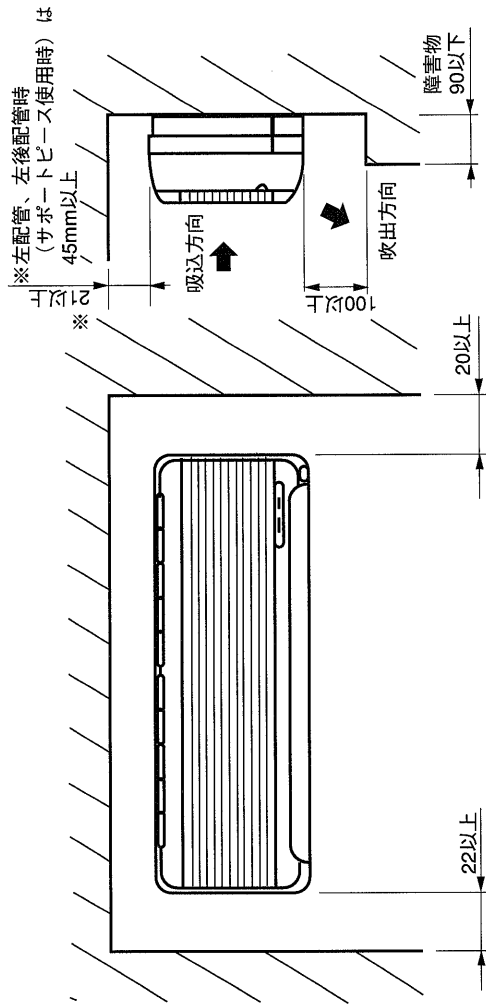

第3角法	単位	尺度	作成日付	YESJ22・J28K-A
	mm	NTS	98.9	
ヤマハ発動機株式会社				壁掛形室内ユニット外形図2/2
				D-ESJ22KA12