



高性能フィルター組込みの場合

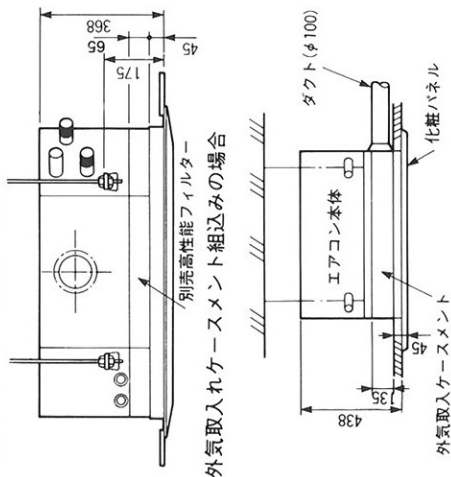


外気取入ケースメント組込みの場合

加湿器用ダクト接続口 詳細図 (両側面)

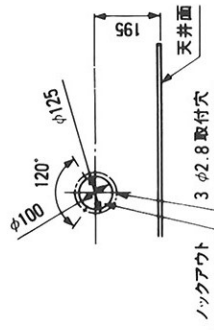


Aから見る

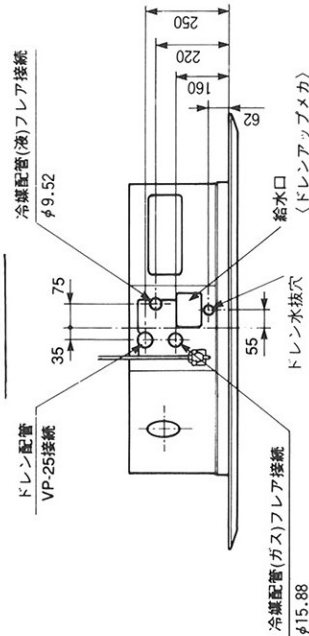

注意事項

1. ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。ドレン配管において、室内ユニットと直角取出しの場合、付属のパイプ(VP-25、めす形)をご利用ください。
2. 吊りボルトはM10またはW%ねじを使用してください。(現地手配)
3. 本図では天井開口穴を890×890で図示しておりますが、860×860～910×910までを据付可能範囲としております。
4. ドレンアップメカ・ドレンセンサー・ハイカンセンサーは室内ユニット内部よりサービスを行いません。
5. 別売高性能フィルター取付時は、天井ふところ高さが368mm以上必要となります。また、別売外気取入ケースメント使用の場合、取付時の天井ふところ高さが438mm以上必要となります。(上図参照)
6. 別売加湿器(別吊り形)取付時は、天井ふところ高さが360mm以上必要となります。
7. 吸込グリルは開閉方向を90°変えることができます。
8. サービス時、電気品箱を取出す場合があります。電源線ならびに制御線の接続時は電源に十分な余裕を持たせてください。
9. ※印(298のところ)室内ユニット天面と天井スラブ等の間は10～15mmあけてください。

加湿器取付図(参考図)

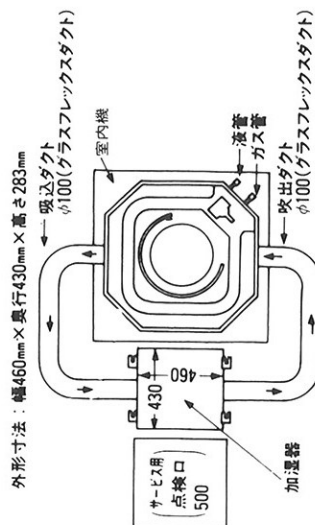

- 加湿器は上図のように別吊方式で取付けます。
施工時に下記注意ください。
1 天井を貼る前に必ず吊り下げてください。
2 サービス用点検口(500)を必ず設けてください。

第3角法	単位	尺 度	作成日付	YES40・63・80GK-A
	mm	NTS	94.2	
ヤマハ発動機株式会社				
天井カセット形室内ユニット外形図				
D-ES40GKA01				

10. YES80GK-Aを室外ユニットYC160Mと接続する場合には、室内ユニットに同梱のレギュラーを使用し、室内ユニットから5m以内で冷媒ガス配管をφ15.88からφ19.05にサイズアップして室外ユニットに接続してください。