

Technical drawing illustrating the 'Case Insertion Type' (外気取入れケースメント組込みの場合) for the external air intake system. The drawing shows two views: a side view (left) and a front view (right).

Side View Dimensions (Left):

- Overall height: 388
- Top section height: 65
- Section below top: 45
- Section below that: 175


Front View Dimensions (Right):

- Overall height: 438
- Top section height: 45
- Section below top: 35

Labels and Components:

- 別売高性能フィルタ (Separate high-performance filter) - points to the circular filter in the side view.
- ダクト (Duct) - points to the top horizontal duct in the front view.
- エアコン本体 (Air conditioner unit) - points to the main body in the front view.
- 化粧パネル (Decorative panel) - points to the panel on the right side of the front view.
- 外気取入れケースメント (External air intake case) - points to the bottom section in the front view.

1. ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。ドレン配管において、室内機と直角取出しの場合、付属のパイプ(VP-25、めす形)をご利用ください。
2. 吊りボルトはM10またはW%ねじを使用してください。(現地手配)
3. 本図では天井開口穴を890×1410で図示しておりますが、860×1380～910×1430までを据付可能範囲としております。
4. ドレンアップメカ・ドレンセンサ・ハイカンセンサは室内機内部よりサービスを発行します。
5. 別売高性能フィルター取付時は、天井ふところ高さが368mm以上必要となります。また、別売外気取入ケーシング使用の場合、取付時の天井ふところ高さが438mm以上必要となります。(※図参照)
6. 別売加温器(別吊り形)取付時は、天井ふところ高さが360mm以上必要となります。
7. 吸込グリルは開閉方向を180°変えることができます。
8. サービス時、電気品質を取外す事があります。電源線ならびに制御線の接続時は電源に十分な余裕を持たせてください。
印。
9. ※印(298のところに)室内機天面と天井スラブ等の間は10～15mmあけてください。

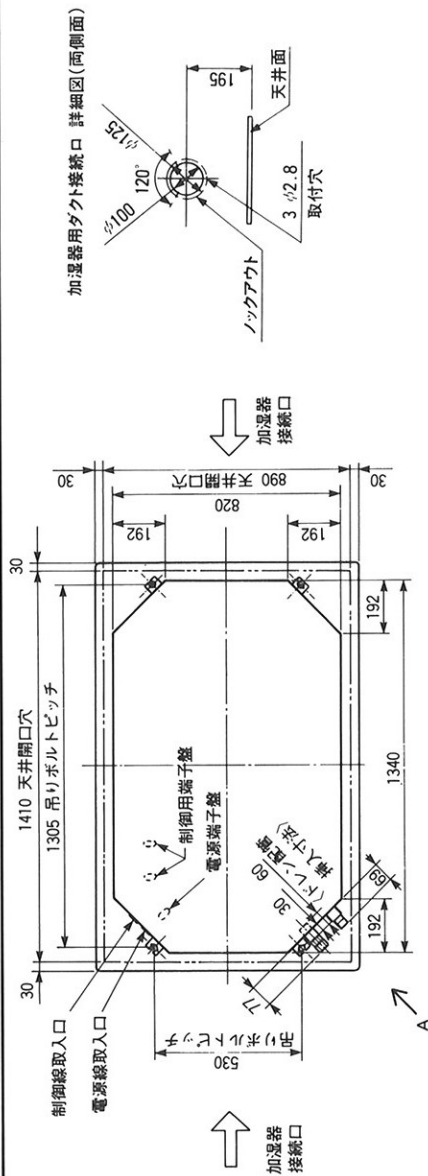

外形寸法：幅460mm×奥行430mm×高さ283mm

サービス用点検口 (500)

加温器

吸込ダクト/100 (グラスフレックスダクト)

室内機

吹出ダクト 100(グラスフレックスダクト)

液管

ガス管

460

430

加湿器は上図のように別吊方式で取付けます。

施工時に下記注意ください。

1 天井を貼る前に必ず吊り下げます。

②サービスポイント検口(500□)を必ず設けてください。

第 3 角 法	単 位	尺 度	作 成 日 付
	mm	NITS	95.1
YEJ112~160GK-A (YE100~140GK-A)			
天井カセット形室内ユニット外形図			
D-EJ112GKA01			