

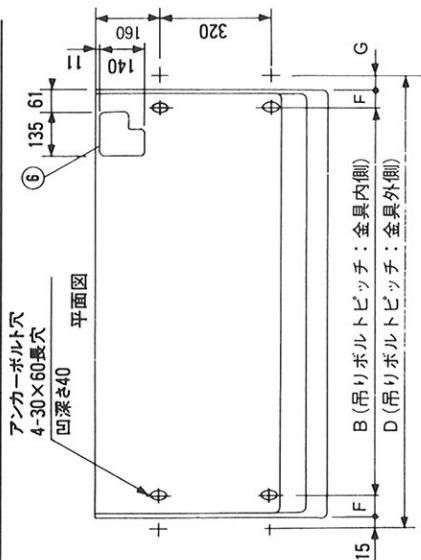
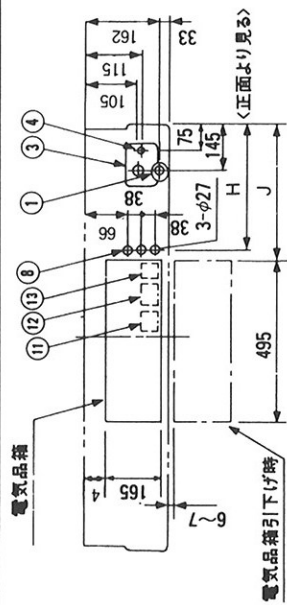


配管後取出しノックアウト穴位置

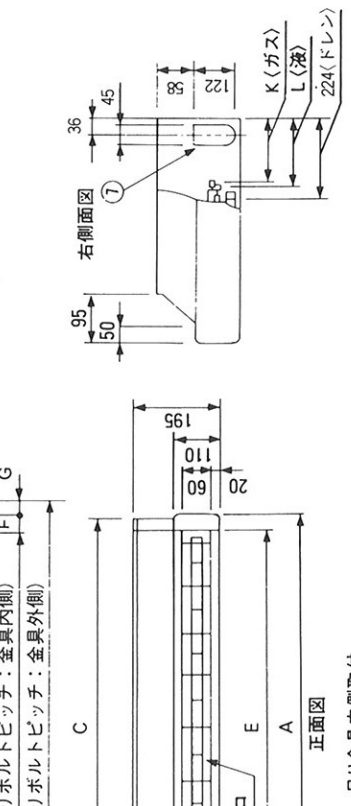

- 注意事項
1. 天井の隅に廻り縁がある場合は、その寸法を考慮して据付してください。
 2. ドレン配管はPVC管VP20を使用してください。
 3. アンカーボルトはM10または、W3/8ネジを使用してください。
 - ① ドレン配管接続口 (内径φ26)
 - ② ドレン配管後取出し用ノックアウト穴
 - ③ 冷媒配管フレア接続 (ガス)
 - ④ 冷媒配管フレア接続 (液)
 - ⑤ 冷媒配管後取出し用ノックアウト穴
 - ⑥ 冷媒配管後取出し用ノックアウト穴
 - ⑦ 冷媒ドレン配管右取出し用ノックアウト穴
 - ⑧ 冷媒配管後取出し用ノックアウト穴
 - ⑨ 冷媒配管後取出し用ノックアウト穴
 - ⑩ 冷媒配管後取出し用ノックアウト穴
 - ⑪ アドレッシング設定基板
 - ⑫ 電源用端子台
 - ⑬ リモコン・伝送線用端子台

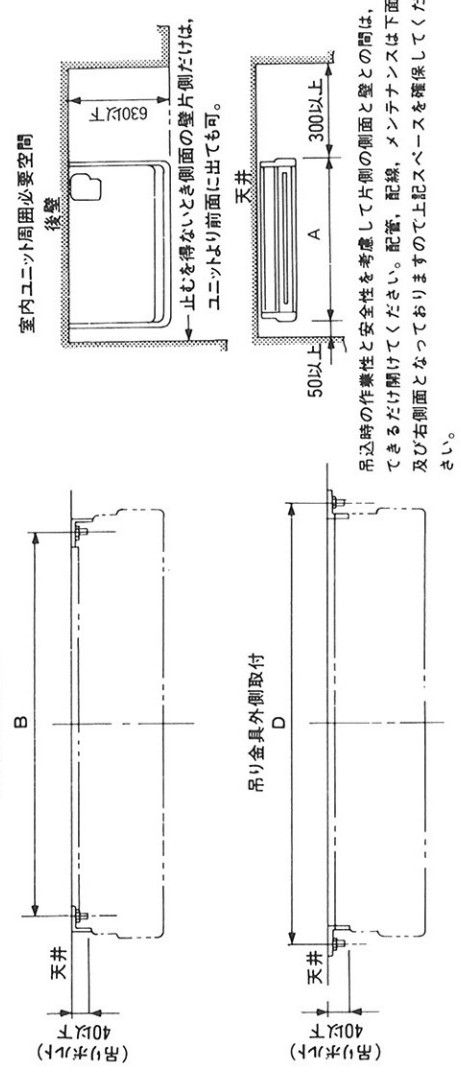

変化寸法

形 番	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	冷 媒 配 管
												ガス管
J45-56 (40・50) 形	980	865	960	1010	890	57.5	15	380	421	157	163	φ15.88
J71-80 (63・71) 形	1280	1163	1260	1310	1190	58.5	15	383	424			φ9.52

変化寸法

第 3 角 法	単 位	尺 度	作 成 日 付
mm	NTS	95.1	

YEJ45~80T-A
(YE40~71T-A)

天吊形室内ユニット外形図

ヤマハ発動機株式会社

D-EJ45TA01