


機器配置図

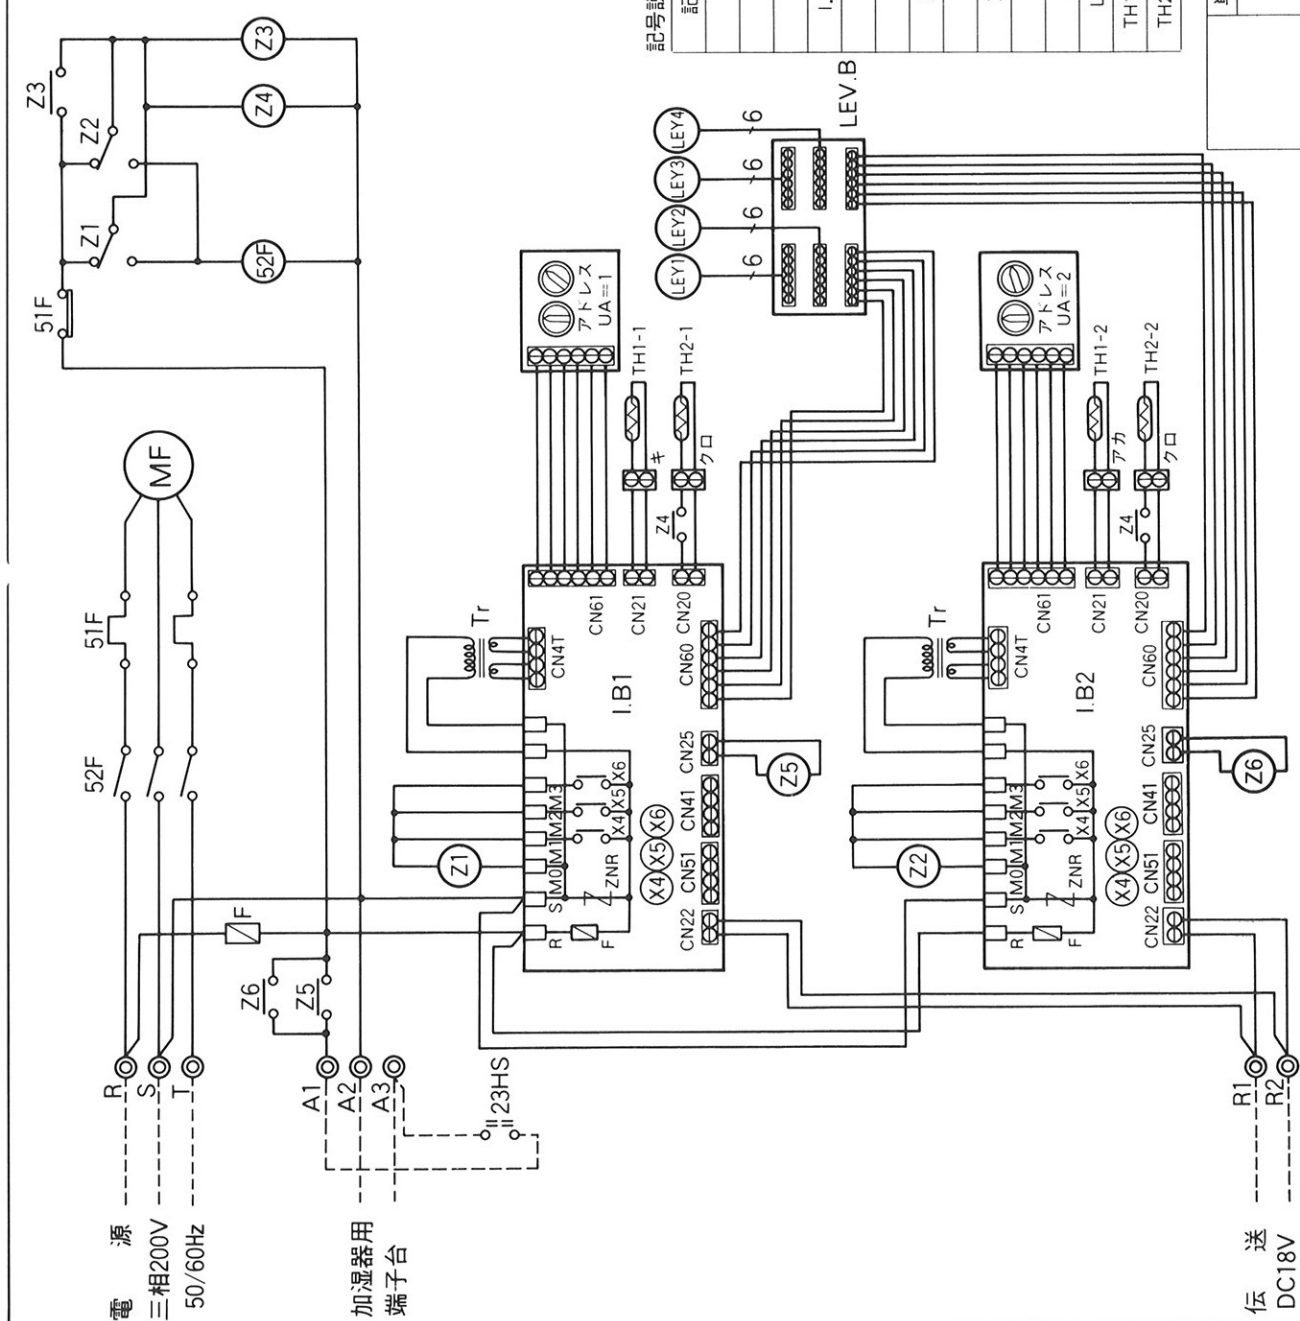

記号説明

記号	名称	記号	名称
MF	送風機用電動機	R, S, T	電源端子台
52F	送風機用電磁接触器	A1, A2, A3	加湿器用端子台
51F	送風機用過電流継電器	R1, R2	伝送端子台
I.B1, I.B2	室内コントローラボード	CN20	コネクタ (室温検出用)
LEV, B	中継キバン (LEV用)	CN21	〃 (配管温度検出用)
F	ヒューズ	CN22	〃 (伝送用)
Z1~Z4	補助継電器	CN25	〃 (加温信号用)
Tr	電源トランス	CN4T	〃 (トランス)
X4~X6	補助継電器	CN60	〃 (LEV用)
ZNR	バリスタ	CN61	〃 (アドレスキバン用)
Z5, Z6	補助継電器 (加温信号)	23HS	ヒューミディエスタット
LEV1~4	電子式リニア膨張弁	CN51	コネクタ (集中管理用)
TH1-1, TH1-2	室温検出用サーミスタ	CN41	〃 (HA用)
TH2-1, TH2-2	配管温度検出用サーミスタ		

単位	尺度	作成日付	YEJ475P-A1 (YE420P-A1)
—	NTS	95.1	
室内ユニット電気配線図			E-EJ475PA01

- 注1) 図中破線部分は、現地工事区分を示します。
注2) 図中の印はコネクタ印はファストン端子印は端子台を示します。
注3) 能力コードの設定は“42”です。