



高性能フィルター組込みの場合

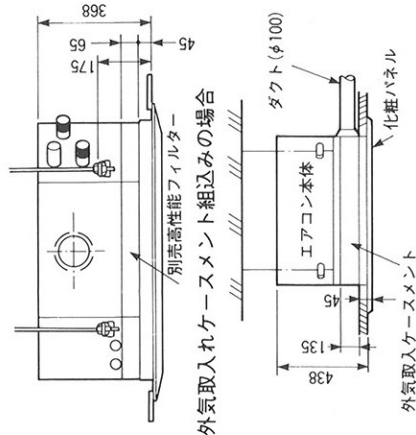


Aから見る

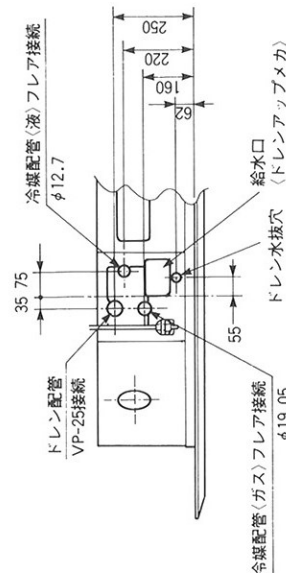


注意事項

1. ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。ドレン配管において、室内機と直角取出しの場合、付属のパイプ〈VP-25、めす形〉をご利用ください。
2. 吊りボルトはM10またはW3/8ねじを使用してください。
(現地手配)
3. 本図では天井開口穴を890×1410で図示しておりますが、860×1380～910×1430までを据付可能範囲としております。
4. ドレンアップメカ・ドレンセンサー・ハイカンセンサーは室内機内部よりサービスを行いません。
5. 別売高性能フィルター取付時は、天井ふところ高さが368mm以上必要となります。また、別売外気取入れケースメント使用の場合、取付時の天井ふところ高さが438mm以上必要となります。(上図参照)
6. 別売加湿器(別吊り形)取付時は、天井ふところ高さが360mm以上必要となります。
7. 吸込グリルは開閉方向を180°変えることができます。
8. サービス時、電気品箱を取外す事があります。電源線ならびに制御線の接続時は電源に十分な余裕を持たせてください。
9. ※印(298のところ)室内機天面と天井スラブ等の間は10～15mmあけてください。

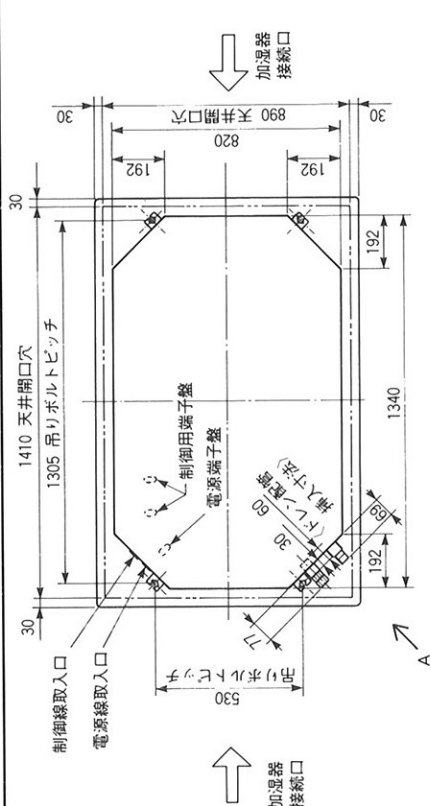


加湿器用ダクト接続口 詳細図(高側面)

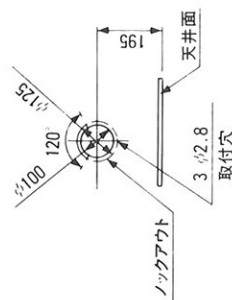

加湿器取付図(参考図)

外形寸法：幅460mm×奥行430mm×高さ283mm

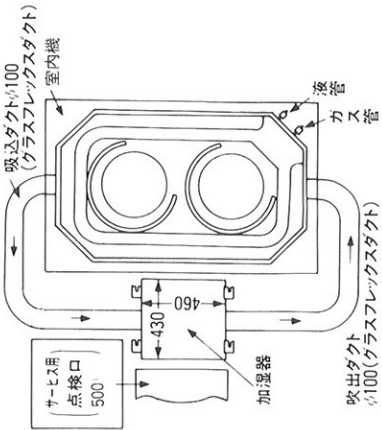

- 加湿器は上図のように別吊方式で取付けます。
施工時に下記注意ください。
1 天井を貼る前に必ず吊り下げます。
(2 サービス用点検口(500mm)を必ず設けてください。

第 3 角 法	単 位	尺 度	作成日付
	mm	NTS	93.1
ヤマハ発動機株式会社			
天井カセット形室内ユニット外形図			
D-E100GKA01			

YE100・I25・I40GK-A