


加湿器取付図(参考図)

外形寸法：幅460mm×奥行430mm×高さ283mm

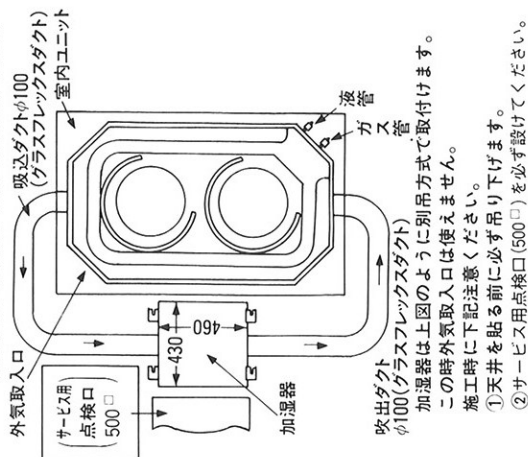

加湿器は上図のように別吊方式で取付けます。

この時外気取入口は使えませ

施工時に下記注意ください。

①天井を貼る前に必ず吊り下げます。

②サービス用点検口(500□)を必ず設けてください。


YE-100•125•140FK-A

天井カセツト形室内ユニット外形図


ヤマハ発動機株式会社

D-E100FKA03

第 3 角 法	单 位	尺 度	作 成 日 付
	mm	NTS	93.1

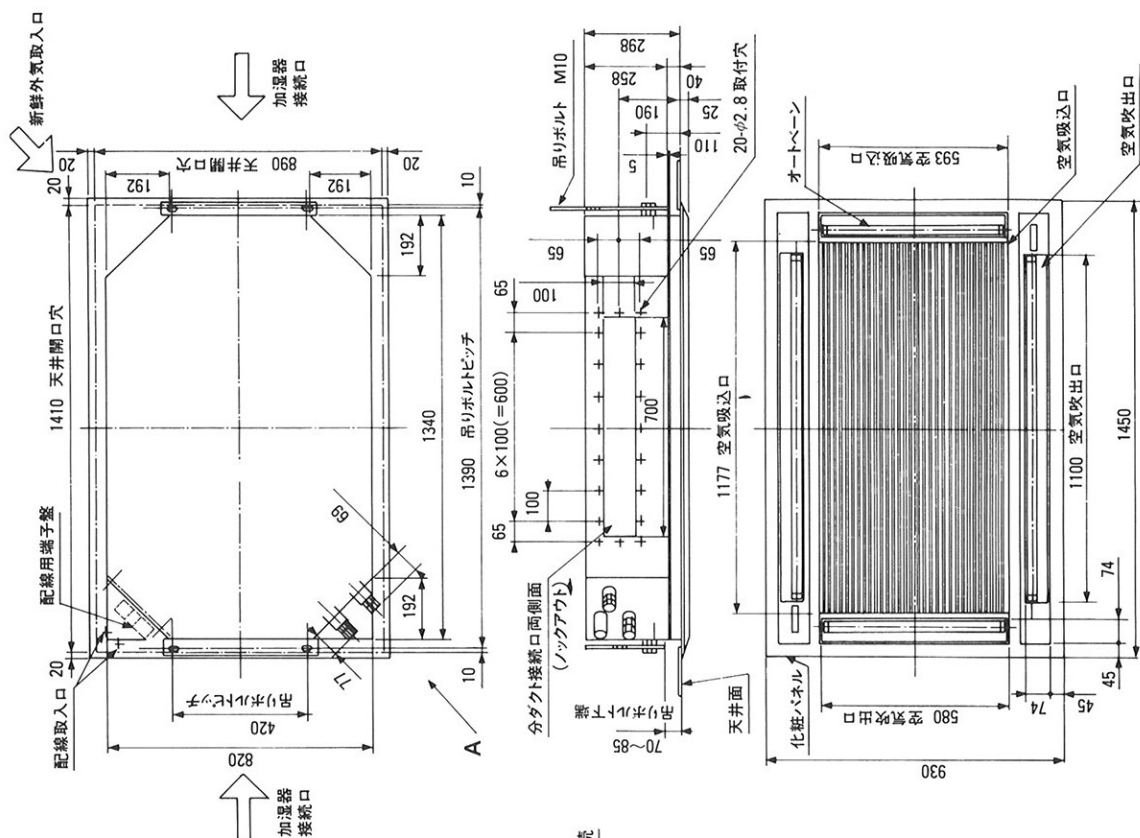

Aカラ見ル

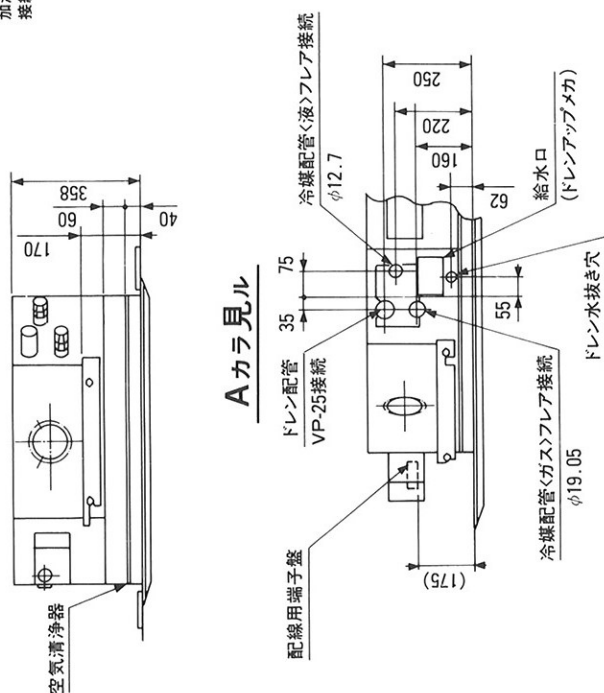

※主1.ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。ドレン配管において、ユニツと直角取出しの場合、付属の45°エルボ(VP-25、メス形)をご利用ください。

※主2.吊りボルトはMT10またはW3/8ネジを使用してください。(現地手配)

さい。(現地手配)

主3.本図では天井開口穴を890×1410で図示しておりますが、天井開口穴860×1380から910×1430までを据付可能範囲としております。

注4.ドレンアップメカ・ドレンセンサー・ハイカンセンサーは、ユニット内部よりサービスを行ないます。

注5.別売空気清浄器、取付時は天井ふところ高さが、360

注5.別売空気清浄器、取付時は天井ふところ高さが、360
以上必要となります。

注6.別売加湿器（別吊り形）取付時は天井ふところ高さが360以上必要となります。