


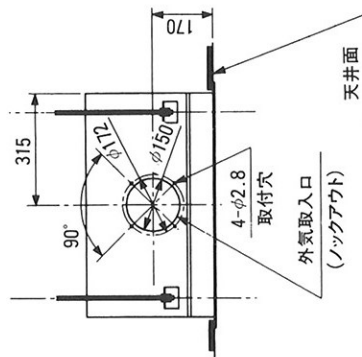


分ダクト接続口詳細

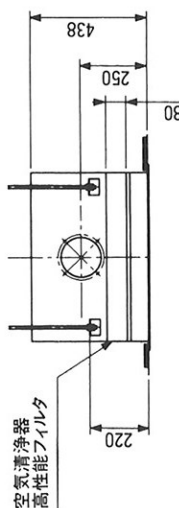





加湿器用ダクト接続口詳細




変化寸法

形名	A	B	C	D	E	F	①〈液〉	②〈ガス〉
YE40EK-A	745	700	1030	1070	961	997	φ 9.52	φ 15.88
YE50・63・71EK-A	995	950	1280	1320	1211	1247		
YE80EK-A	1245	1200	1530	1570	1461	1497		
YE100EK-A	1245	1200	1530	1570	1461	1497		
YE125EK-A	1495	1450	1780	1820	1711	1747	φ 12.7	φ 19.05

(注5)

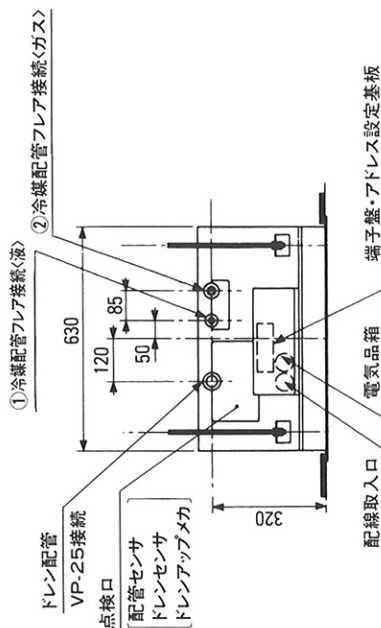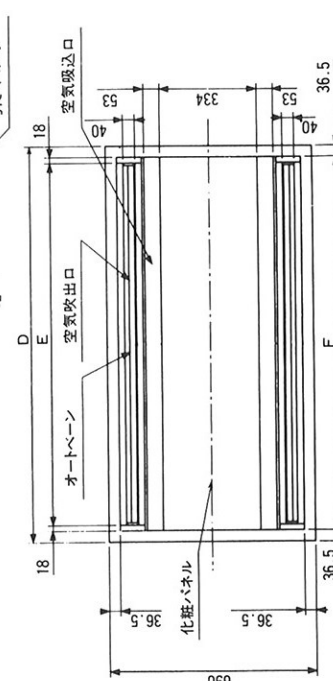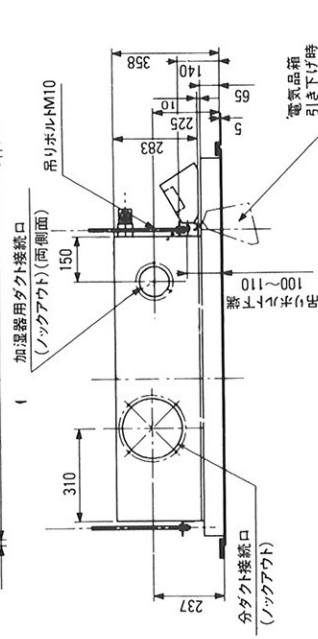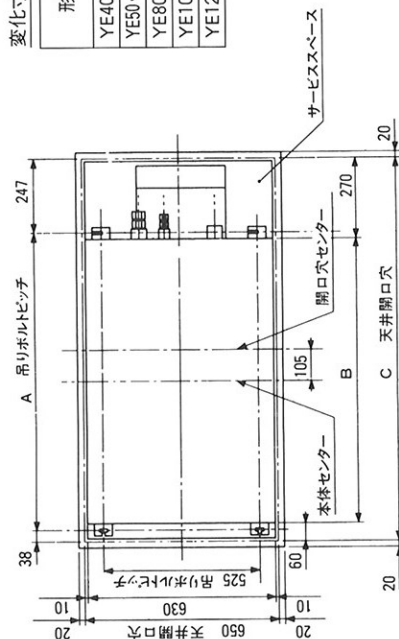

加湿器取付図(参考図)

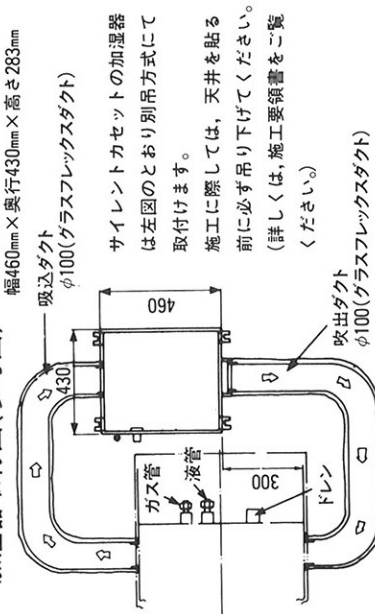

外形寸法

幅460mm×奥行430mm×高さ283mm

φ100(グラスフレックスダクト)

サイレントカセットの加湿器は左図のとおり別吊方式にて取付けます。
施工に際しては、天井を貼る前に必ず吊り下げてください。
(詳しくは、施工要領書をご覧ください。)

1. ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。
2. 吊りボルトはM10またはW3/8ネジを使用してください。(現地手配)
3. 別売空気清浄器、高性能フィルタ取付時は、天井ふところ高さが、440以上必要となります。
4. 天井材はめ込み式フラットパネルを御使用の場合は厚さ15mm以下の天井材を調達してください。
5. 短手巾300の天井材は使用できません。
6. YE80EK-Aを室外ユニットYC160Mと接続する場合には、室内ユニットと同様のレジュサを使用し、室内ユニットから5m以内で冷媒ガス配管をφ15.88からφ19.05にサイズアップして室外ユニットに接続してください。

YE40・50・63・71・80・100・125EK-A

単位 尺 度 作成日付

第3角法

mm

NTS

93.11

天井カセット形室内ユニット外形図

ヤマハ発動機株式会社

D-E40EKA01