


1. ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。
 2. 吊りボルトはM10またはW3/8ネジを使用してください。
 3. 別売加湿器（別吊り型）、取り付け時は天井ふところ高さが、360以上必要となります。
 4. サービスマン、電気品箱を取外す事があります。
- 電源線及び制御線の接続時には、電線に十分な余裕を持たせてください。
5. 別売多機能ガスメント使用の場合、取付時天井ふところ高さが、440以上必要となります。
- （別売高性能フィルタも取付けが可能です。）

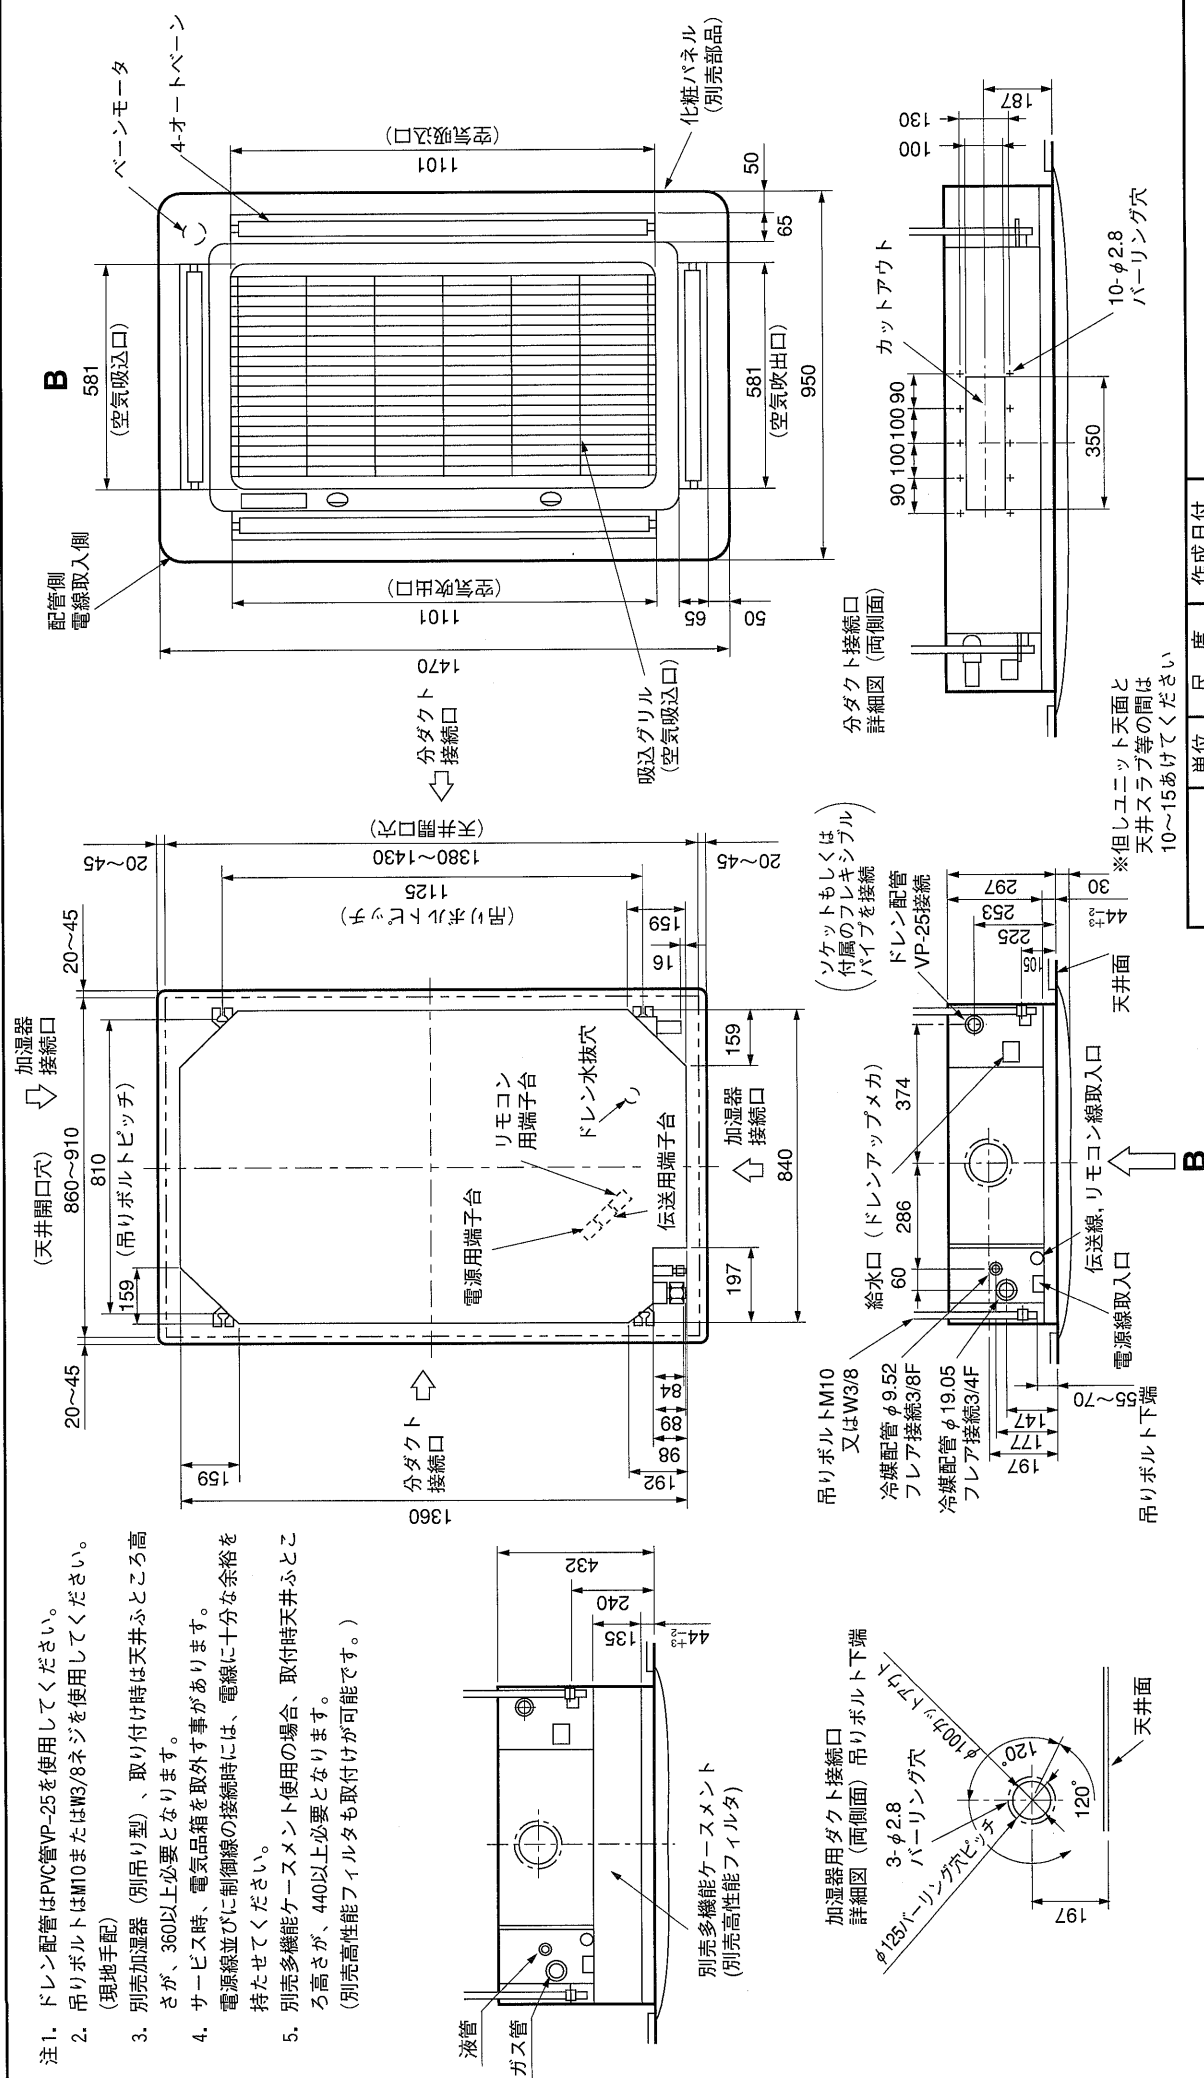

第3角法	単位	尺 度	作成日付
	mm	NTS	99.9

YMEJ140・J160KM-A1

天井カセット形（4方向吹出）
室内ユニット外形図

D-MEJ140KMA102

ヤマハ発動機株式会社