


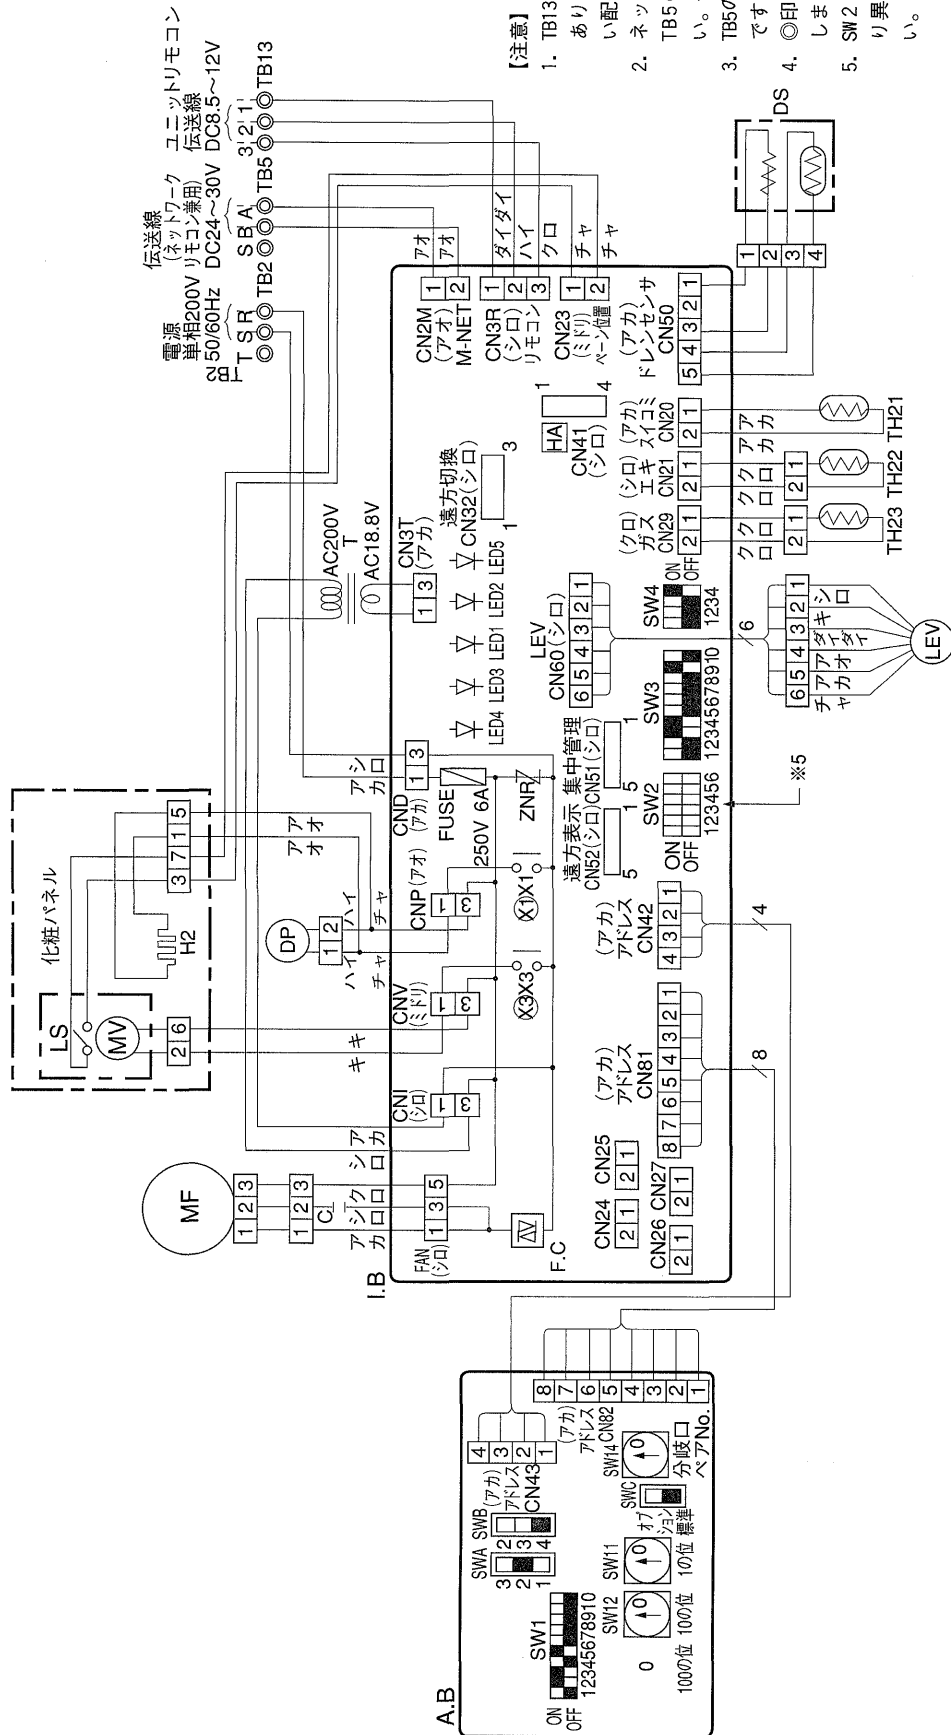

【記号説明】

記号	名	記号	名	記号	名
I.B	室内用電源	FUSE	ヒューズ (6A/250V)	H2	電熱器 (防露ヒータ)
CN24	端子台 (電源)	F.C	ファン制御用素子	DP	トランス
CN25	端子台 (電源)	TH21	サーミスタ (吸込温度検知)	TB2	端子台 (電源)
CN26	端子台 (電源)	TH22	サーミスタ (液温温度検知)	TB3	端子台 (伝送線/ネットワーク用)
CN27	端子台 (電源)	TH23	サーミスタ (ガス温度検知)	LEV	リフト検出
CN28	端子台 (電源)	TH24	サーミスタ (ガス温度検知)	A.B	7A/15A設定用
CN29	端子台 (電源)	TH25	サーミスタ (ガス温度検知)	SW1	1A/2A設定用
CN30	端子台 (電源)	TH26	サーミスタ (ガス温度検知)	SW2	1A/2A設定用
CN31	端子台 (電源)	TH27	サーミスタ (ガス温度検知)	SW3	1A/2A設定用
CN32	端子台 (電源)	TH28	サーミスタ (ガス温度検知)	SW4	1A/2A設定用
CN33	端子台 (電源)	TH29	サーミスタ (ガス温度検知)	SW5	1A/2A設定用
CN34	端子台 (電源)	TH30	サーミスタ (ガス温度検知)	SW6	1A/2A設定用
CN35	端子台 (電源)	TH31	サーミスタ (ガス温度検知)	SW7	1A/2A設定用
CN36	端子台 (電源)	TH32	サーミスタ (ガス温度検知)	SW8	1A/2A設定用
CN37	端子台 (電源)	TH33	サーミスタ (ガス温度検知)	SW9	1A/2A設定用
CN38	端子台 (電源)	TH34	サーミスタ (ガス温度検知)	SW10	1A/2A設定用
CN39	端子台 (電源)	TH35	サーミスタ (ガス温度検知)	SW11	1A/2A設定用
CN40	端子台 (電源)	TH36	サーミスタ (ガス温度検知)	SW12	1A/2A設定用
CN41	端子台 (電源)	TH37	サーミスタ (ガス温度検知)	SW13	1A/2A設定用
CN42	端子台 (電源)	TH38	サーミスタ (ガス温度検知)	SW14	1A/2A設定用
CN43	端子台 (電源)	TH39	サーミスタ (ガス温度検知)	SW15	1A/2A設定用
CN44	端子台 (電源)	TH40	サーミスタ (ガス温度検知)	SW16	1A/2A設定用
CN45	端子台 (電源)	TH41	サーミスタ (ガス温度検知)	SW17	1A/2A設定用
CN46	端子台 (電源)	TH42	サーミスタ (ガス温度検知)	SW18	1A/2A設定用
CN47	端子台 (電源)	TH43	サーミスタ (ガス温度検知)	SW19	1A/2A設定用
CN48	端子台 (電源)	TH44	サーミスタ (ガス温度検知)	SW20	1A/2A設定用
CN49	端子台 (電源)	TH45	サーミスタ (ガス温度検知)	SW21	1A/2A設定用
CN50	端子台 (電源)	TH46	サーミスタ (ガス温度検知)	SW22	1A/2A設定用
CN51	端子台 (電源)	TH47	サーミスタ (ガス温度検知)	SW23	1A/2A設定用
CN52	端子台 (電源)	TH48	サーミスタ (ガス温度検知)	SW24	1A/2A設定用
CN53	端子台 (電源)	TH49	サーミスタ (ガス温度検知)	SW25	1A/2A設定用
CN54	端子台 (電源)	TH50	サーミスタ (ガス温度検知)	SW26	1A/2A設定用
CN55	端子台 (電源)	TH51	サーミスタ (ガス温度検知)	SW27	1A/2A設定用
CN56	端子台 (電源)	TH52	サーミスタ (ガス温度検知)	SW28	1A/2A設定用
CN57	端子台 (電源)	TH53	サーミスタ (ガス温度検知)	SW29	1A/2A設定用
CN58	端子台 (電源)	TH54	サーミスタ (ガス温度検知)	SW30	1A/2A設定用
CN59	端子台 (電源)	TH55	サーミスタ (ガス温度検知)	SW31	1A/2A設定用
CN60	端子台 (電源)	TH56	サーミスタ (ガス温度検知)	SW32	1A/2A設定用
CN61	端子台 (電源)	TH57	サーミスタ (ガス温度検知)	SW33	1A/2A設定用
CN62	端子台 (電源)	TH58	サーミスタ (ガス温度検知)	SW34	1A/2A設定用
CN63	端子台 (電源)	TH59	サーミスタ (ガス温度検知)	SW35	1A/2A設定用
CN64	端子台 (電源)	TH60	サーミスタ (ガス温度検知)	SW36	1A/2A設定用
CN65	端子台 (電源)	TH61	サーミスタ (ガス温度検知)	SW37	1A/2A設定用
CN66	端子台 (電源)	TH62	サーミスタ (ガス温度検知)	SW38	1A/2A設定用
CN67	端子台 (電源)	TH63	サーミスタ (ガス温度検知)	SW39	1A/2A設定用
CN68	端子台 (電源)	TH64	サーミスタ (ガス温度検知)	SW40	1A/2A設定用
CN69	端子台 (電源)	TH65	サーミスタ (ガス温度検知)	SW41	1A/2A設定用
CN70	端子台 (電源)	TH66	サーミスタ (ガス温度検知)	SW42	1A/2A設定用
CN71	端子台 (電源)	TH67	サーミスタ (ガス温度検知)	SW43	1A/2A設定用
CN72	端子台 (電源)	TH68	サーミスタ (ガス温度検知)	SW44	1A/2A設定用
CN73	端子台 (電源)	TH69	サーミスタ (ガス温度検知)	SW45	1A/2A設定用
CN74	端子台 (電源)	TH70	サーミスタ (ガス温度検知)	SW46	1A/2A設定用
CN75	端子台 (電源)	TH71	サーミスタ (ガス温度検知)	SW47	1A/2A設定用
CN76	端子台 (電源)	TH72	サーミスタ (ガス温度検知)	SW48	1A/2A設定用
CN77	端子台 (電源)	TH73	サーミスタ (ガス温度検知)	SW49	1A/2A設定用
CN78	端子台 (電源)	TH74	サーミスタ (ガス温度検知)	SW50	1A/2A設定用
CN79	端子台 (電源)	TH75	サーミスタ (ガス温度検知)	SW51	1A/2A設定用
CN80	端子台 (電源)	TH76	サーミスタ (ガス温度検知)	SW52	1A/2A設定用
CN81	端子台 (電源)	TH77	サーミスタ (ガス温度検知)	SW53	1A/2A設定用
CN82	端子台 (電源)	TH78	サーミスタ (ガス温度検知)	SW54	1A/2A設定用
CN83	端子台 (電源)	TH79	サーミスタ (ガス温度検知)	SW55	1A/2A設定用
CN84	端子台 (電源)	TH80	サーミスタ (ガス温度検知)	SW56	1A/2A設定用
CN85	端子台 (電源)	TH81	サーミスタ (ガス温度検知)	SW57	1A/2A設定用
CN86	端子台 (電源)	TH82	サーミスタ (ガス温度検知)	SW58	1A/2A設定用
CN87	端子台 (電源)	TH83	サーミスタ (ガス温度検知)	SW59	1A/2A設定用
CN88	端子台 (電源)	TH84	サーミスタ (ガス温度検知)	SW60	1A/2A設定用
CN89	端子台 (電源)	TH85	サーミスタ (ガス温度検知)	SW61	1A/2A設定用
CN90	端子台 (電源)	TH86	サーミスタ (ガス温度検知)	SW62	1A/2A設定用
CN91	端子台 (電源)	TH87	サーミスタ (ガス温度検知)	SW63	1A/2A設定用
CN92	端子台 (電源)	TH88	サーミスタ (ガス温度検知)	SW64	1A/2A設定用
CN93	端子台 (電源)	TH89	サーミスタ (ガス温度検知)	SW65	1A/2A設定用
CN94	端子台 (電源)	TH90	サーミスタ (ガス温度検知)	SW66	1A/2A設定用
CN95	端子台 (電源)	TH91	サーミスタ (ガス温度検知)	SW67	1A/2A設定用
CN96	端子台 (電源)	TH92	サーミスタ (ガス温度検知)	SW68	1A/2A設定用
CN97	端子台 (電源)	TH93	サーミスタ (ガス温度検知)	SW69	1A/2A設定用
CN98	端子台 (電源)	TH94	サーミスタ (ガス温度検知)	SW70	1A/2A設定用
CN99	端子台 (電源)	TH95	サーミスタ (ガス温度検知)	SW71	1A/2A設定用
CN100	端子台 (電源)	TH96	サーミスタ (ガス温度検知)	SW72	1A/2A設定用
CN101	端子台 (電源)	TH97	サーミスタ (ガス温度検知)	SW73	1A/2A設定用
CN102	端子台 (電源)	TH98	サーミスタ (ガス温度検知)	SW74	1A/2A設定用
CN103	端子台 (電源)	TH99	サーミスタ (ガス温度検知)	SW75	1A/2A設定用
CN104	端子台 (電源)	TH100	サーミスタ (ガス温度検知)	SW76	1A/2A設定用
CN105	端子台 (電源)	TH101	サーミスタ (ガス温度検知)	SW77	1A/2A設定用
CN106	端子台 (電源)	TH102	サーミスタ (ガス温度検知)	SW78	1A/2A設定用
CN107	端子台 (電源)	TH103	サーミスタ (ガス温度検知)	SW79	1A/2A設定用
CN108	端子台 (電源)	TH104	サーミスタ (ガス温度検知)	SW80	1A/2A設定用
CN109	端子台 (電源)	TH105	サーミスタ (ガス温度検知)	SW81	1A/2A設定用
CN110	端子台 (電源)	TH106	サーミスタ (ガス温度検知)	SW82	1A/2A設定用
CN111	端子台 (電源)	TH107	サーミスタ (ガス温度検知)	SW83	1A/2A設定用
CN112	端子台 (電源)	TH108	サーミスタ (ガス温度検知)	SW84	1A/2A設定用
CN113	端子台 (電源)	TH109	サーミスタ (ガス温度検知)	SW85	1A/2A設定用
CN114	端子台 (電源)	TH110	サーミスタ (ガス温度検知)	SW86	1A/2A設定用
CN115	端子台 (電源)	TH111	サーミスタ (ガス温度検知)	SW87	1A/2A設定用
CN116	端子台 (電源)	TH112	サーミスタ (ガス温度検知)	SW88	1A/2A設定用
CN117	端子台 (電源)	TH113	サーミスタ (ガス温度検知)	SW89	1A/2A設定用
CN118	端子台 (電源)	TH114	サーミスタ (ガス温度検知)	SW90	1A/2A設定用
CN119	端子台 (電源)	TH115	サーミスタ (ガス温度検知)	SW91	1A/2A設定用
CN120	端子台 (電源)	TH116	サーミスタ (ガス温度検知)	SW92	1A/2A設定用
CN121	端子台 (電源)	TH117	サーミスタ (ガス温度検知)	SW93	1A/2A設定用
CN122	端子台 (電源)	TH118	サーミスタ (ガス温度検知)	SW94	1A/2A設定用
CN123	端子台 (電源)	TH119	サーミスタ (ガス温度検知)	SW95	1A/2A設定用
CN124	端子台 (電源)	TH120	サーミスタ (ガス温度検知)	SW96	1A/2A設定用
CN125	端子台 (電源)	TH121	サーミスタ (ガス温度検知)	SW97	1A/2A設定用
CN126	端子台 (電源)	TH122	サーミスタ (ガス温度検知)	SW98	1A/2A設定用
CN127	端子台 (電源)	TH123	サーミスタ (ガス温度検知)	SW99	1A/2A設定用
CN128	端子台 (電源)	TH124	サーミスタ (ガス温度検知)	SW100	1A/2A設定用

〈表1〉

機種	SW2	機種	SW2	機種	SW2
J56形	ON OFF	J71形	ON OFF	J80形	ON OFF
J112形	ON OFF	J140形	ON OFF	J160形	ON OFF

単位	尺 度	作成日付
—	NTS	99.1

YME・KM-A1	
天井カセット形 (4方向吹出)	
室内ユニット電気配線図	
E-MEJ56KMA101	

【注意】

1. TB13はユニットリモコンの専用端子台であり、連絡線は極性があるので番号に従って配線してください。
2. ネットワークリモコン使用の場合は、TB5の番号 (A, B) に接続してください。伝送線は無極性です。
3. TB5の番号 (S) は、シールド線の接続部です。
4. ○印は端子台、□印はコネクタを示します。
5. SW2のディップスイッチ設定は能力により異なります。〈表1〉を参照ください。