



- 注：1. 吊りボルトはM10を使用してください。（現地手配）
2. 天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合、天井材組込可能最大厚さは16mmです。
3. 電気品ボックスの外付への変更が必要です。
4. オプションの内蔵形加湿器を組込時は加湿エレメントのサービスペースとし、必要ですので必ず確保してください。
5. フィルタを横方向へ脱着する時は〈 〉内寸法が必要です。
6. ドレンアップメカをご使用にならない場合は（※1）部に付属のフレキシブルホースを接続してください。

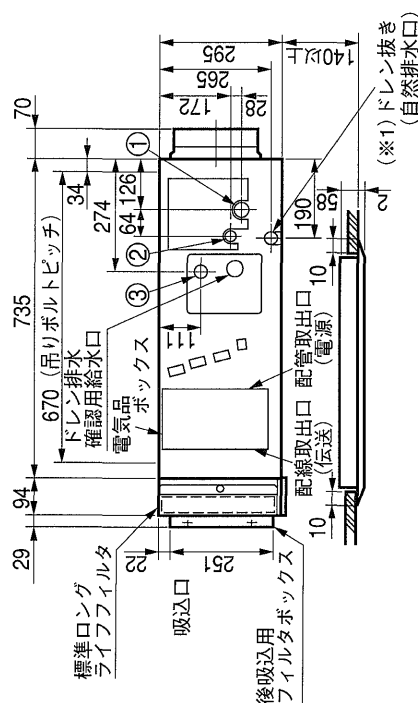


品名	単位	数量	単位	数量	単位	数量
J22～J45形	冷媒配管 (カス)	7/16接続	φ 12.70	冷媒配管 (カス)	7/16接続	φ 12.70
	〃	(1ヶ)	7/16接続	φ 6.35	〃	(1ヶ)
J56～J90形	冷媒配管 (カス)	7/16接続	φ 15.88	冷媒配管 (カス)	7/16接続	φ 15.88
	〃	(1ヶ)	7/16接続	φ 9.52	〃	(1ヶ)
レノ VP-25	7/16継手 200mm	(付属)				

機 種	A	B	C	D	E	F	G	H	J 注5
J22・J28・J36形	1000	986	710	686	165	320	—	251	600 (700)
J45・J56形	1440	1426	960	936	225	450	—	441	600 (500)
J71・J80・J90形	1440	1426	1160	1136	230	320	320	241	1 100 (700)

※後吸込用フィルタボックスは別売品です。
組込みは、現地工事となります。

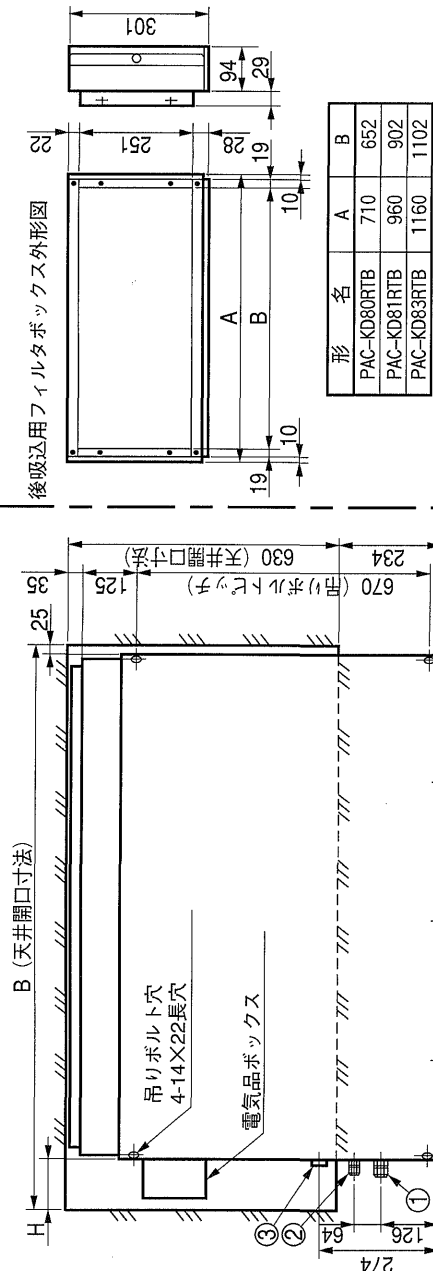

形 名	A	B
PAC-KD80RTB	710	652
PAC-KD81RTB	960	902
PAC-KD83RTB	1160	1102

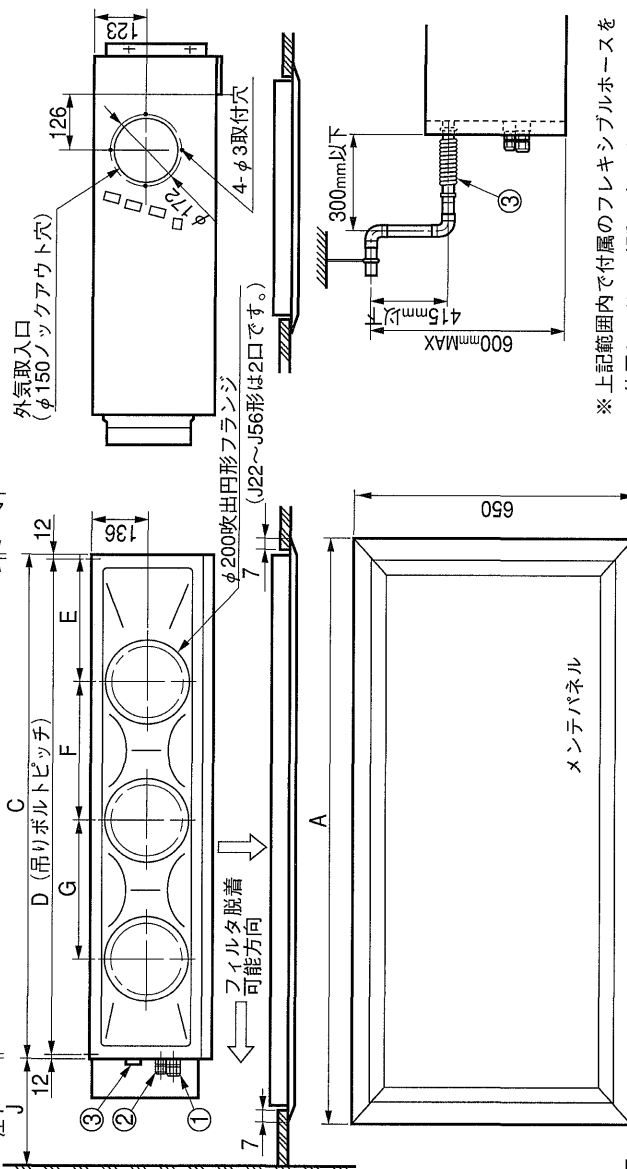

※上記範囲内で付属のフレキシブルホースを使用してドレン揚程の処理をお願いします。

第3角法	単位	尺 度	作成日付
	mm	NTS	99.1

ヤマハ発動機株式会社

後吸込仕様

YM EJ22~J90B-A1

天井ビルトイン形室内ユニット外形図

D-MEJ22BA111