



- 注:1. 天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合、天井材組込可能最大厚さは16mmです。
2. 吊りボルトはM10を使用してください。(現地手配)
3. 電気品ボックスの外付への変更が必要です。
4. フィルタを横方向より脱着する時に必要です。
- 又、オプションの内蔵形加湿器を組込時は、加湿エレメントのサービスベースとしてく内寸法が必要ですので必ず確保してください。
5. ドレンアップメカをご使用にならない場合は(※1)部に付属のフレキシブルホースを接続してください。

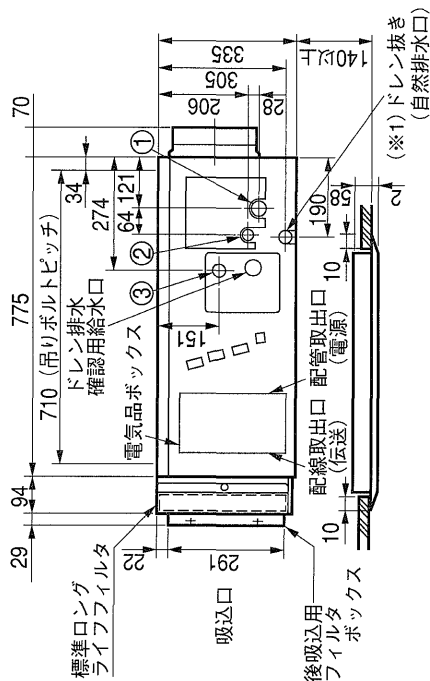


- (配管サイズ) (スバナサイズ)
- 冷媒配管(ガス) ルア接続 φ19.05 (本体側29HEX, ルアット側36HEX).....①
- 〃 (液体) ルア接続 φ9.52 (本体側19HEX, ルアット側22HEX).....②
- ドレン VP-25 (フル特選手200mm) (付属)③

※後吸込用フィルタボックスは別売品です。
組込みは、現地工事となります。


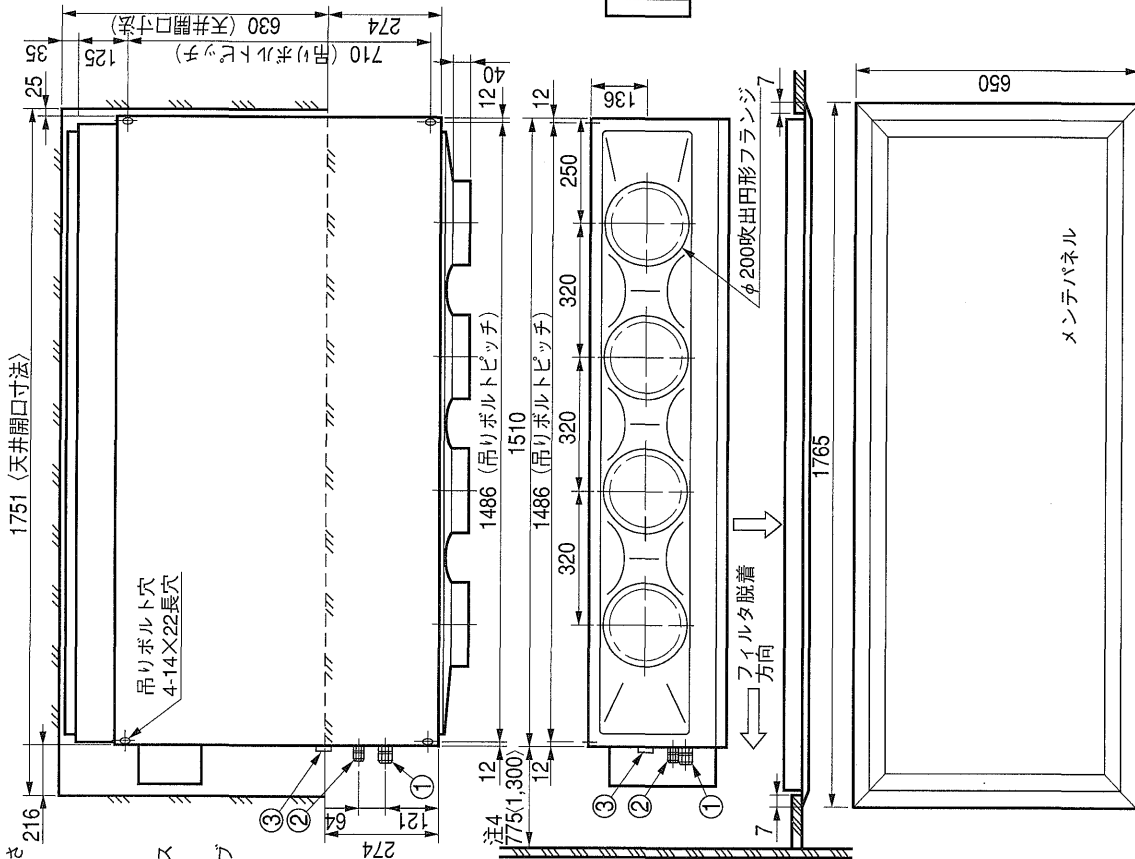


後吸込用フィルタボックス外形図

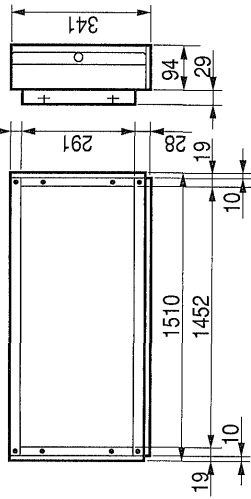

形式

PAC-KD84RTB

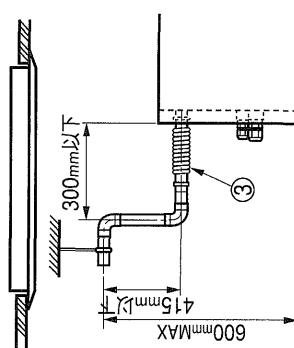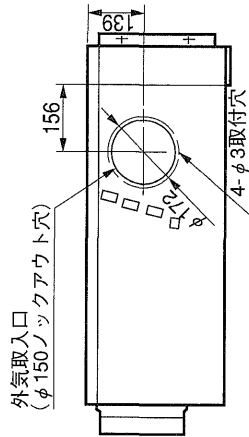

※上記範囲内で付属のフレキシブルホースを使用してドレン揚程をお願いします。

第3角法	単位	尺度	作成日付
	mm	NTS	99.1

YMEJ112J140B-A1

天井ビルトイン形室内ユニット外形図

D-MEJ112BA111

ヤマハ発動機株式会社

後吸込仕様