
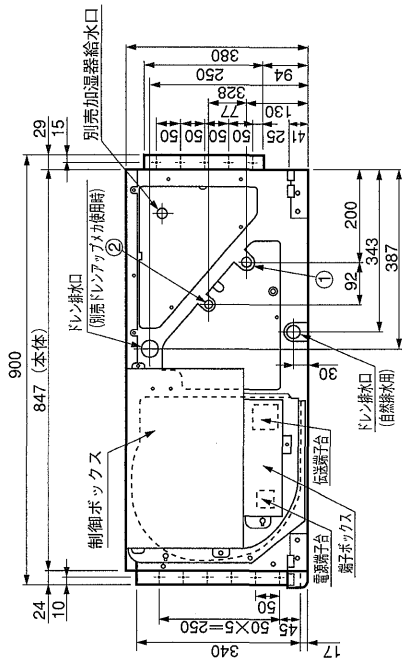


機種	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
J45~J71形	800	754	680	600	550	50	11	500	10	450	780
J80~J90形	1050	1004	930	850	800	25	17	800	15	700	1030
J112~J140形	1250	1204	1130	1050	1000	25	21	1000	19	900	1230




- 注1. 吊りボルトにはM10を使用してください。(現地手配)
2. 熱交換器の洗浄をする際には下からのメンテナンスとなりますのでサービススペースを確保してください。
3. 別売の内蔵形加湿器を組込の際には、加湿エレメントのメンテナンスの為に、1ランク大きい(600X600)点検口を設けてください。
(サービススペースの詳細は加湿器組込の外形図を参照ください。)
4. 本図はファンが2つのJ112・J140形を示します。J45~J90形の場合はファンが1つとなります。
5. 吸込側にはエアフィルタ(別途手配)を必ず使用願います。市販のエアフィルタをご使用の場合はフィルタサービスが容易にできる場所に取付けてください。

- ・J45形 (配管サイズ) (スバササイズ)
- 冷媒配管(ガス)7/16接続 φ12.70 (本体側23HEX、7/16ナット側27HEX).....①
- 〃 (1インチ) φ6.35 (本体側17HEX、7/16ナット側17HEX).....②
- ・J56~J90形
- 冷媒配管(ガス)7/16接続 φ15.88 (本体側26HEX、7/16ナット側29HEX).....①
- 〃 (1インチ) φ9.52 (本体側19HEX、7/16ナット側22HEX).....②
- ・J112・J140形
- 冷媒配管(ガス)7/16接続 φ19.05 (本体側29HEX、7/16ナット側36HEX).....①
- 〃 (1インチ) φ9.52 (本体側19HEX、7/16ナット側22HEX).....②
- ドレン VP-25 (7/16継手200mm) (付属).....③

サービススペース詳細図

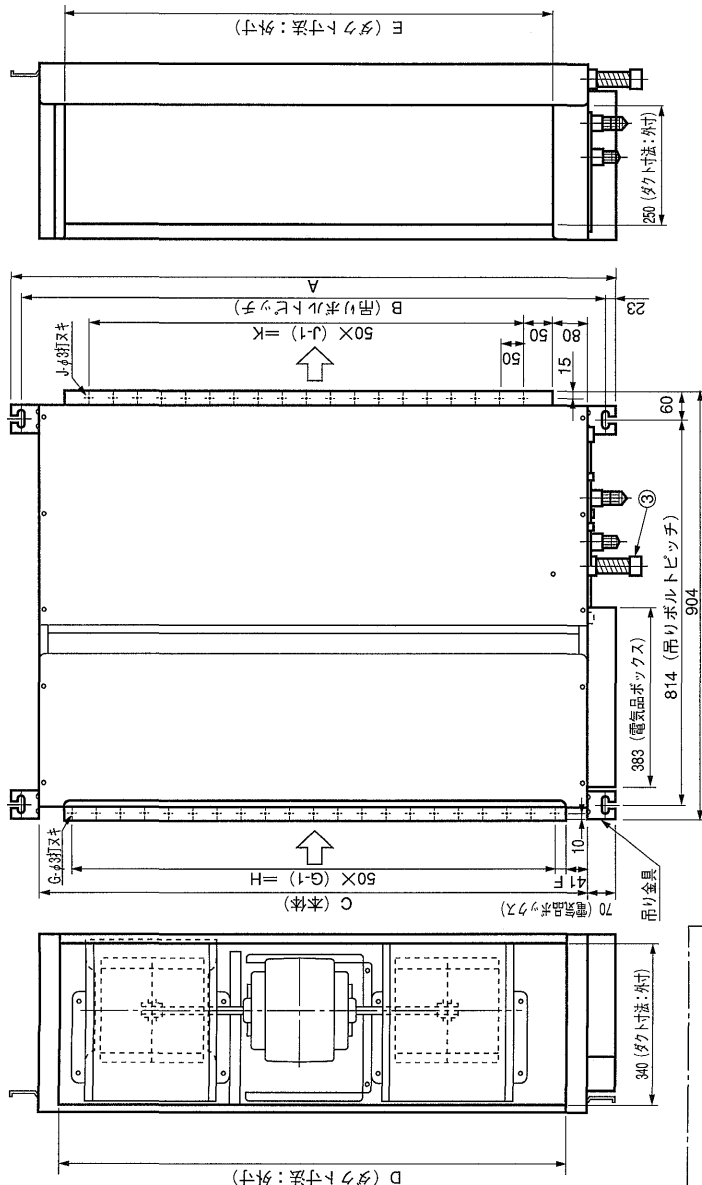

J45~J90形 (注4)

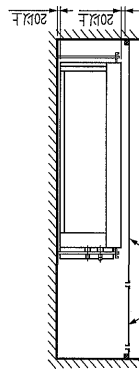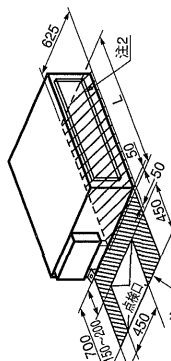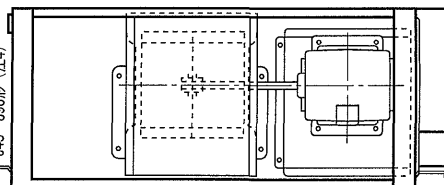

サービスメンテナンスのため指定位置に必ず点検口を設置してください。

第3角法	単位	尺度	作成日付
	mm	NTS	98.11
ヤマハ発動機株式会社			
天井埋込形室内ユニット外形図			
YME・D-B1			
D-MEJ45DB101			