
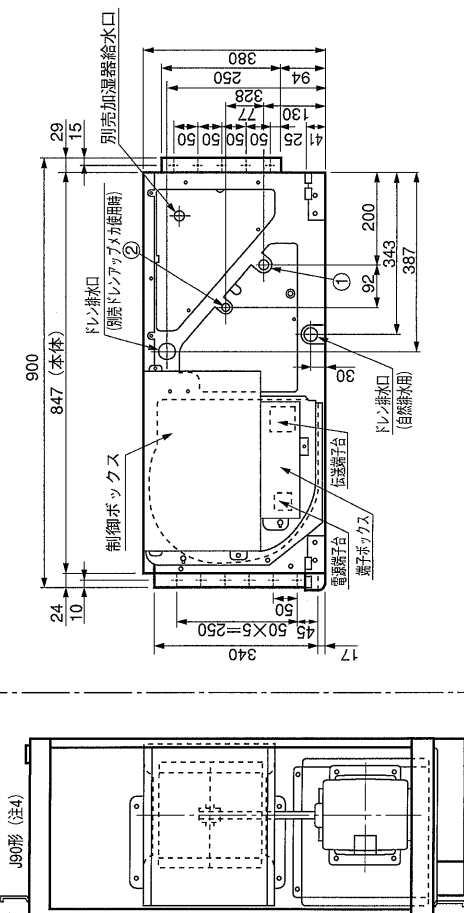


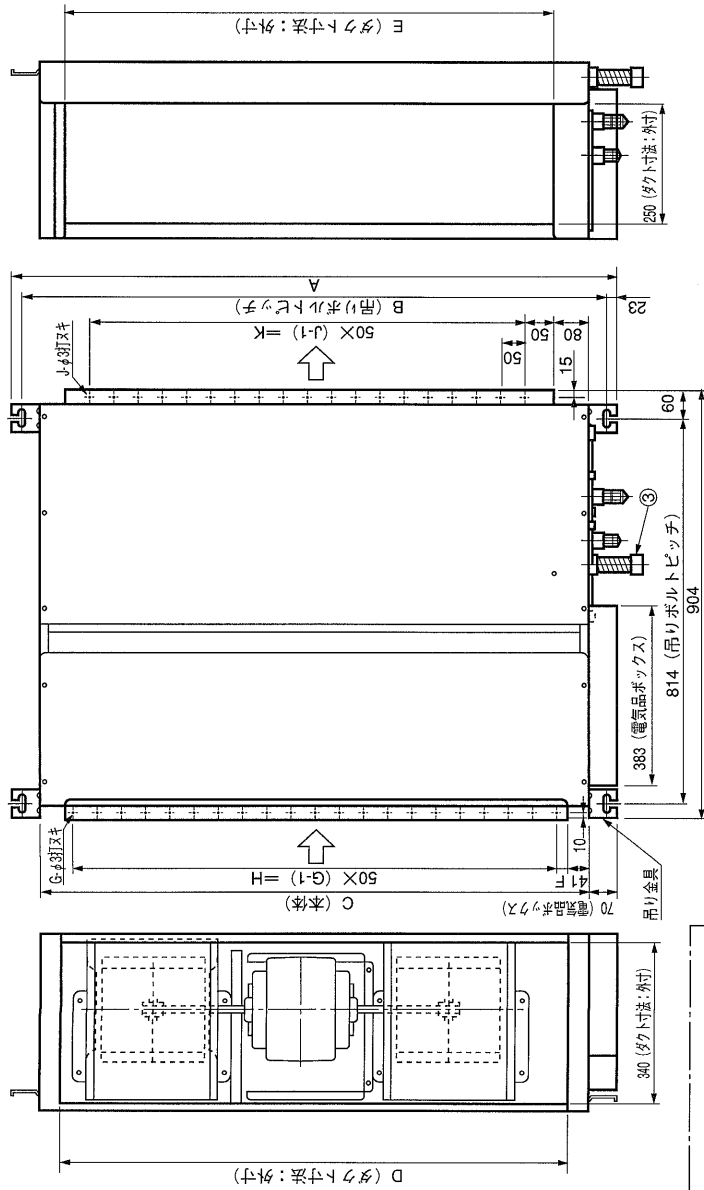


機種	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
J90形	1050	1004	930	850	800	25	17	800	15	700	1030
J112-J140形	1250	1204	1130	1050	1000	25	21	1000	19	900	1230

- 注1. 吊りボルトにはM10を使用してください。(現地手配)
2. 熱交換器の洗浄をする際には下からのメンテナンスとなりますのでサービススペースを確保してください。
3. 別売の内蔵形加湿器を組込の際には、加湿エレメントのメンテナンスの為に、1ランク大きい (600×600) 点検口を設けてください。
(サービススペースの詳細は加湿器組込の外形図を参照ください。)
4. 本図はファンが2つのJ112-J140形を示します。J90形の場合はファンが1つとなります。
5. 吸込側にはエアフィルタ (別途手配) を必ず使用願います。市販のエアフィルタをご使用の場合はフィルタサービスが容易にできる場所に取付けてください。

- ・J90形 (配管サイズ) (スバナサイズ)
- 冷媒配管 (ガス) フレア接続 φ15.88 (本体側26HEX、フレアット側29HEX)①
- 〃 (液) 〃 φ9.52 (本体側19HEX、フレアット側22HEX)②
- ・J112-J140形
- 冷媒配管 (ガス) フレア接続 φ19.05 (本体側29HEX、フレアット側36HEX)①
- 〃 (液) 〃 φ9.52 (本体側19HEX、フレアット側22HEX)②
- ドレン VP-25 (フレア継手200mm) (付属)③

サービススペース詳細図

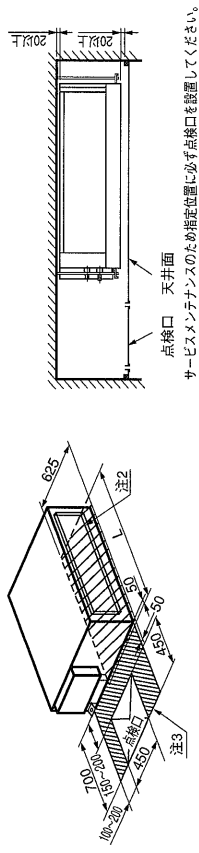

第3角法	単位	尺	度	作成日付
	mm	NTS		98.11
ヤマハ発動機株式会社				
天井埋込形室内ユニット外形図				
D-MEJ90DB1F01				

〈オールフレッシュ仕様〉