




A 左配管ノックアウト穴詳細図

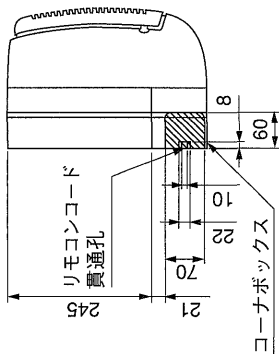


B 下配管ノックアウト穴詳細図

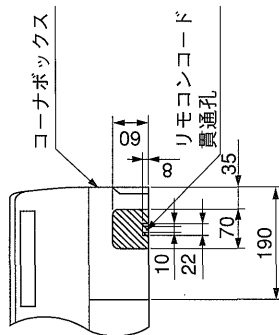


C 右配管ノックアウト穴詳細図

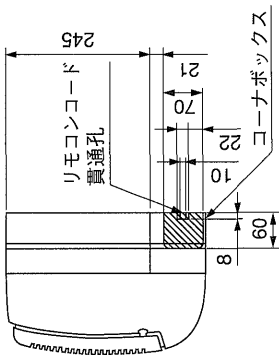


左側面図

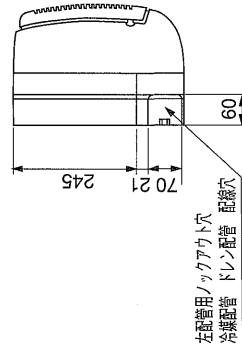


正面図

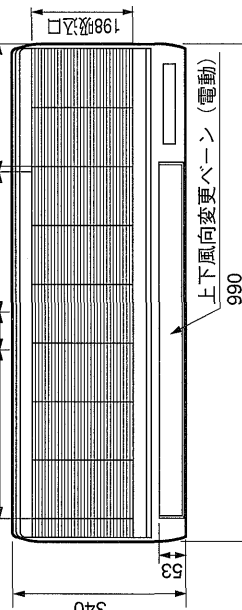

下面図

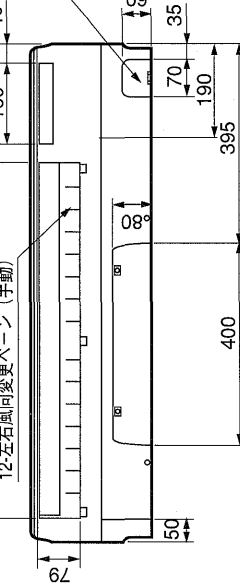


正面図 (グリル開時)

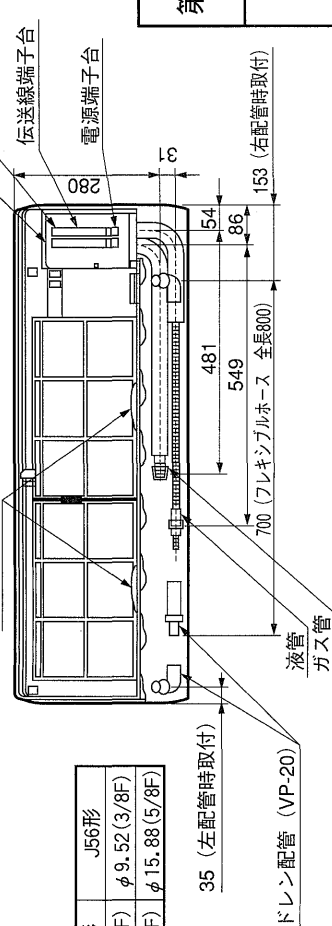

	J36、J45形	J56形
液管	φ 6.35 (1/4F)	φ 9.52 (3/8F)
ガス管	φ 12.7 (1/2F)	φ 15.88 (5/8F)

冷媒配管ドレン配管
収まり位置詳細



- 注 1. 天井の隅に廻り縁がある場合は、その寸法を考慮して据付けしてください。
2. 壁固定金具の取付ボルトはM10またはW3/8ネジを使用してください。またタッピンネジは呼び径4、長さ35以上のものを使用し、据付板の(φ5)穴でネジ止めしてください。この時ネジ締め位置が横一列とならない様に上下万遍なく締め付けてください。
3. ドレン配管はPVC管VP-20を使用してください。

単位 mm

尺 度 NTS

作成日付 99.2

第3 角法




YMEJ36 ~ J56K-B1

壁掛形室内ユニット外形図1/2

ヤマハ発動機株式会社

D-MEJ36KB101

配管取入れ口 ボルト タッピンネジ取付詳細 (取付板)

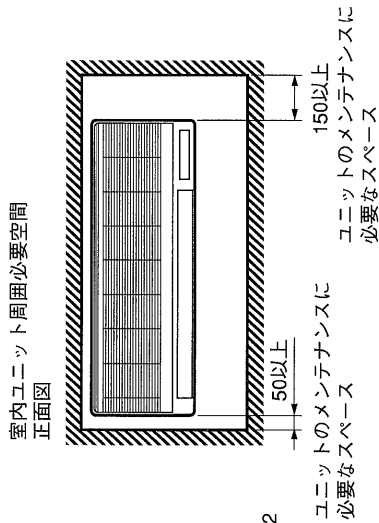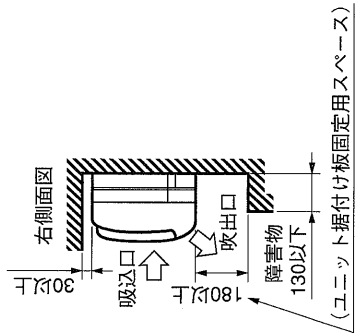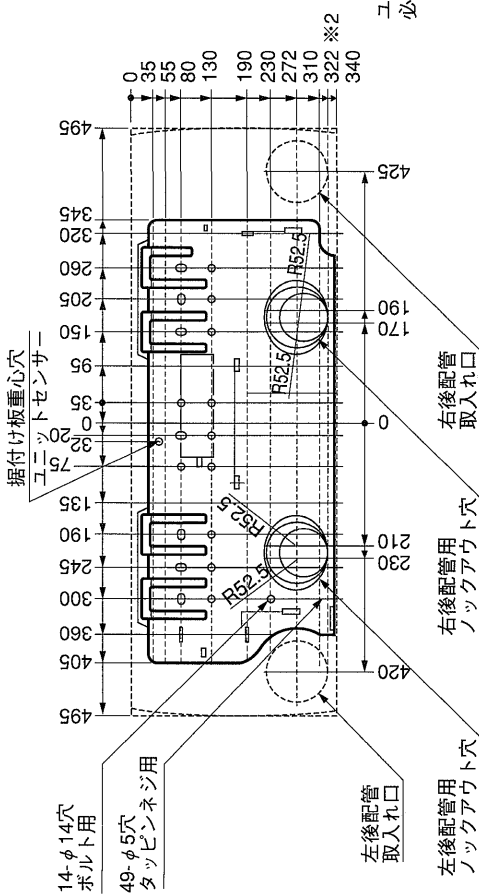

※1 貫通スリーブは現地にて手配してください。

※2 この寸法は貫通穴の下端を示しており、貫通

穴は下端を基準に穴開けしてください。

形 名	貫通穴※1	壁貫通穴
J36、J45形	φ75	φ75～φ80
J56形	φ90	φ90～φ100

第3角法		単位	尺 度	作成日付
		mm	NTS	99.2
ヤマハ発動機株式会社				
壁掛形室内ユニット外形図2/2				
D-MEJ36KB111				

YMEJ36～J56K-B1