
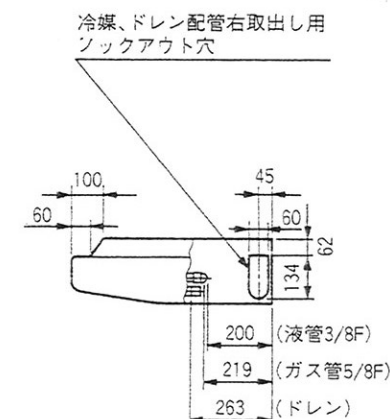
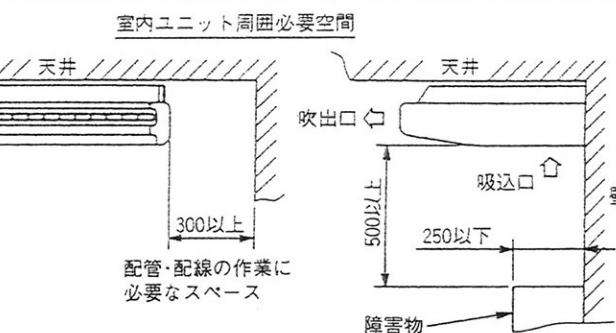
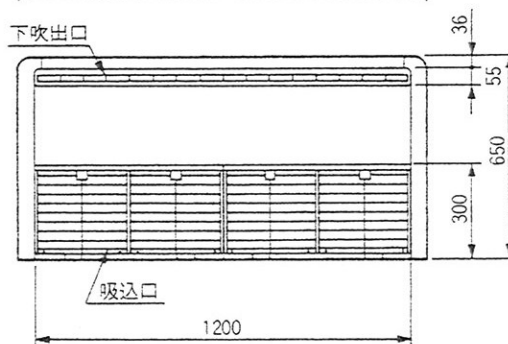
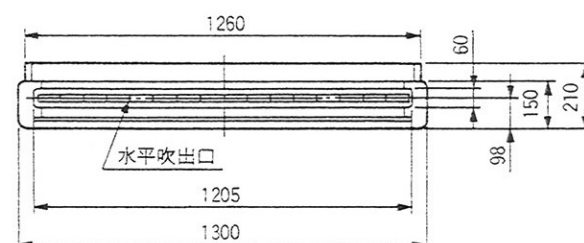
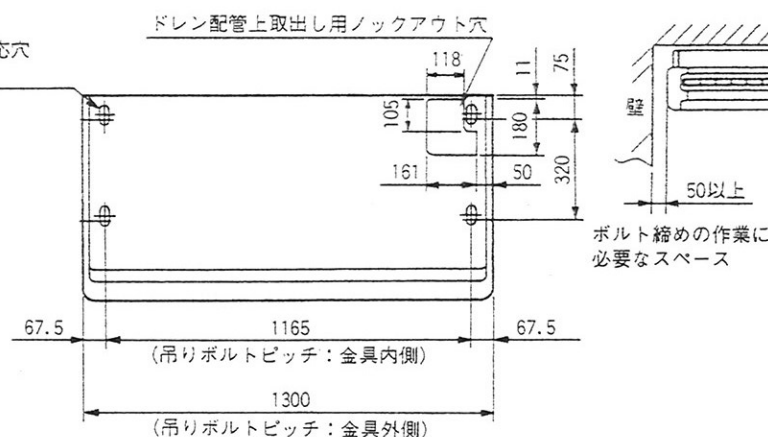


液管	φ9.52(3/8F)
ガス管	φ15.88(5/8F)

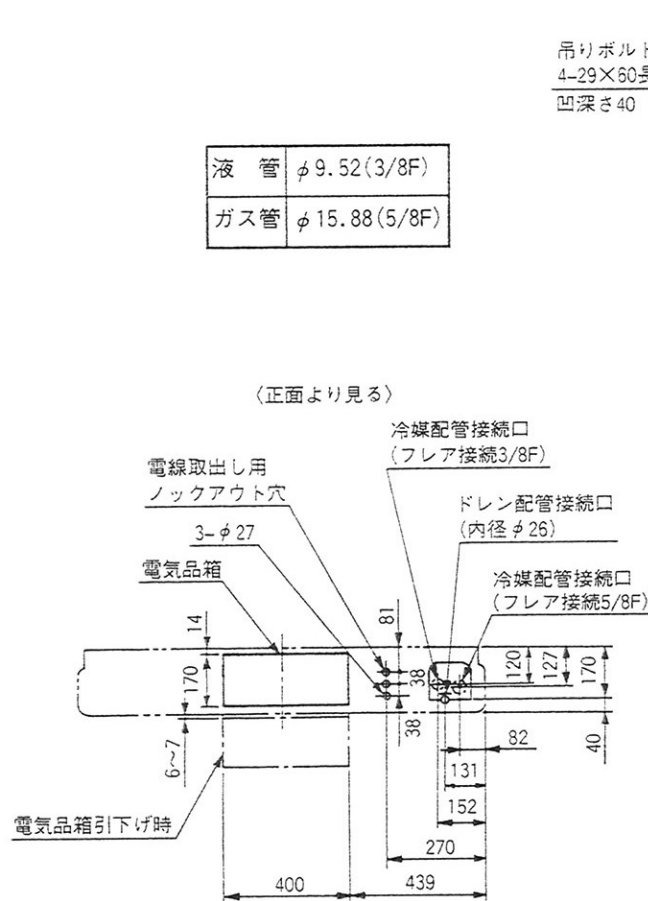

注意事項

- 天井の隅に廻り縁がある場合は、その寸法を考慮して据付けしてください。
- ドレン配管はPVC管VP20を使用してください。
- 吊りボルトはM10または、W3/8ネジを使用してください。
- 別売ドレンアップメカ組込みの場合は、本体を据付ける前に取付けてください。
- 別売ドレンアップメカ取付けの場合、冷房配管は上側取出しのみとなりますのでご注意ください。

第3角法	単位	尺度	作成日付	YMEJ71T-A
	mm	NTS	96.7	
ヤマハ発動機株式会社				天吊形室内ユニット外形図
				D-MEJ71TA02