


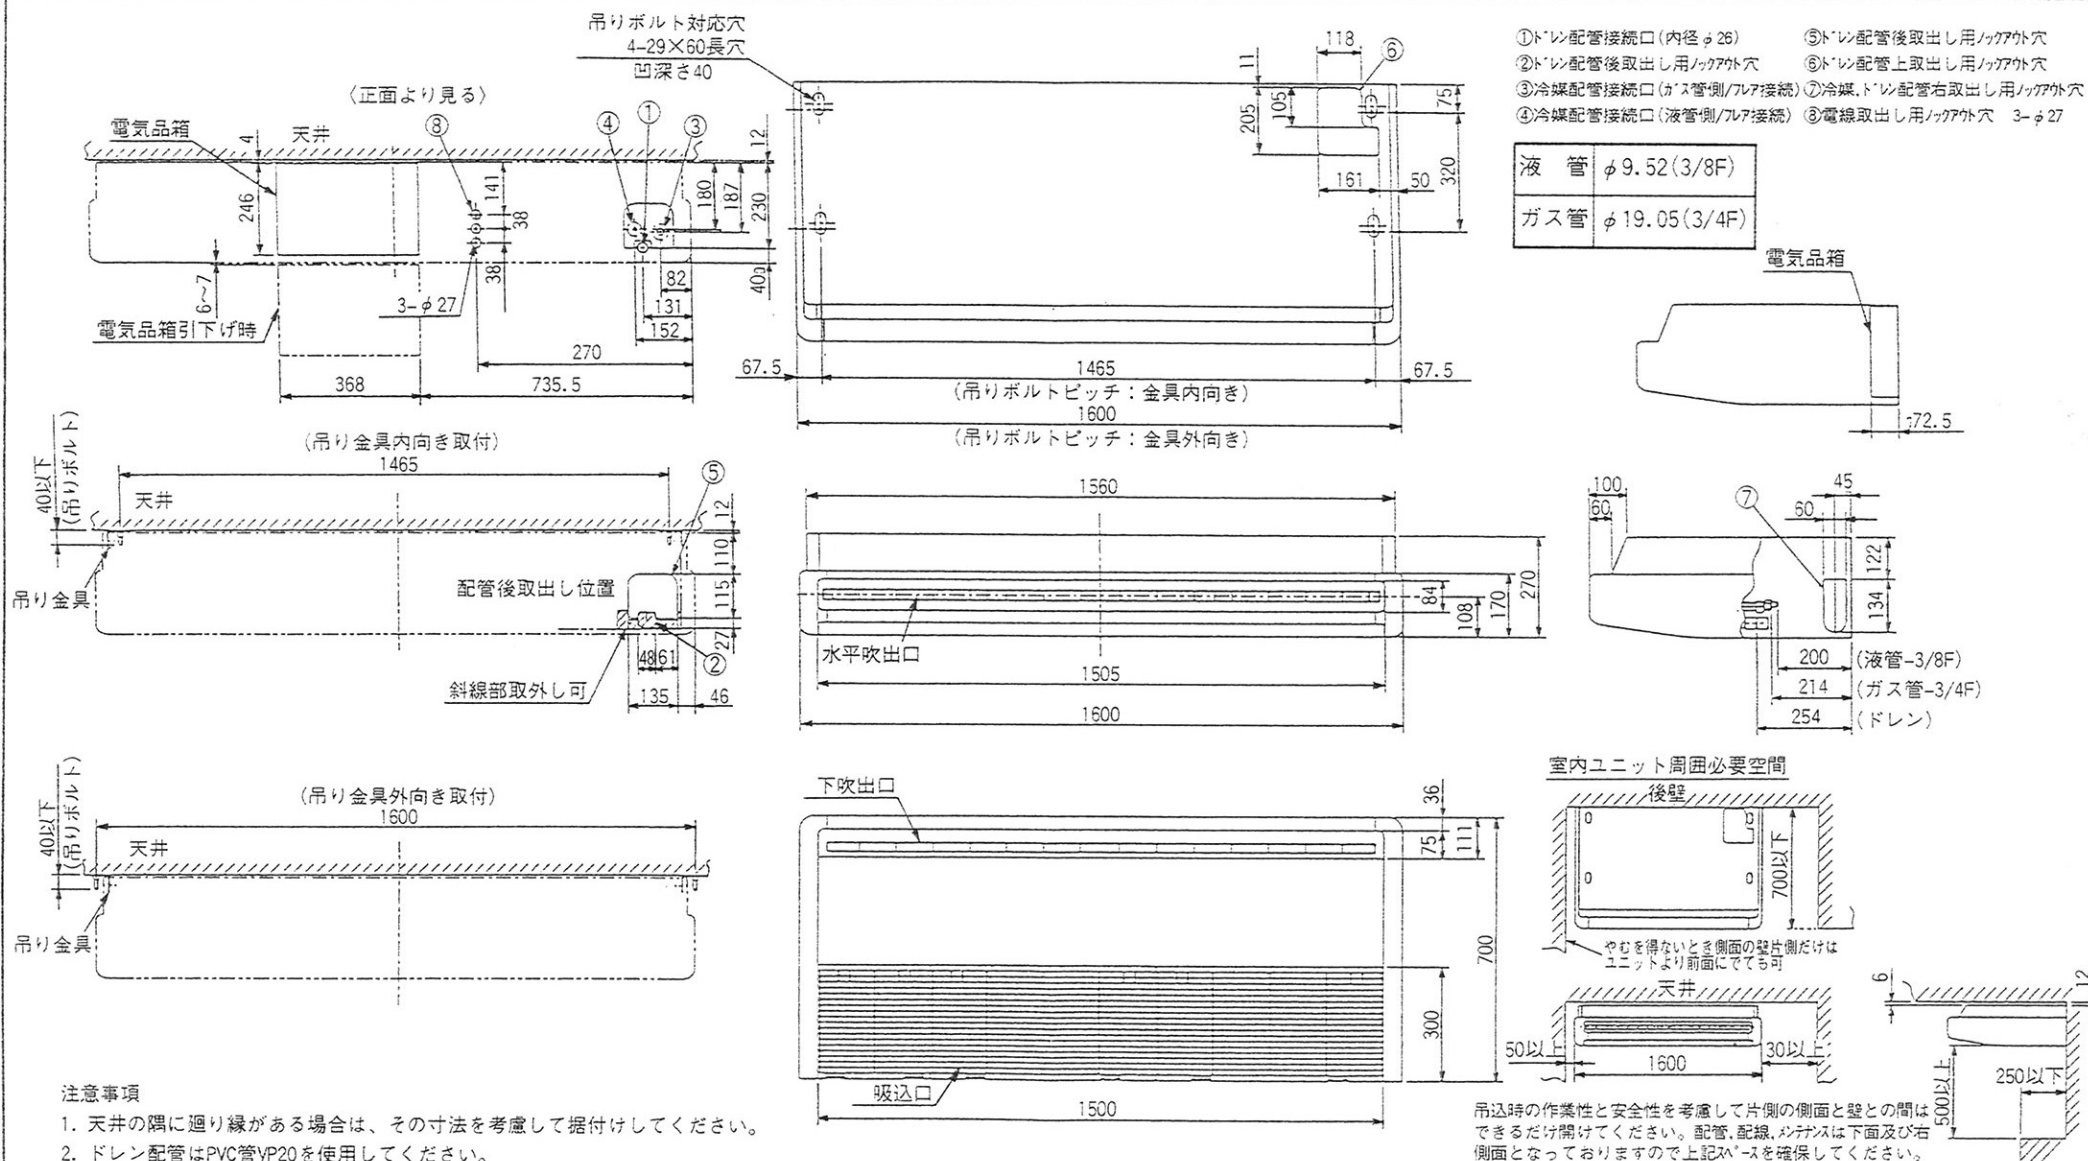

注意事項

1. 天井の隅に廻り縁がある場合は、その寸法を考慮して据付けしてください。
2. ドレン配管はPVC管VP20を使用してください。
3. 吊りボルトはM10または、W3/8ネジを使用してください。
4. 別売ドレンアップメカ組込みの場合は、本体を据付ける前に取付けてください。
5. 別売ドレンアップメカ取付けの場合、冷房配管は上側取出しのみとなりますのでご注意ください。

第 3 角法	単位	尺 度	作成日付	Y M E J 1 4 0 T - A
	mm	NTS	96.7	
ヤマハ発動機株式会社				天吊形室内ユニット外形図
				D-MEJ140TA02