




A 下配管 ノックアウト穴詳細図
(2:1)

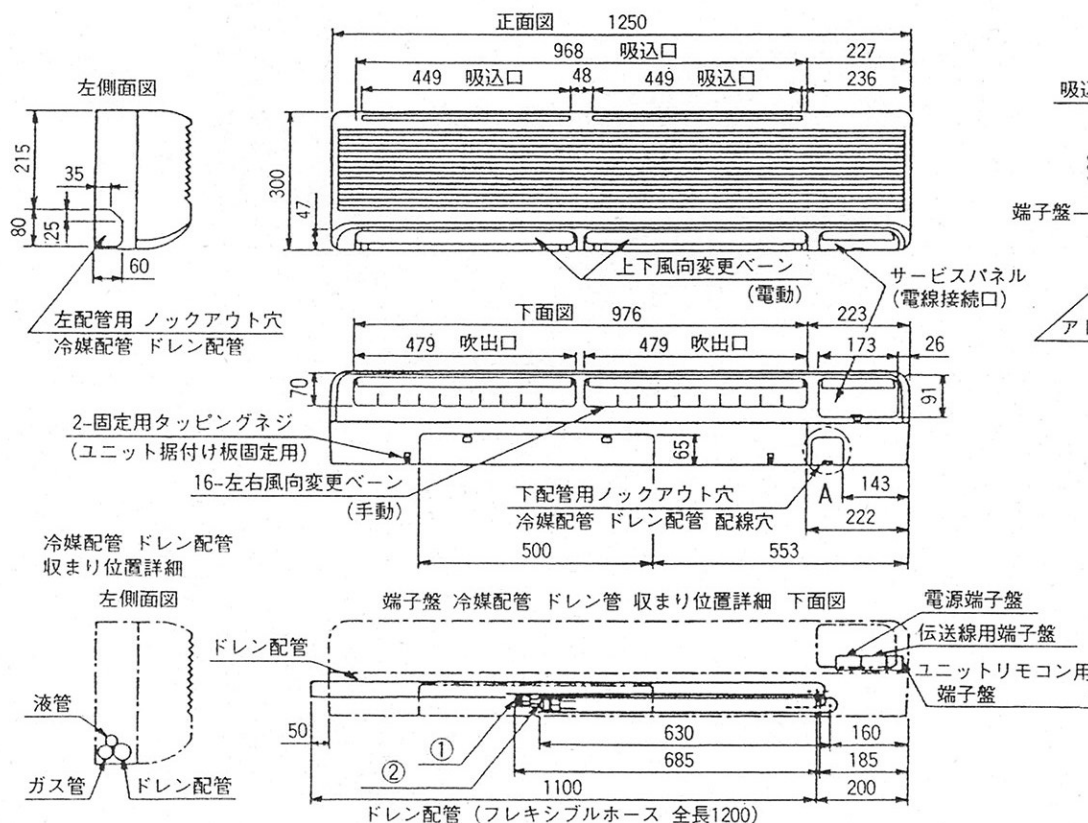


B 右配管 ノックアウト穴詳細図
(2:1)

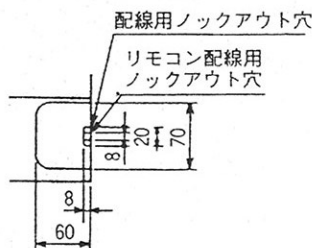

注意事項

1. 天井の隅に廻り縁がある場合は、その寸法を考慮して据付けしてください。
2. 壁固定金具の取付ボルトはM10またはW3/8ネジを使用してください。またタッピングネジは呼び径4、長さ35以上のものを使用し、据付板の(φ5)の穴でネジ止めしてください。この時ネジ締め位置が横一列とならない様に上下万遍なく締め付けてください。


3. ドレン配管はPVC管VP-20を使用してください。
4. ドレン配管接続部は現地工事に合わせ加工できるようにドレンソケット(VP-20接続用)が付属品として有ります。接着してご使用ください。



第3角法	単位	尺 度	作成日付	YMEJ36~J56K-A
	mm	NTS	95.12	
ヤマハ発動機株式会社				壁掛形室内ユニット外形図1/2
				D-MEJ36KA02

	J36、J45形	J56形
①液管	φ6.35(1/4F)	φ9.52(3/8F)
②ガス管	φ12.7(1/2F)	φ15.88(5/8F)

配管取り入れ口 ボルト タッピンネジ取付け詳細(据付板)

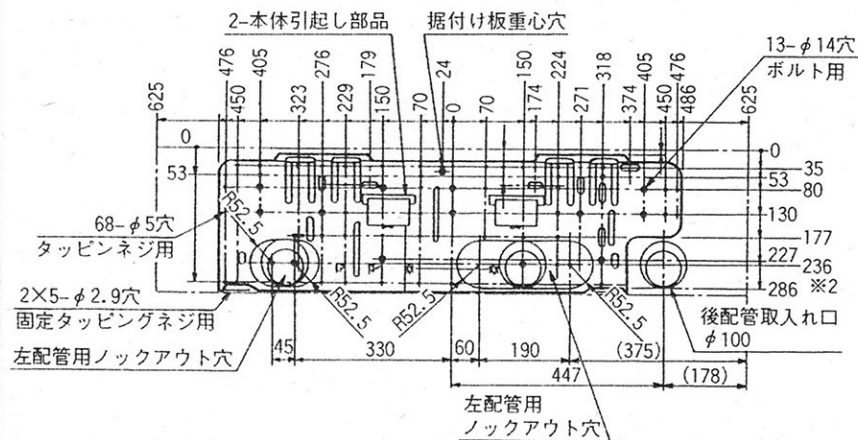


形名	貫通スリーブ※1	壁貫通穴
J36, J45形	φ75	φ75~φ80
J56形	φ90	φ90~φ100

※1 貫通スリーブは現地にて手配

※2 この寸法は貫通穴の下端を示しており、貫通穴は下端を基準に穴開けして下さい。


室内ユニット周囲必要空間

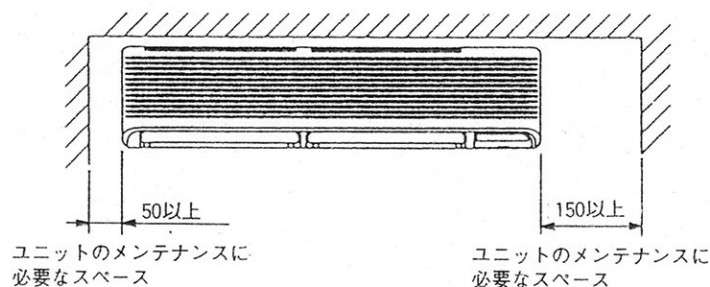

※左配管、左後配管時
(サポートピース使用時)
100mm以上

ユニット据付に
必要なスペース

ユニットの
メンテナンスに
必要なスペース

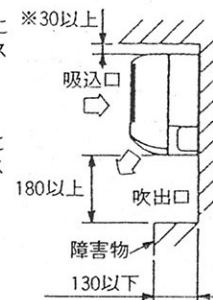

第3角法	単位	尺 度	作成日付	YMEJ36~J56K-A
	mm	NTS	95.12	
ヤマハ発動機株式会社				壁掛形室内ユニット外形図2/2
				D-MEJ36KA11