


1. 仕様


項目	内容
加湿量	0.8~1.2L/h
定格電源	単相 200V 50/60Hz 消費電力 44/40W 運転/電流 0.24/0.21A
送風機風量 (m³/min)	1.8(Lo)、2.5(Mi)、3.0(Hi) *注1
送風機出力 (W)	22/18(Lo)、27/23(Mi)、30/27(Hi) *注1
加湿器エレメント材質	ポリオレフィン樹脂
給水管径	銅管φ6.35またはφ6.0(本体・ストレーナ間)
給水圧力	49~98kPa [0.5~1.0kg/cm²] (減圧弁現地手配)
供給水条件	市水、上水または同等以上のもの 温度: 5~40℃
ドレン配管径	PVC管 VP25(現地手配)
付属品	ストレーナ 1個、断熱材 2種、バンド 2本、取付ネジ 4本

注1. Lo、Mi、Hiは室内ユニットに合わせてタブの切替えが必要です。

2. 外形図

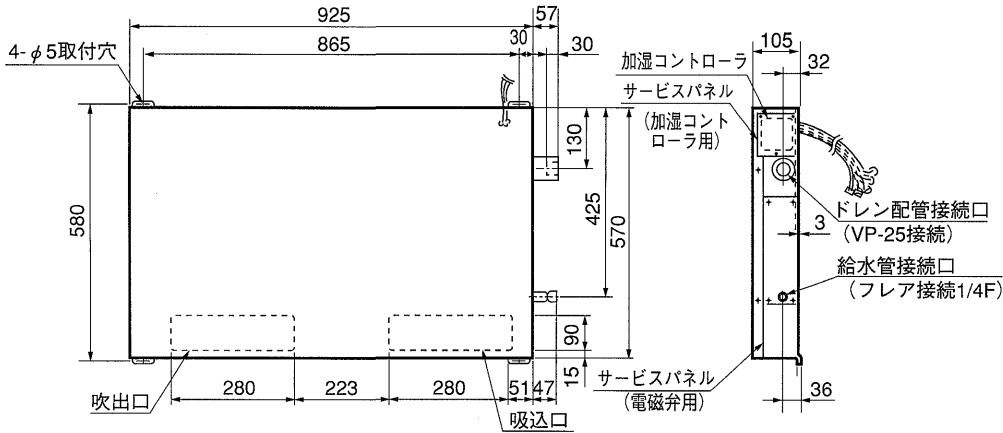

3. 電気配線図

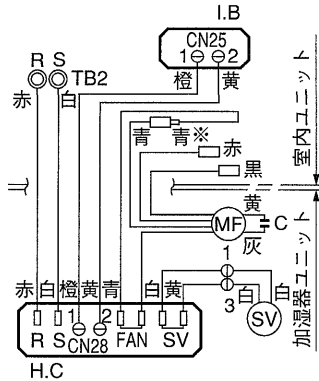


記号	名称
TB2	端子台(電源)
I.B	室内コントローラボード
CN25	コネクタ(加湿器)
H.C	加湿コントローラボード
CN28	コネクタ
SV	電磁弁(給水)
MF	送風機用電動機
C	コンデンサ(送風機用電動機)

※部切換(注2)

56形	黒(Lo)
71・80形	青(Mi)



注1: 図中、◎は端子台、①はコネクタ、□は差込みタブを示します。
注2: この加湿器は、室内ユニットにより送風機用電動機のノッチ切換が必要となります。図中の※部の差込みタブを室内ユニットに合せて差換えてください。ただし、工場出荷時は、J71・J80タイプに合せてあります。

4. 給水配管

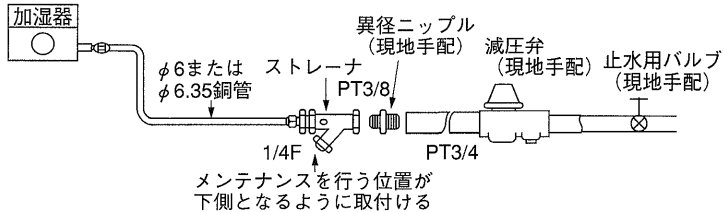

注1 供給水圧力
電磁弁の入口圧力が49~98kPa [0.5~1kg/cm²] になる様に必ず減圧弁を設けること。(現地手配)
推奨減圧弁: ヨシタケ GD56H
サギノミヤ CRV-2006GL
注2 止水用バルブ
シーズンオフ、または緊急時等の為に加湿器の配管上流側に止水用バルブを必ず設けること。(現地手配)
注3 配管材・断熱材
給水管接続口までの配管材、断熱材は現地手配になります。

5. 本体取付図

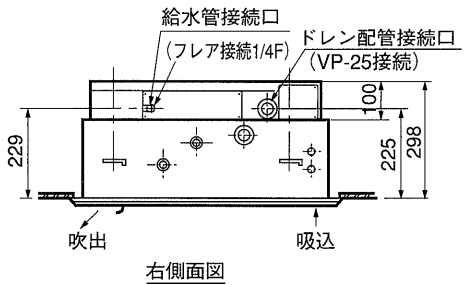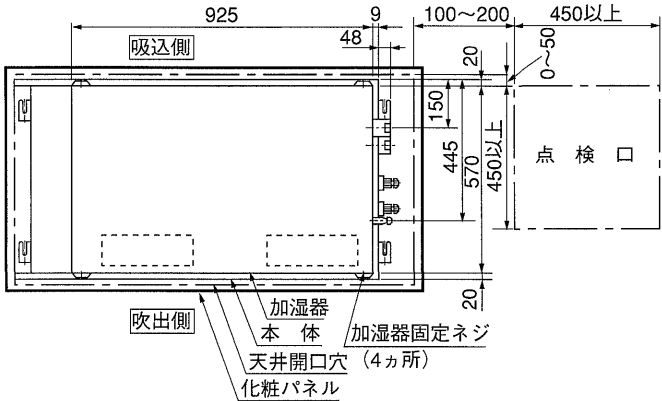

注意: ふところ高さが308以上必要となります。
加湿器を取付ける時には必ず、上記点検口を設置してください。

第3角法	単位	尺度	作成日付	PAC-251HU	
	mm	NTS	99.9	加湿器	
	ヤマハ発動機株式会社			D-251HU06	

注: 加湿器の取り付けは、現地工事となります。