

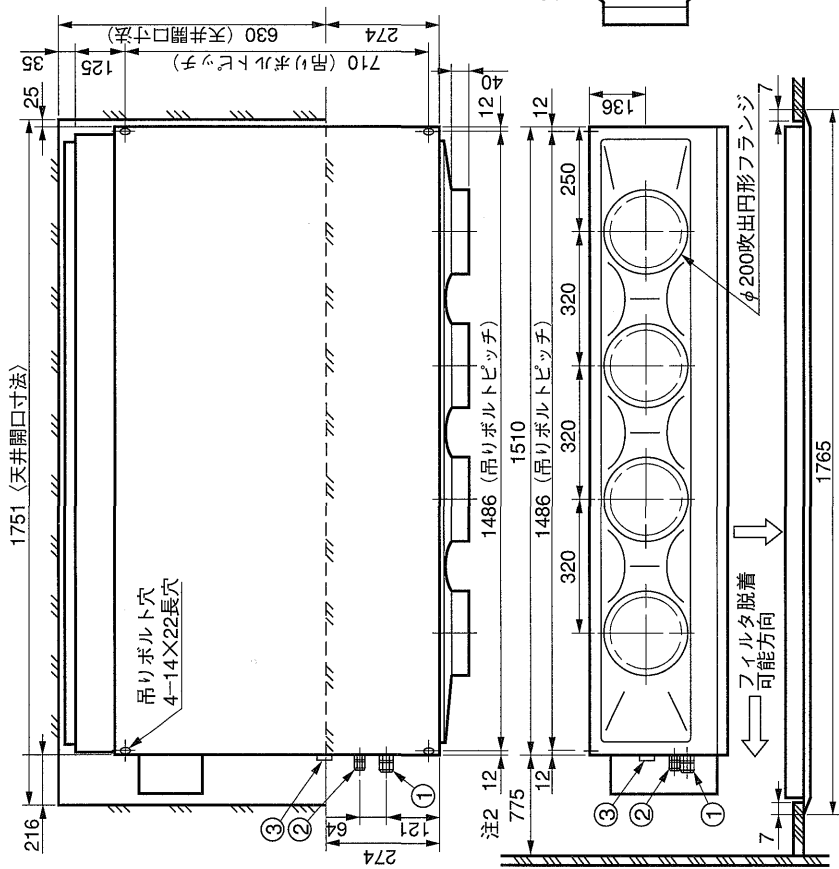



1751 (天井開口寸法)

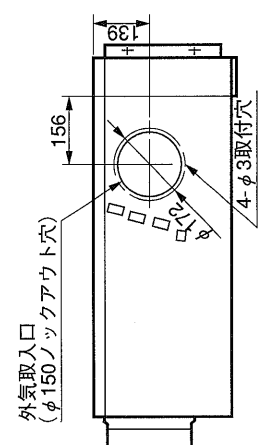


- 注: 1. 電気品ボックスの外付への変更が必要です。
 2. フィルタを横方向より脱着する時に必要です。
 冷媒配管 (ガス) フラグ接続.....①
 (14) "②
 ドレン VP-25 (714継手200mm) (付属).....③

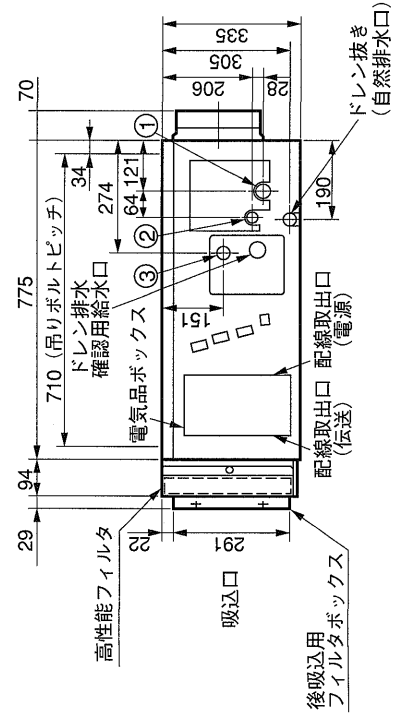

後吸込用フィルタボックス外形図

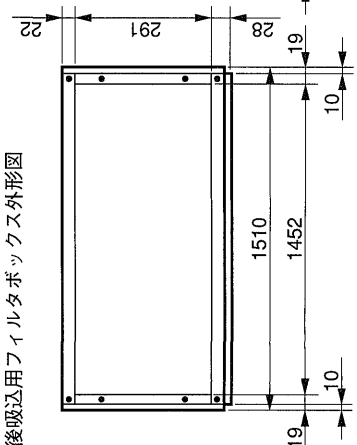

高性能フィルタ外形図

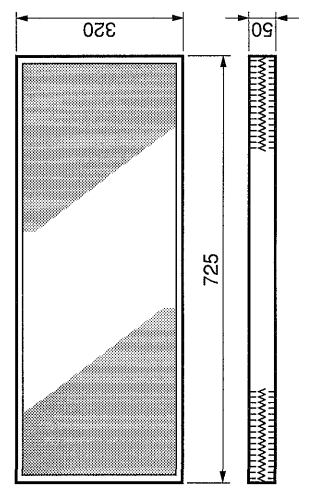

注: 後吸込用フィルタボックス・高性能フィルタの組込みは、現地工事となります。

後吸込仕様 (高性能フィルタ組込み)

第3角法		単位	尺 度	作成日付
		mm	NTS	99.9
ヤマハ発動機株式会社				
PAC-KD34・44AF				
高性能フィルタ・後吸込用フィルタボックス				
D-KD84RTB07				

形 名
PAC-KD84RTB

形 名	機 種	比色法	フィルタ個数	フィルタの形状
PAC-KD34AF	112・140形	65%	2	PAC-KD84RTB
PAC-KD44AF	112・140形	90%	2	PAC-KD84RTB