
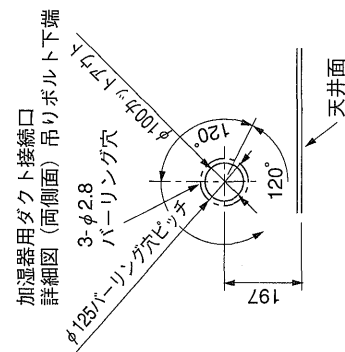
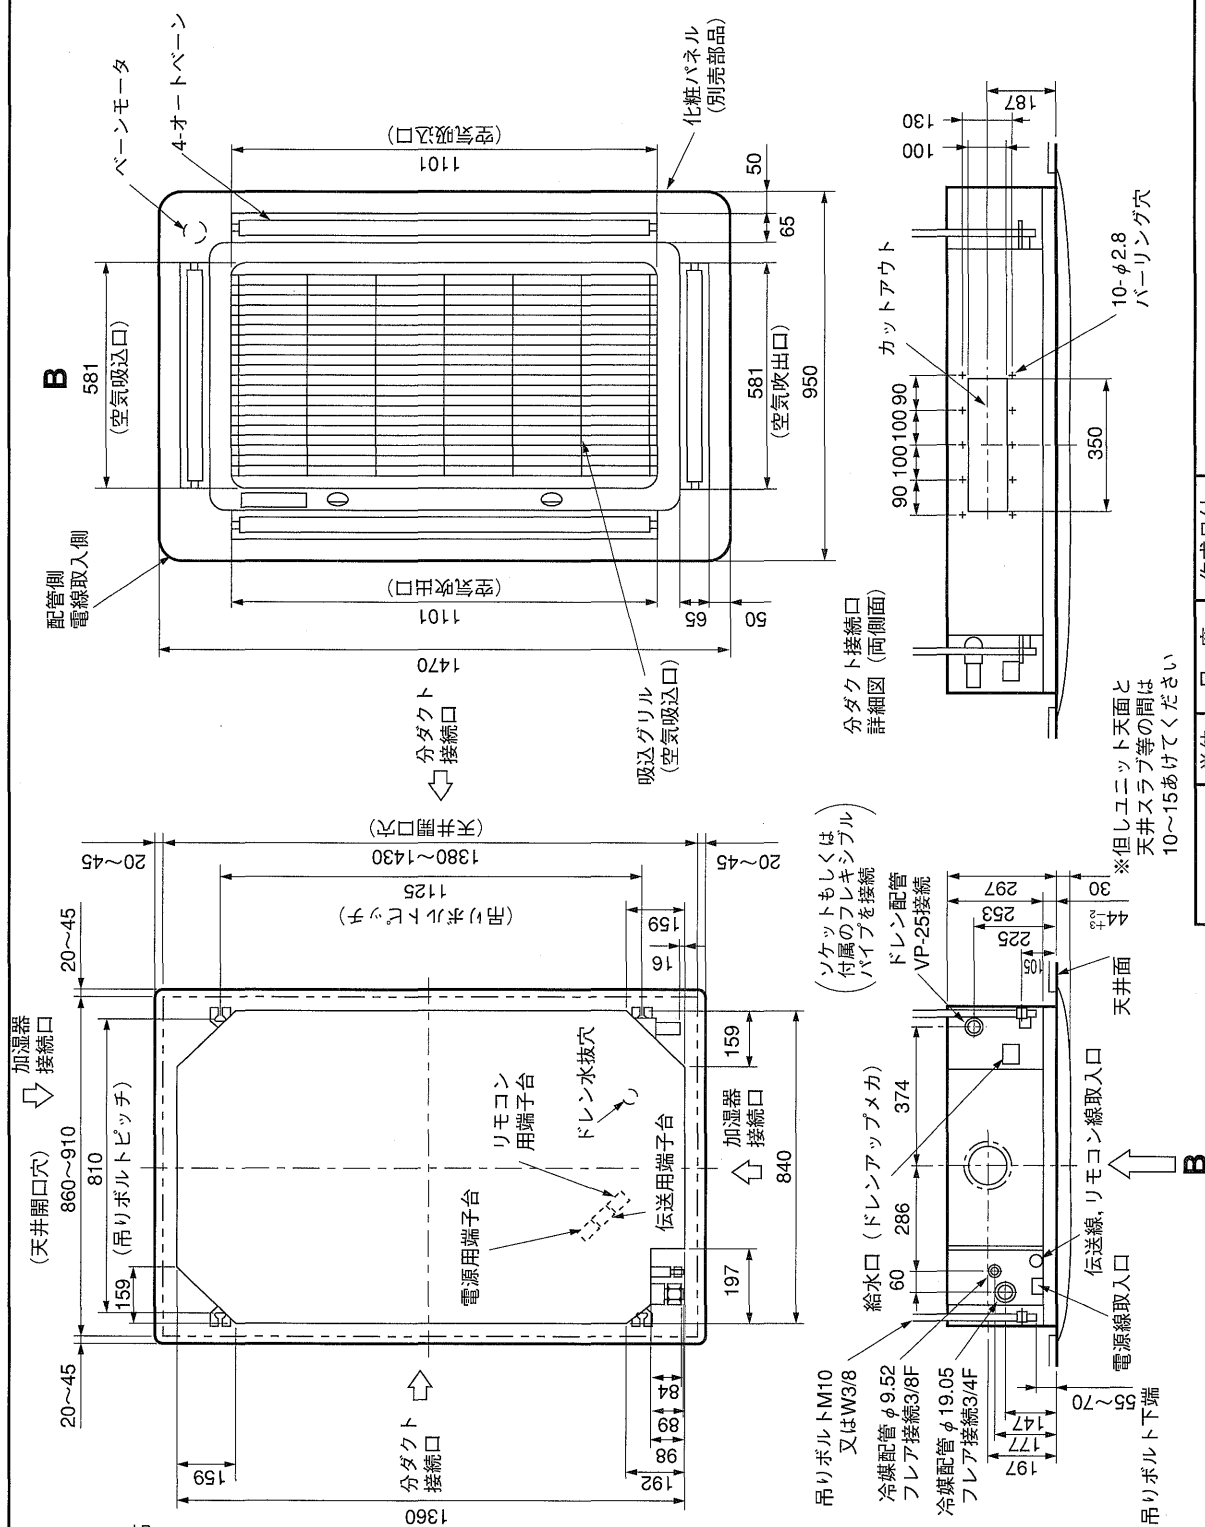


1. ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。
2. 吊りボルトはW10またはW3/8ネジを使用してください。
3. 別売加温器（別吊り型）、取り付け時は天井ふところ高さが、360以上必要となります。
4. サージス時、電気品箱を取外す事があります。
電源線並びに制御線の接続時には、電線に十分な余裕を持たせてください。
5. 別売多機能クーラメント使用の場合、取付時天井ふところ高さが、440以上必要となります。
(別売高性能フィルターも取付けが可能です。)

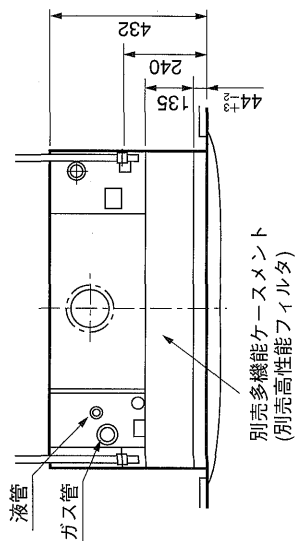

第 3 角 法	単位	尺 度	作成日付
	mm	N T S	99.1
ヤマハ発動機株式会社			
YAESJ140C-A1			
天井カセット形（4方向吹出） 室内ユニット外形図			
D-AESJ140CA101			