
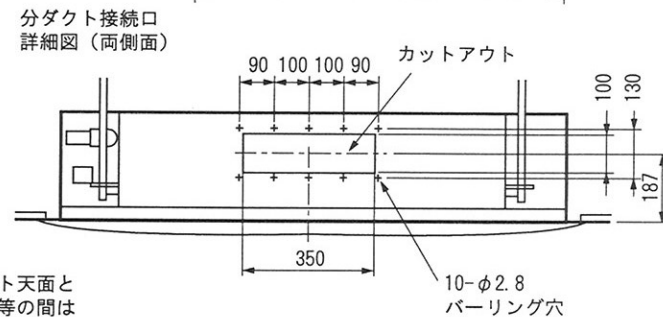
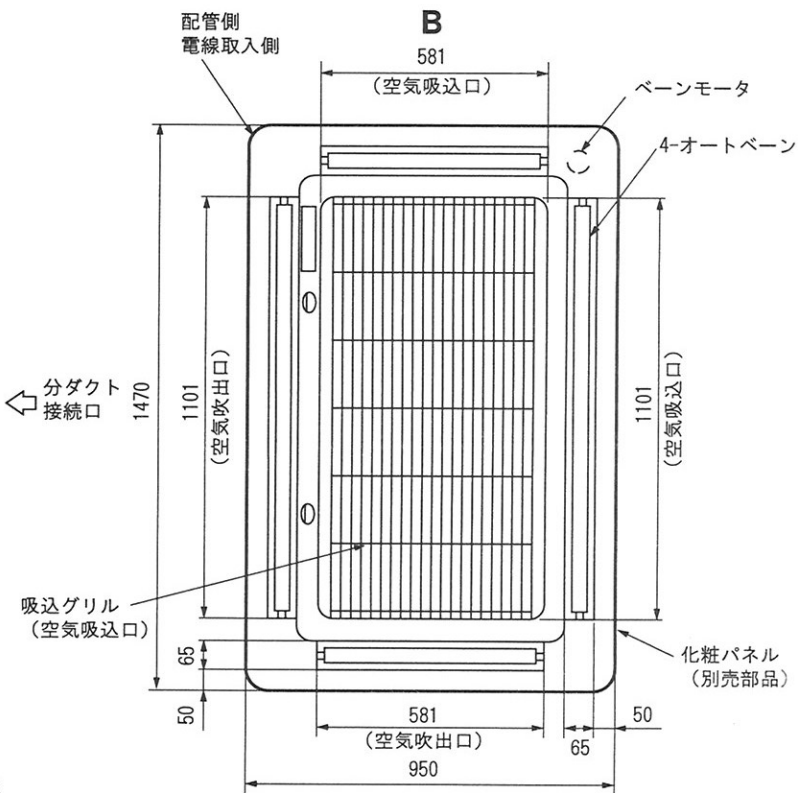
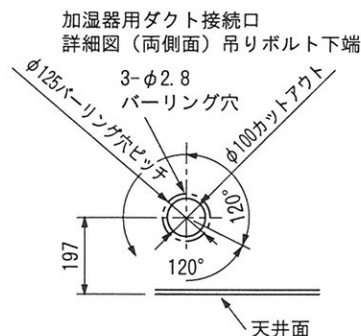
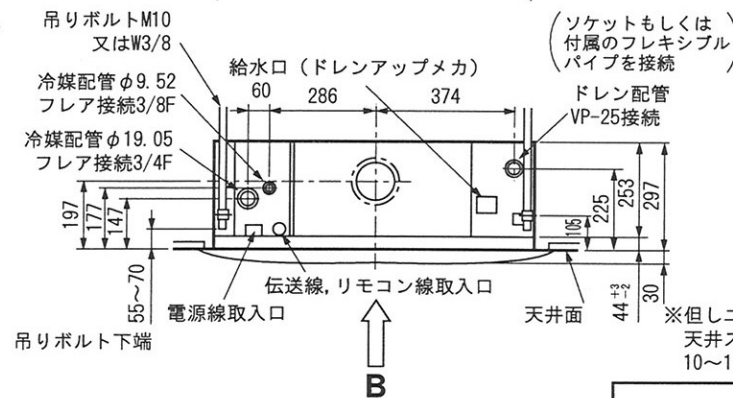
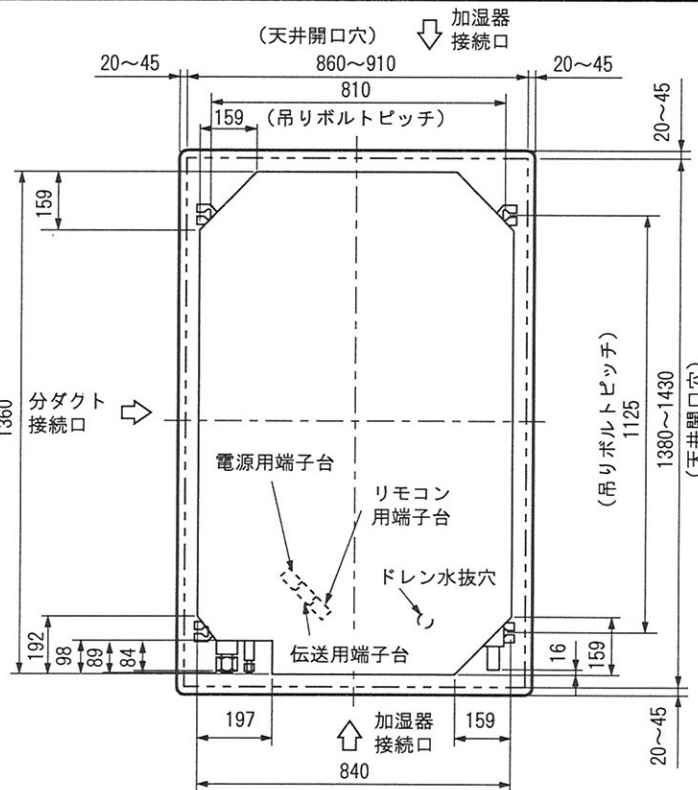


- 注1. ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。
2. 吊りボルトはM10またはW3/8ネジを使用してください。
(現地手配)
3. 別売加湿器(別吊り型)、取り付け時は天井ふところ高さが、360以上必要となります。
4. サービス時、電気品箱を取外す必要があります。
電源線並びに制御線の接続時には、電線に十分な余裕を持たせてください。
5. 別売多機能ケースメント使用の場合、取付時天井ふところ高さが、440以上必要となります。
(別売高性能フィルタも取付けが可能です。)

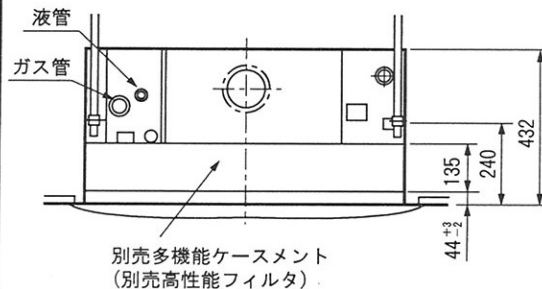

※但しユニット天面と天井スラブ等の間は10~15あけてください

第3角法	単位	尺 度	作成日付	YAESJ140C-A
	mm	NTS	98.1	
ヤマハ発動機株式会社				天井カセット形(4方向吹出) 室内ユニット外形図
				D-AESJ140CA02